

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/05/2025

Inspecteur: Sidjell Haxhiu

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155

Serienummer: 21251243

Datum verslag: 20/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Brazilianenstraat
Huisnummer: 31
Busnummer:
Postcode: 2040
Gemeente: ANTWERPEN
Land: België

Eigenaar

Naam: Schuermans - Vervoort
Straatnaam: Brazilianenstraat
Huisnummer: 31
Busnummer:
Postcode: 2040
Gemeente: ANTWERPEN
Land: België

Installateur


Naam: -
BTW nr.: -
Telefoonnummer: -
E-mail: -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr.: : 16172659

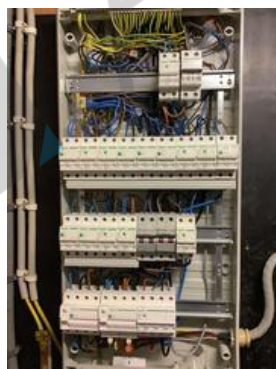

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 19

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,82 MΩ

RE: 25,7 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's in bijlage!	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/5/2050
- ☒
De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒
Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:20 tot 11:05
De inspecteur Sidjell Haxhiu

ACEG VZW - #219

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/5/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




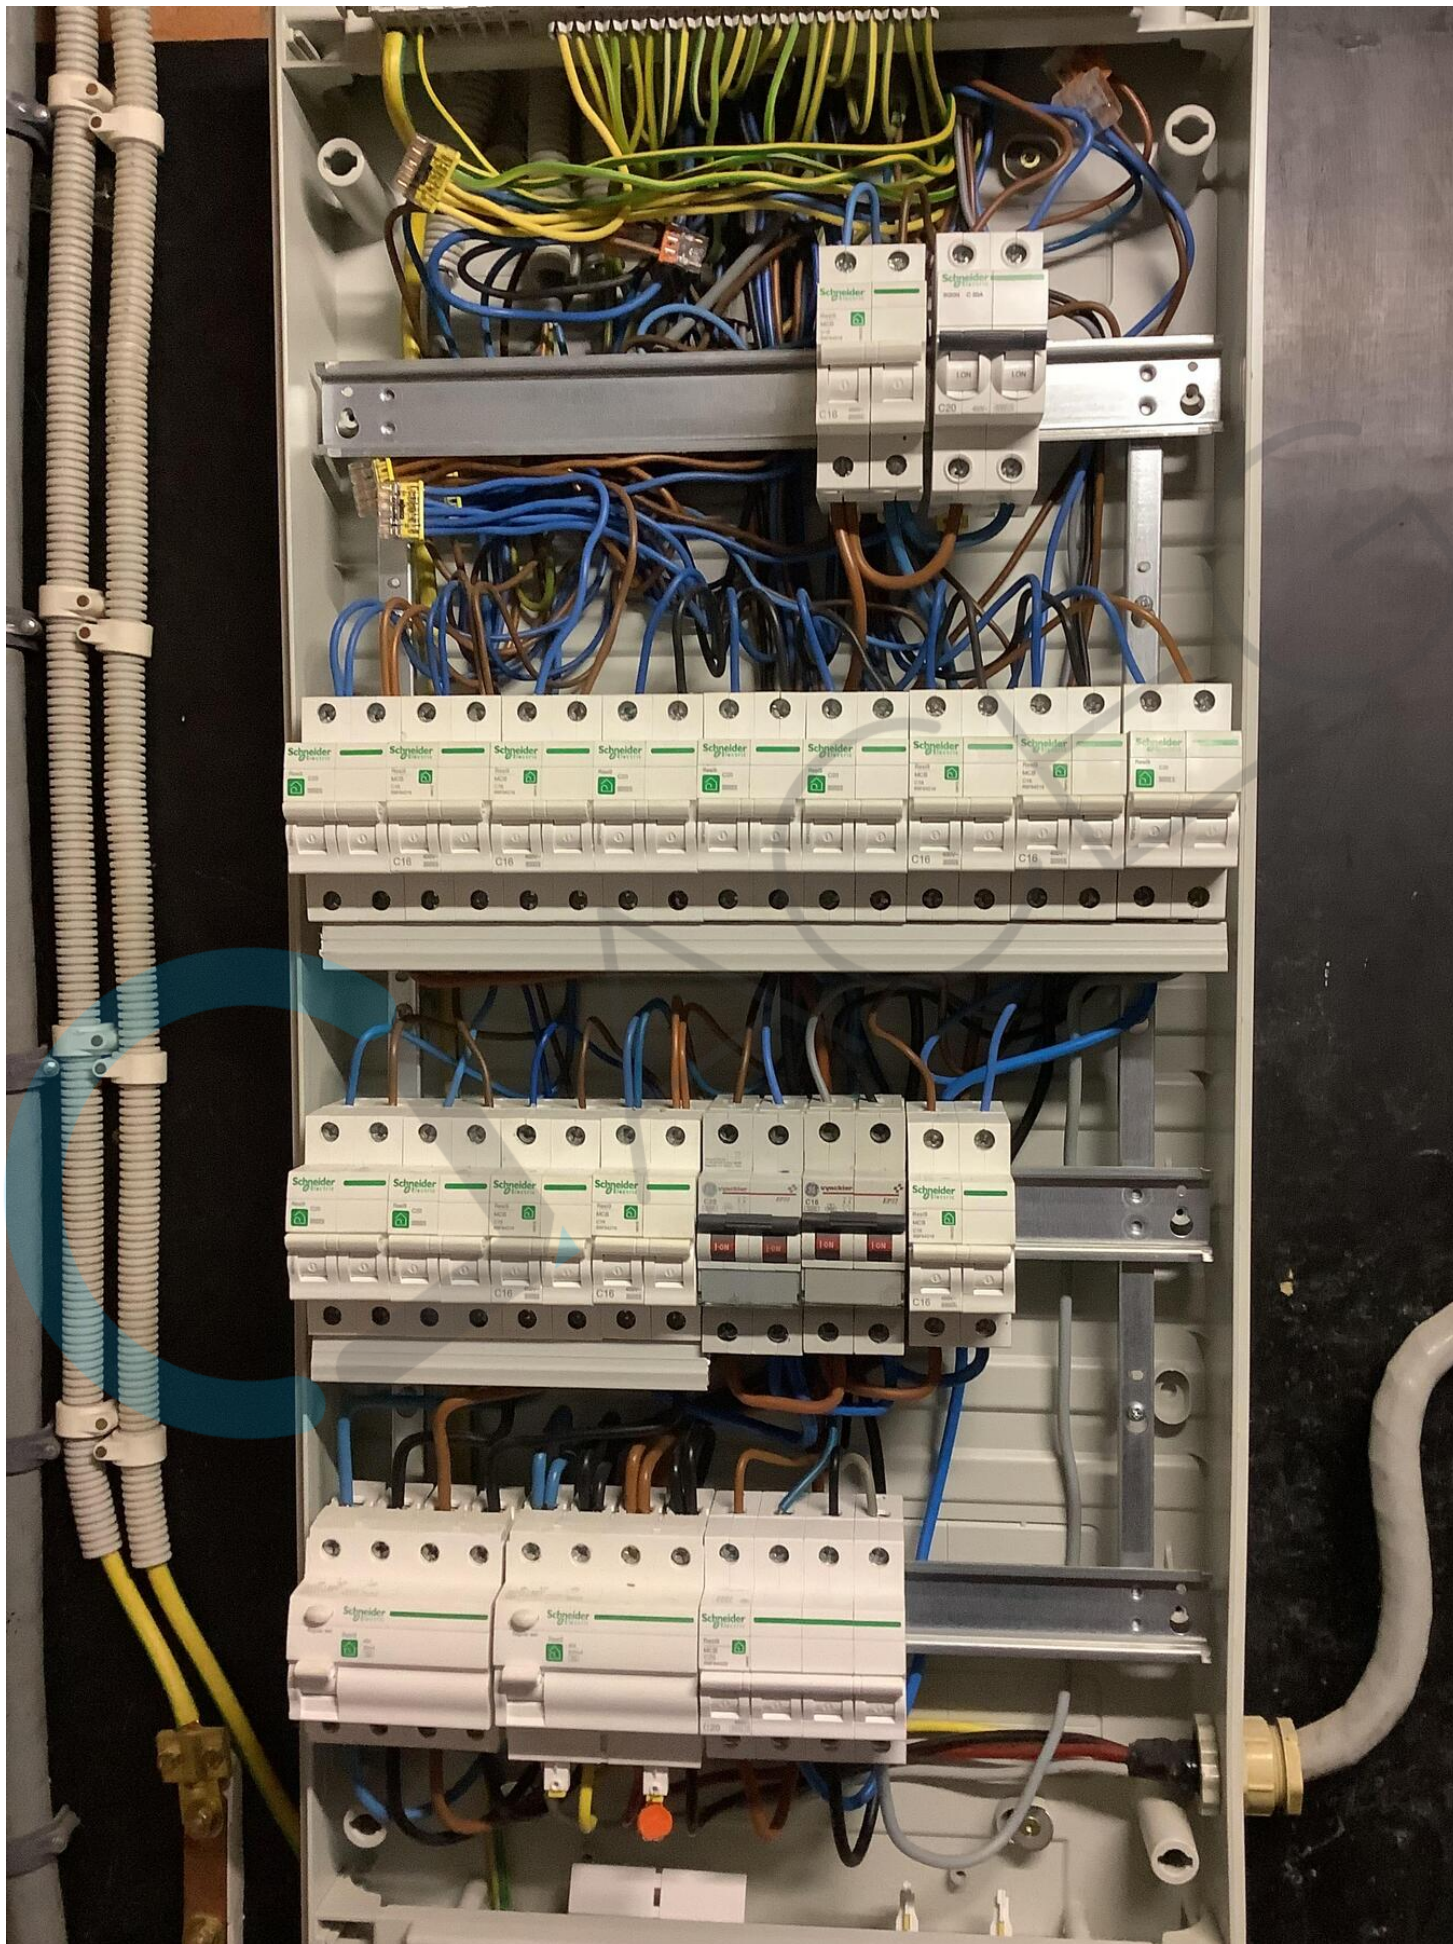





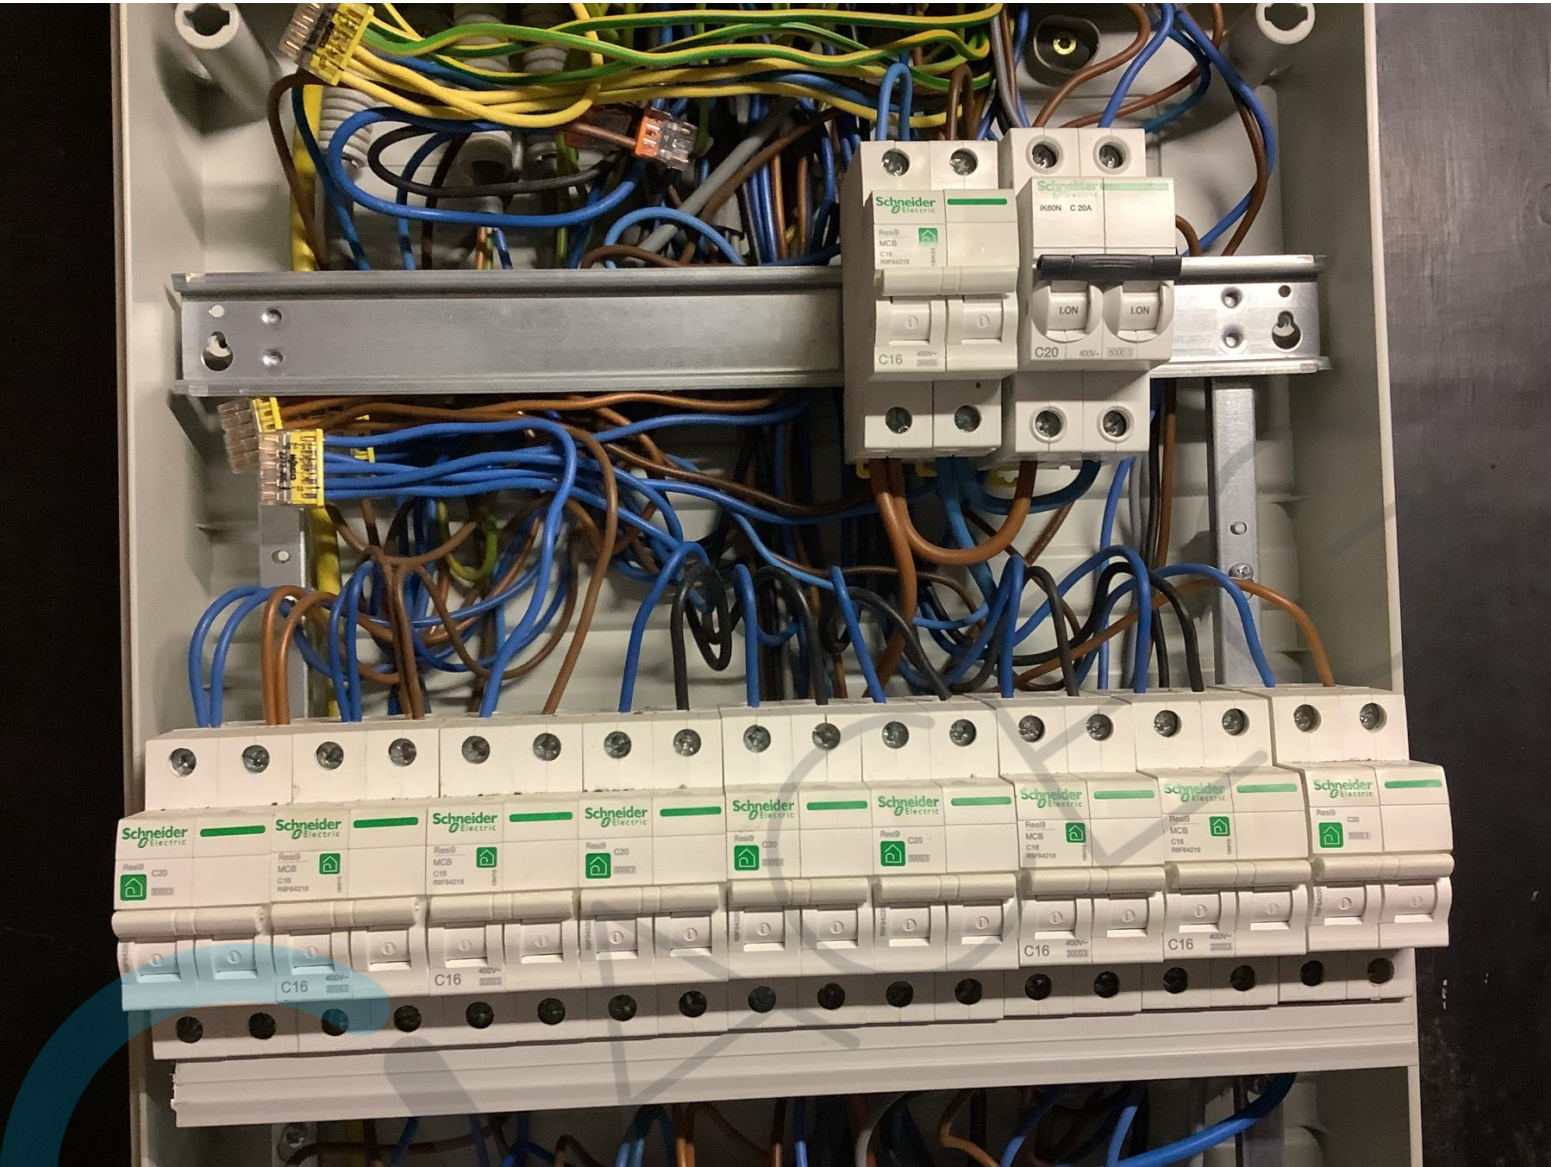



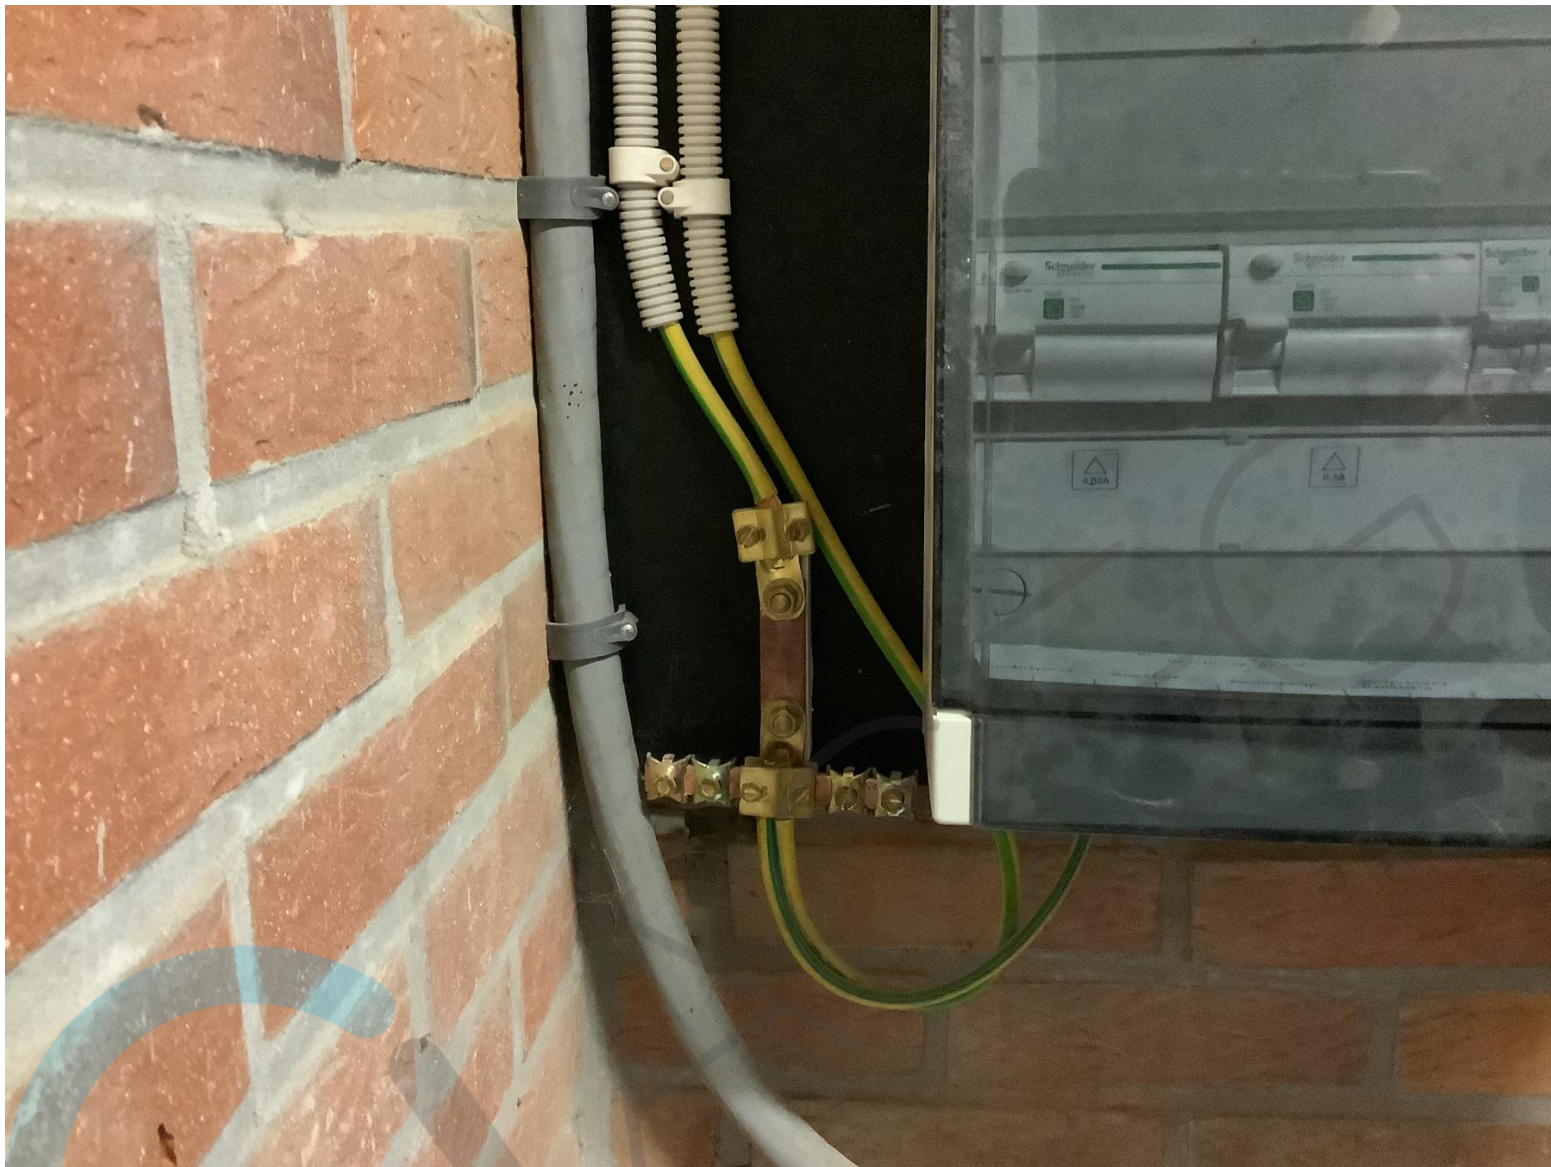

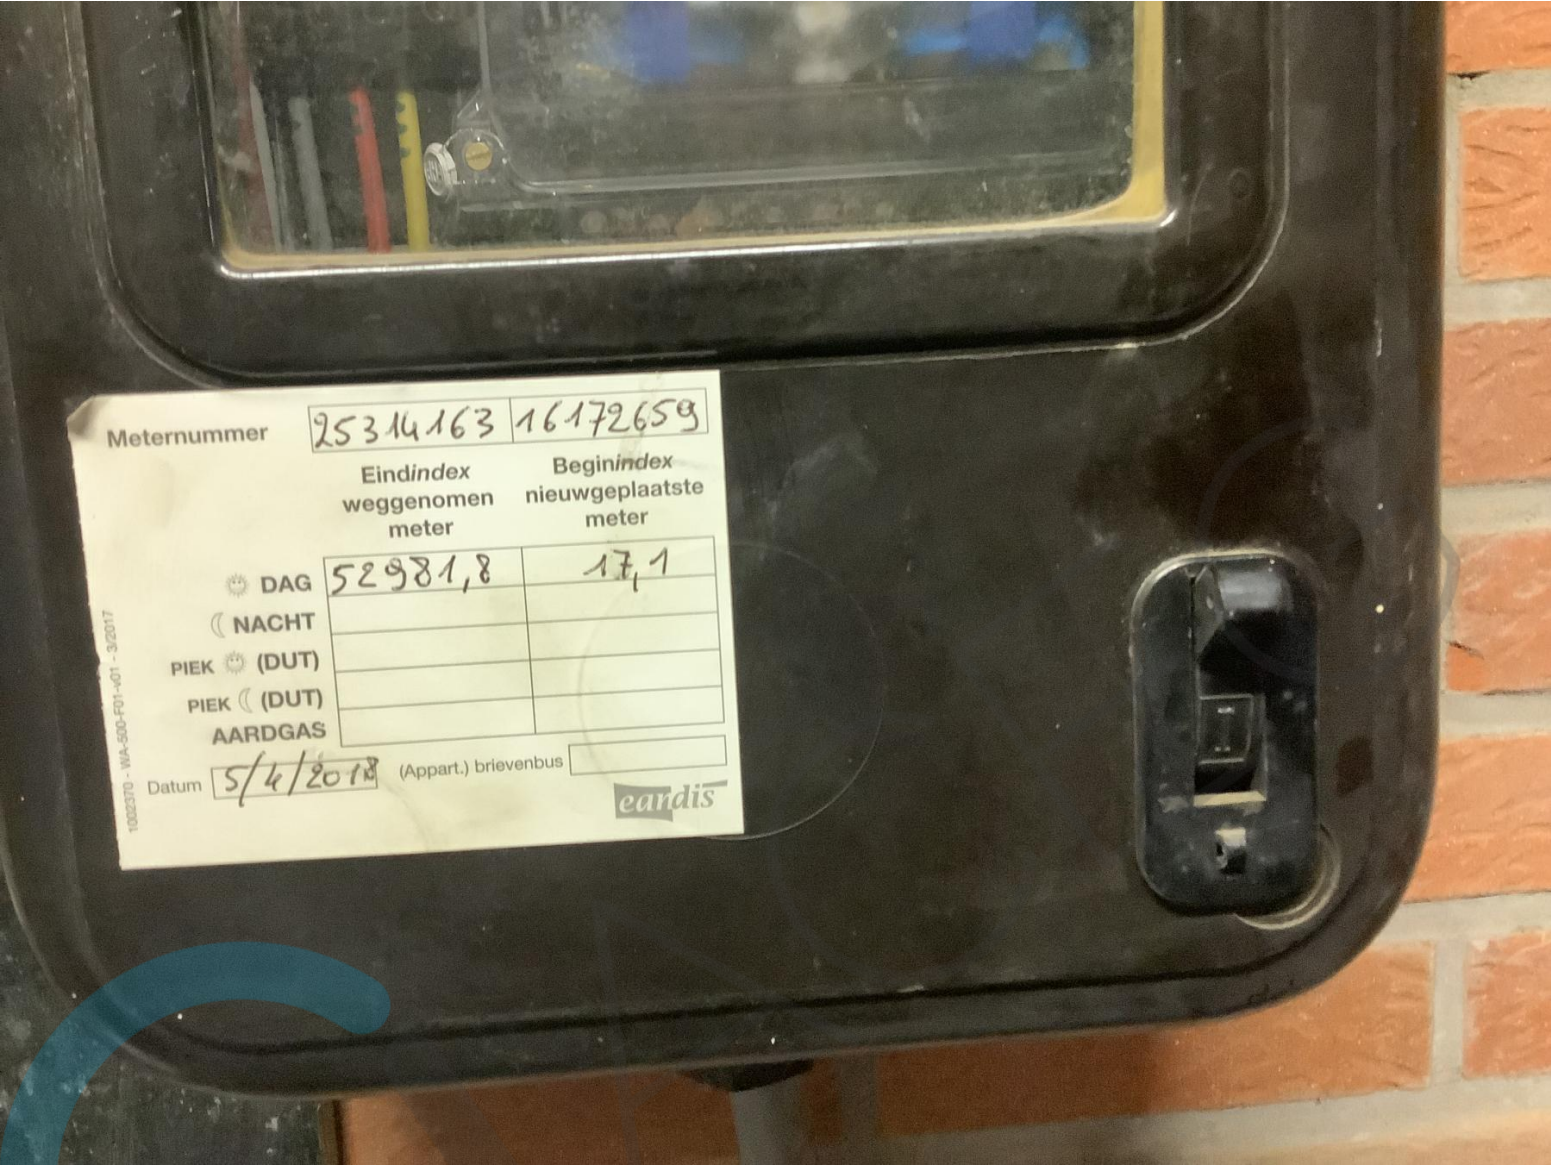

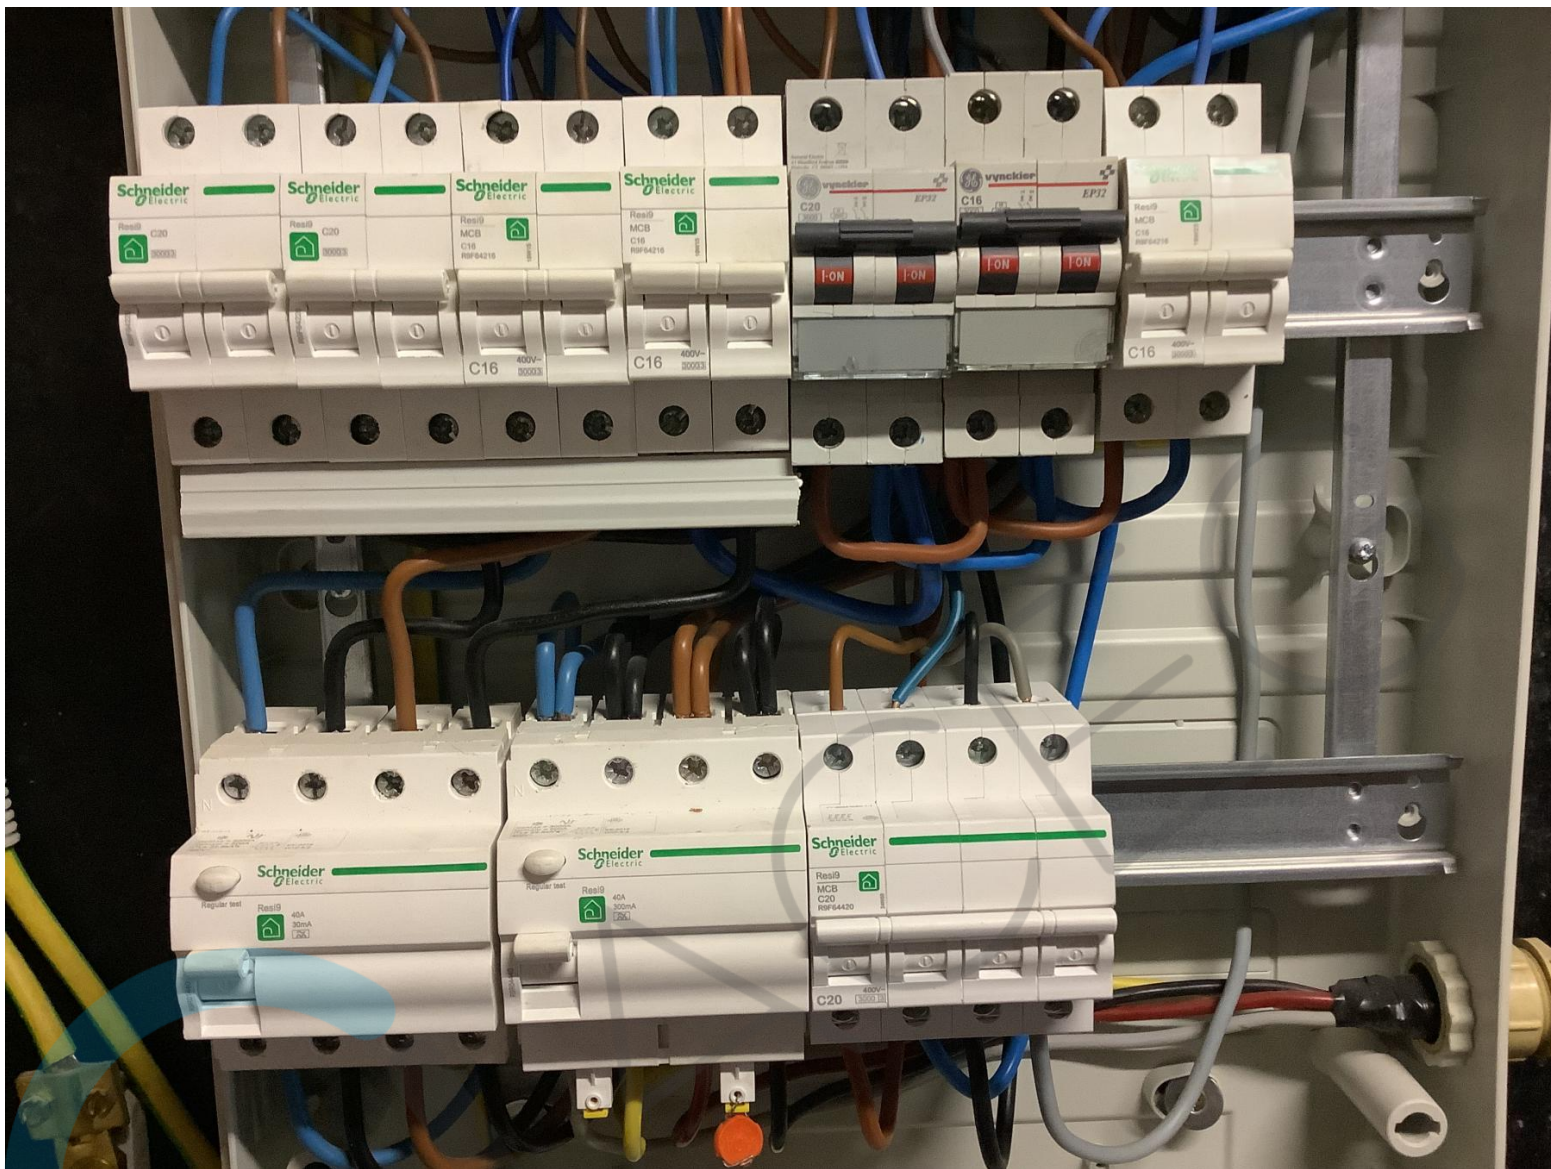










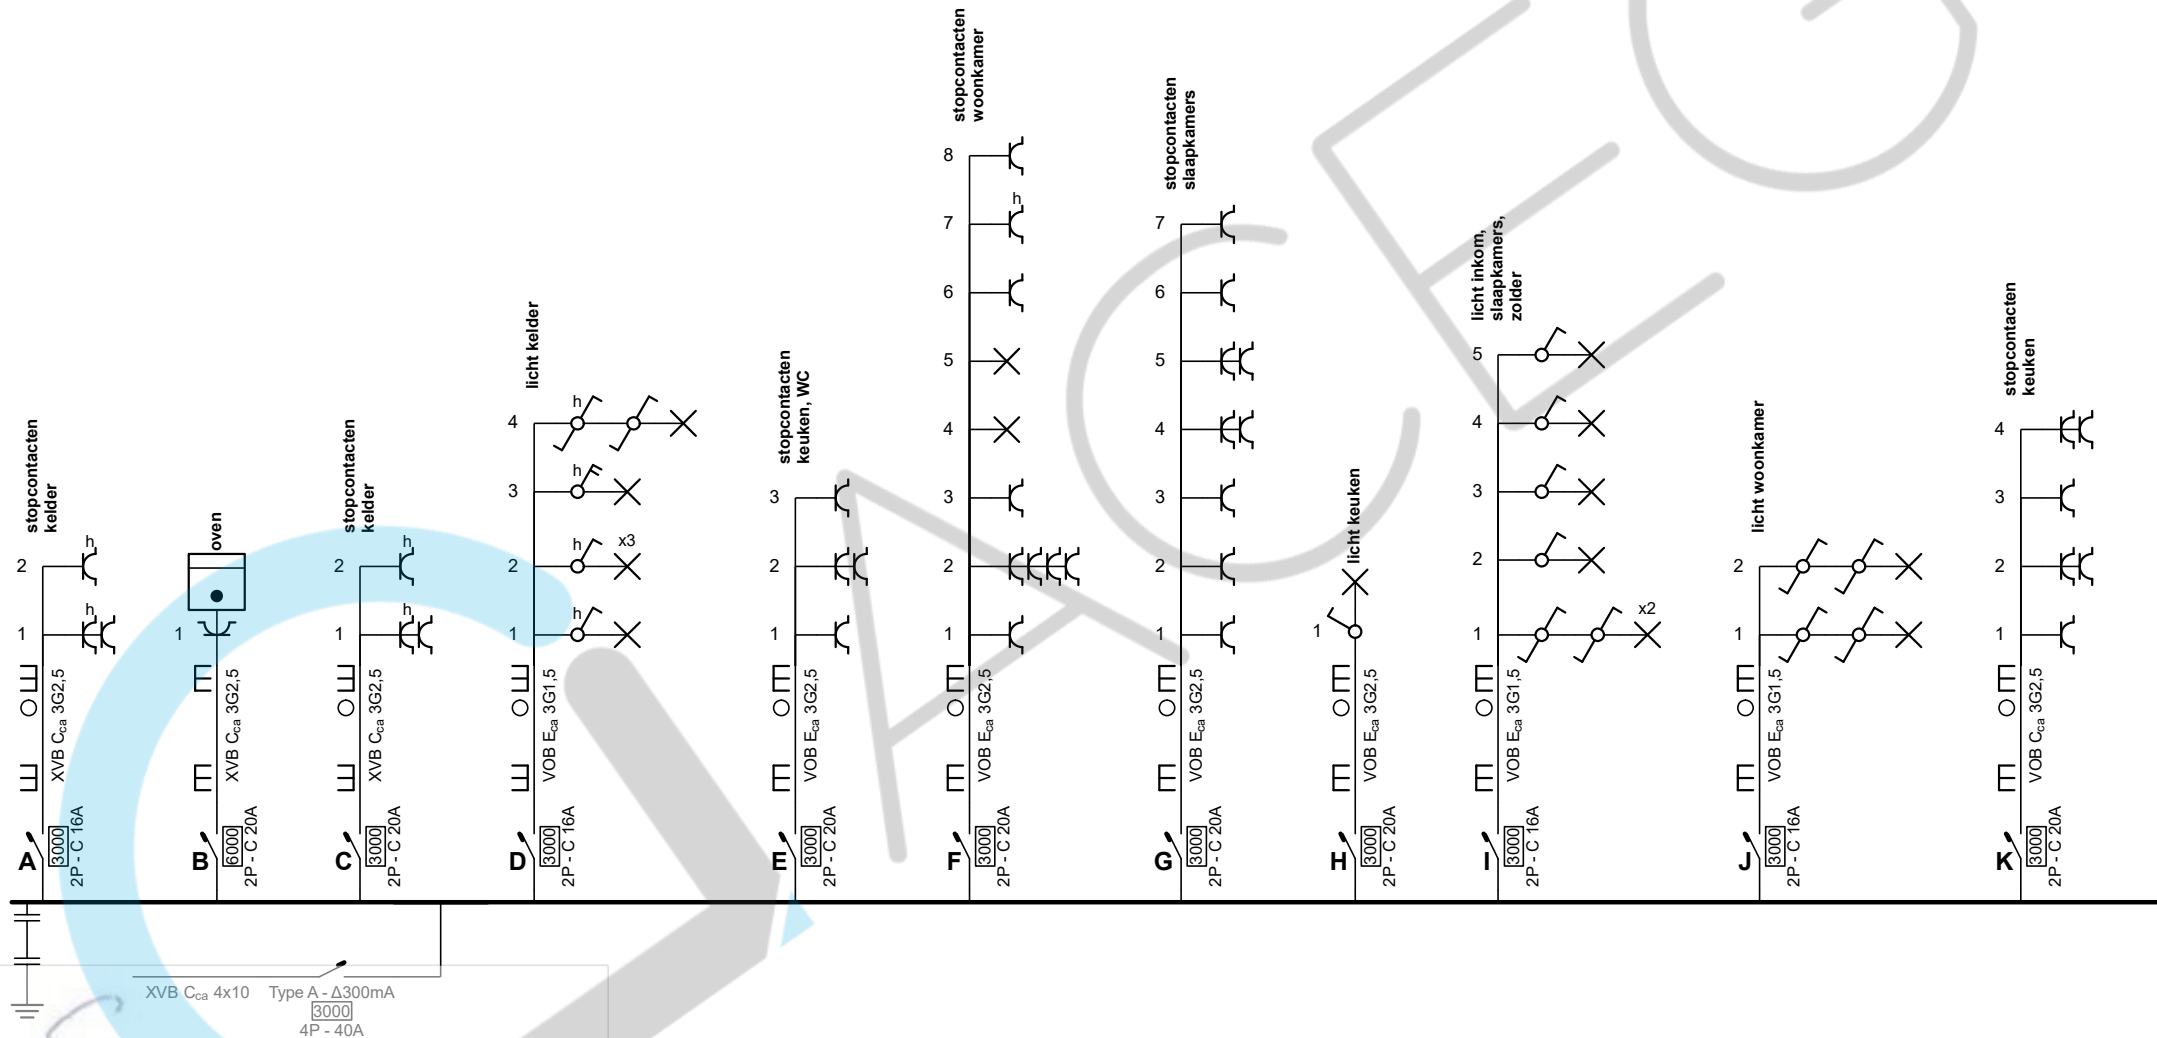

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen


Installateur
Jens Schuermans
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

p. 1/6
Eendraadschema

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1

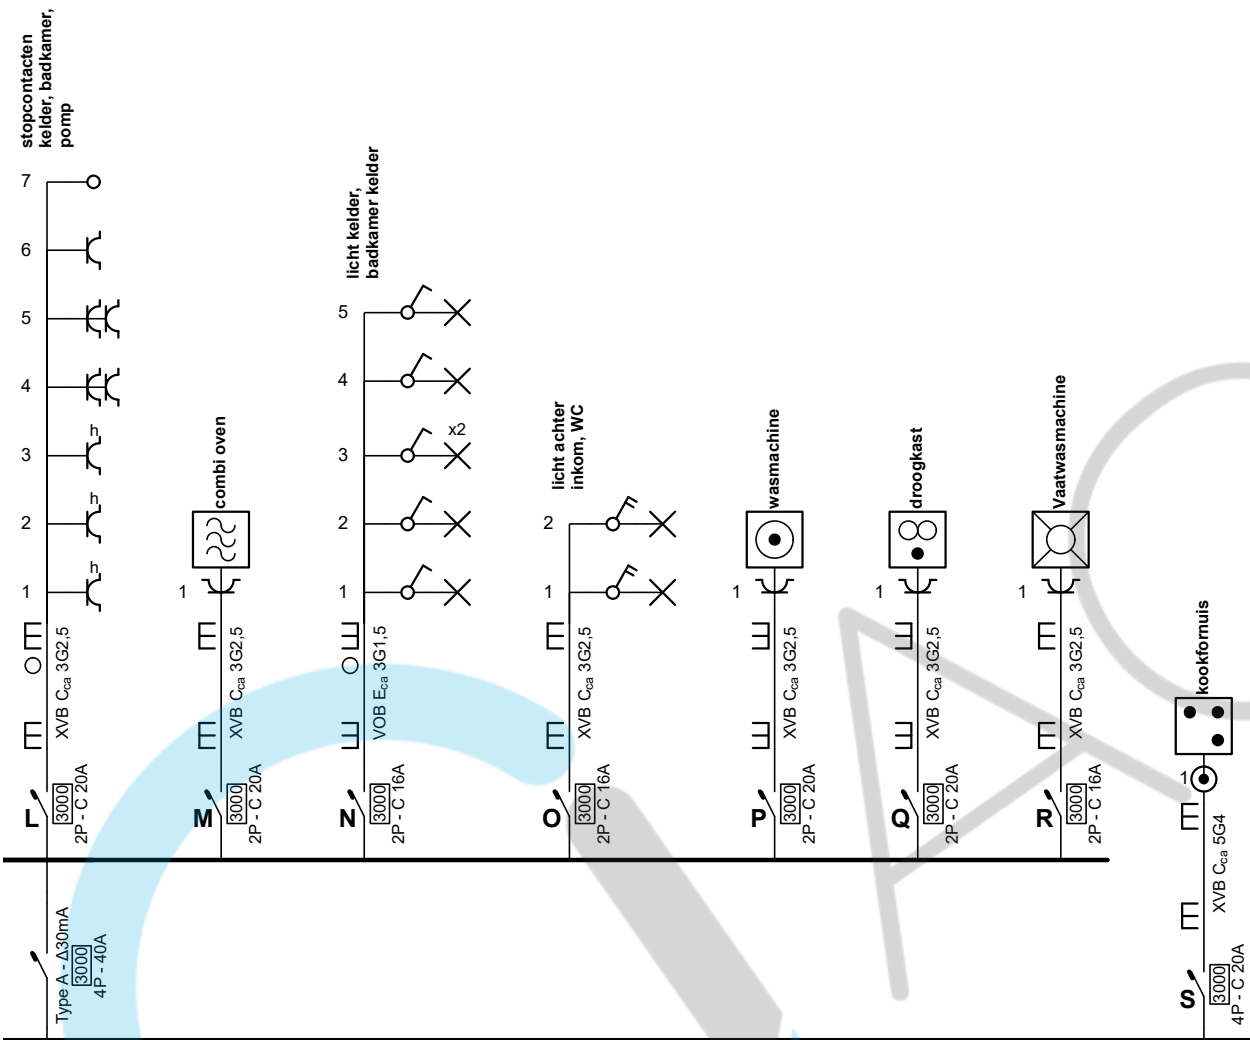

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen


Installateur
Jens Schuermans
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

p. 2/6
Eendraadschema

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1

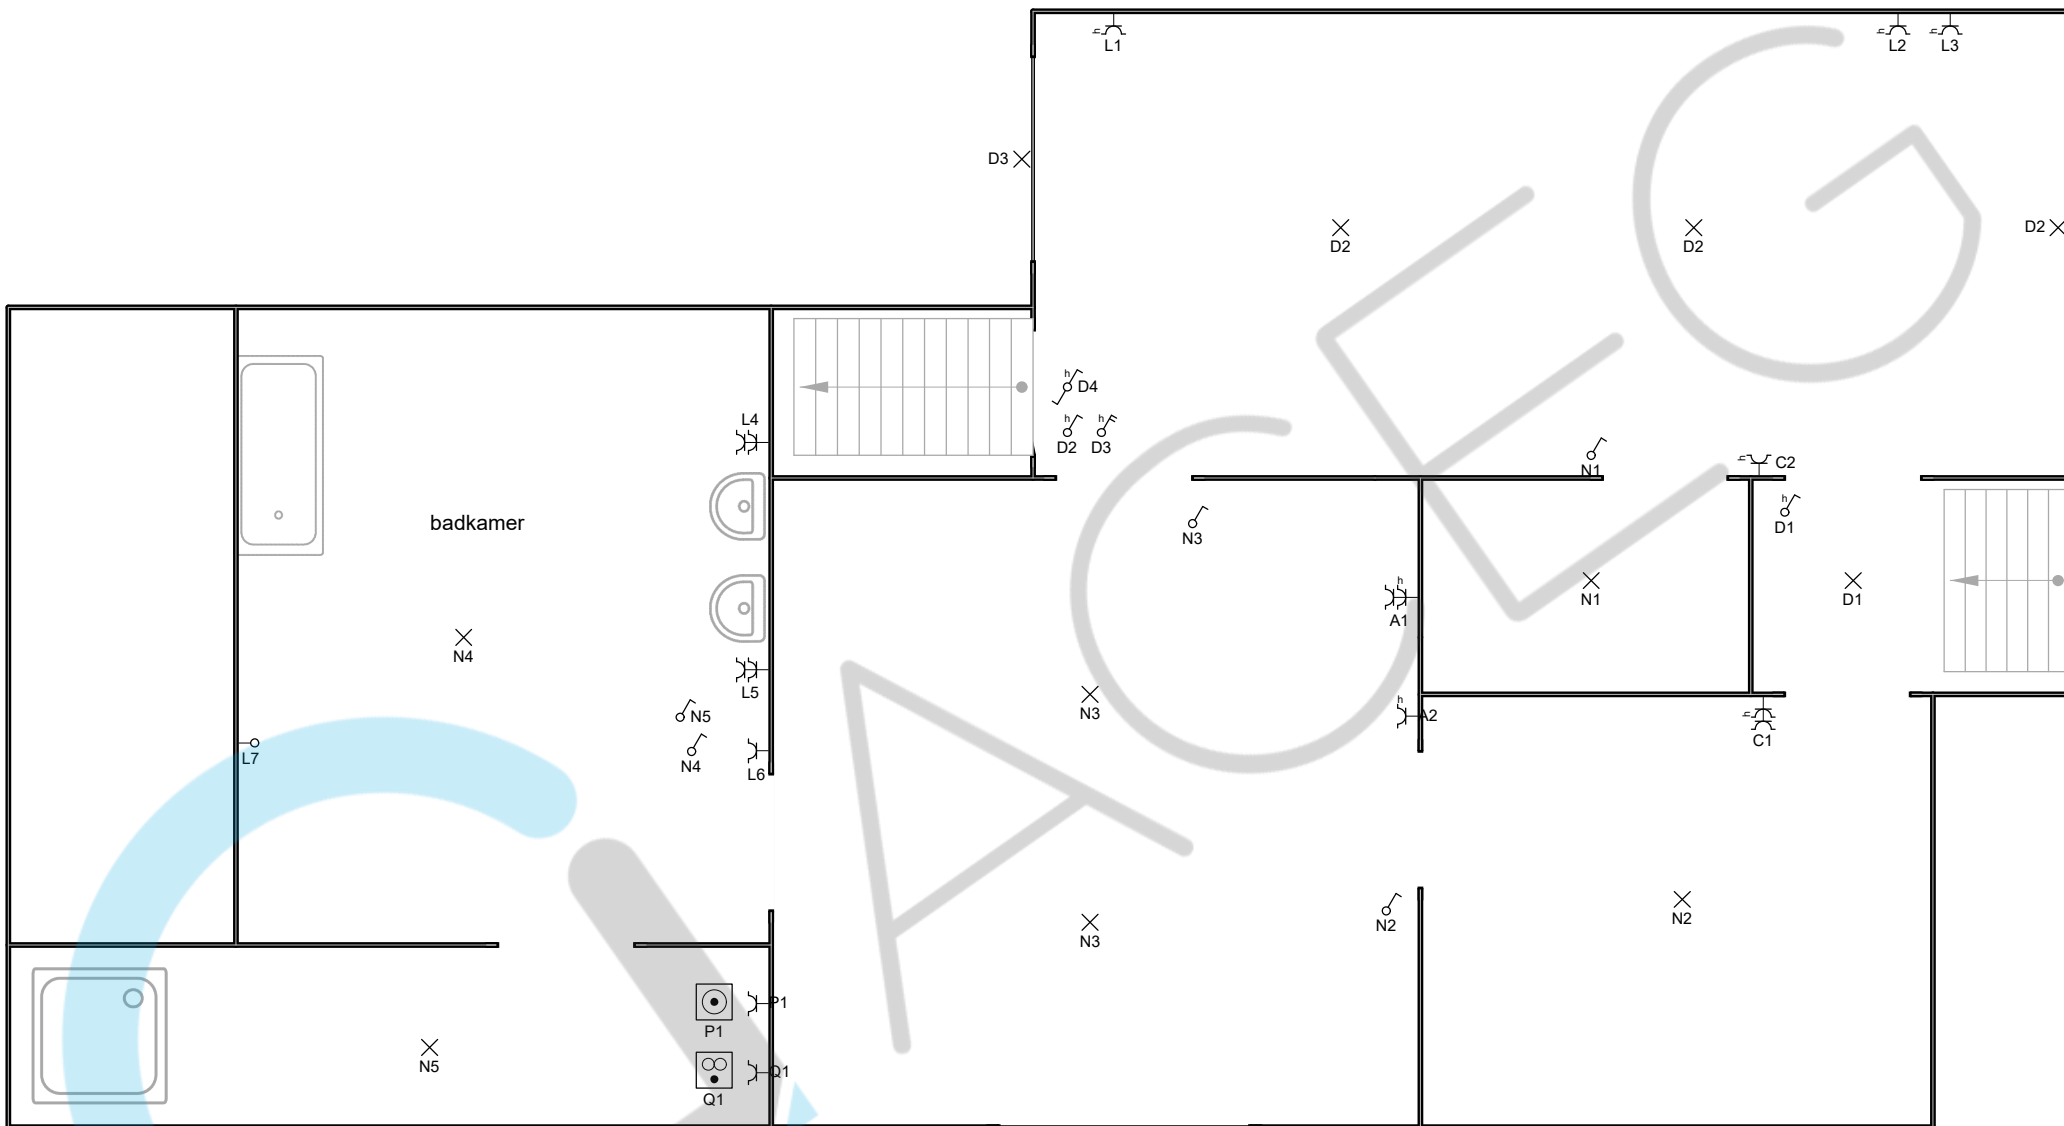

kelderverdieping

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen


Installateur
Jens Schuermans
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

p. 3/6
Situatieplan

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1

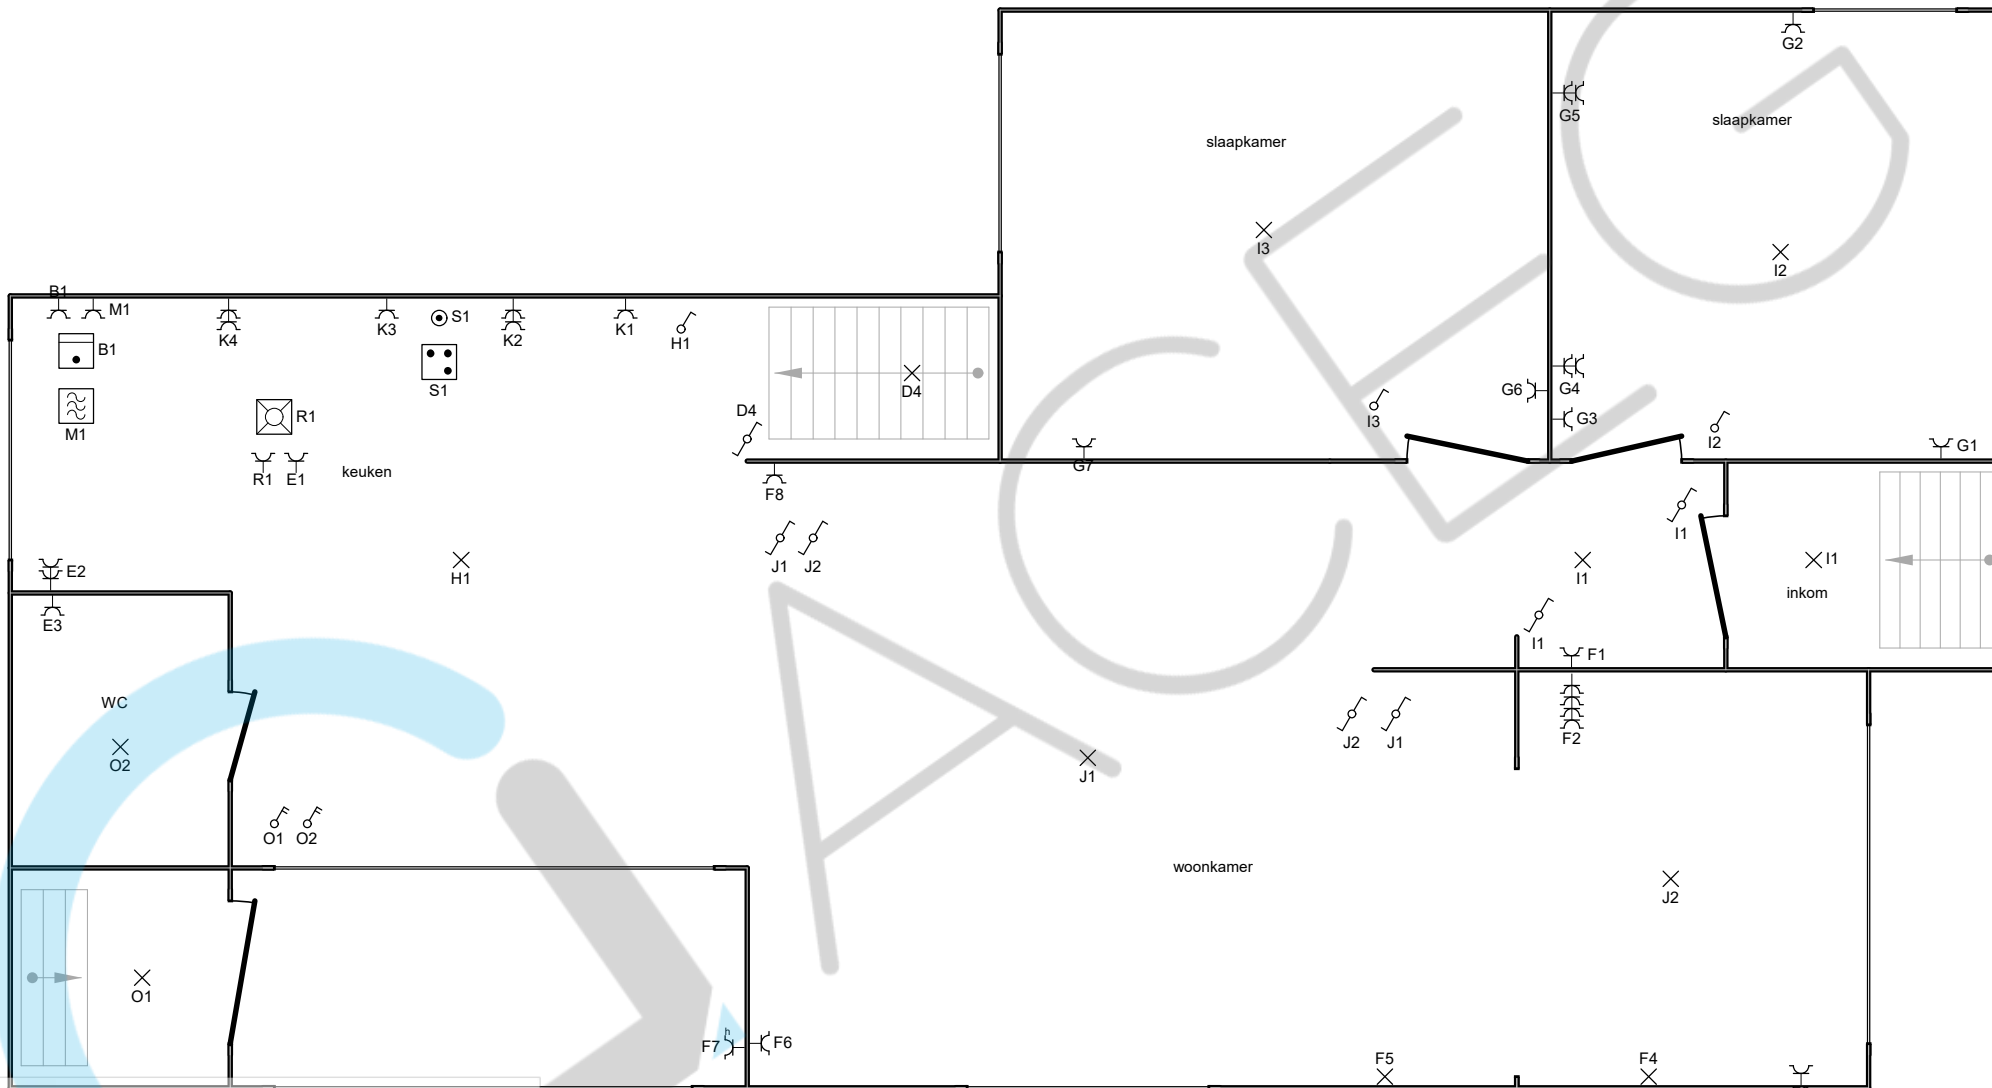

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Braziliëstraat 31
2040 Antwerpen


Installateur
Jens Schuermans
Braziliëstraat 31
2040 Antwerpen

p. 4/6
Situatieplan

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1

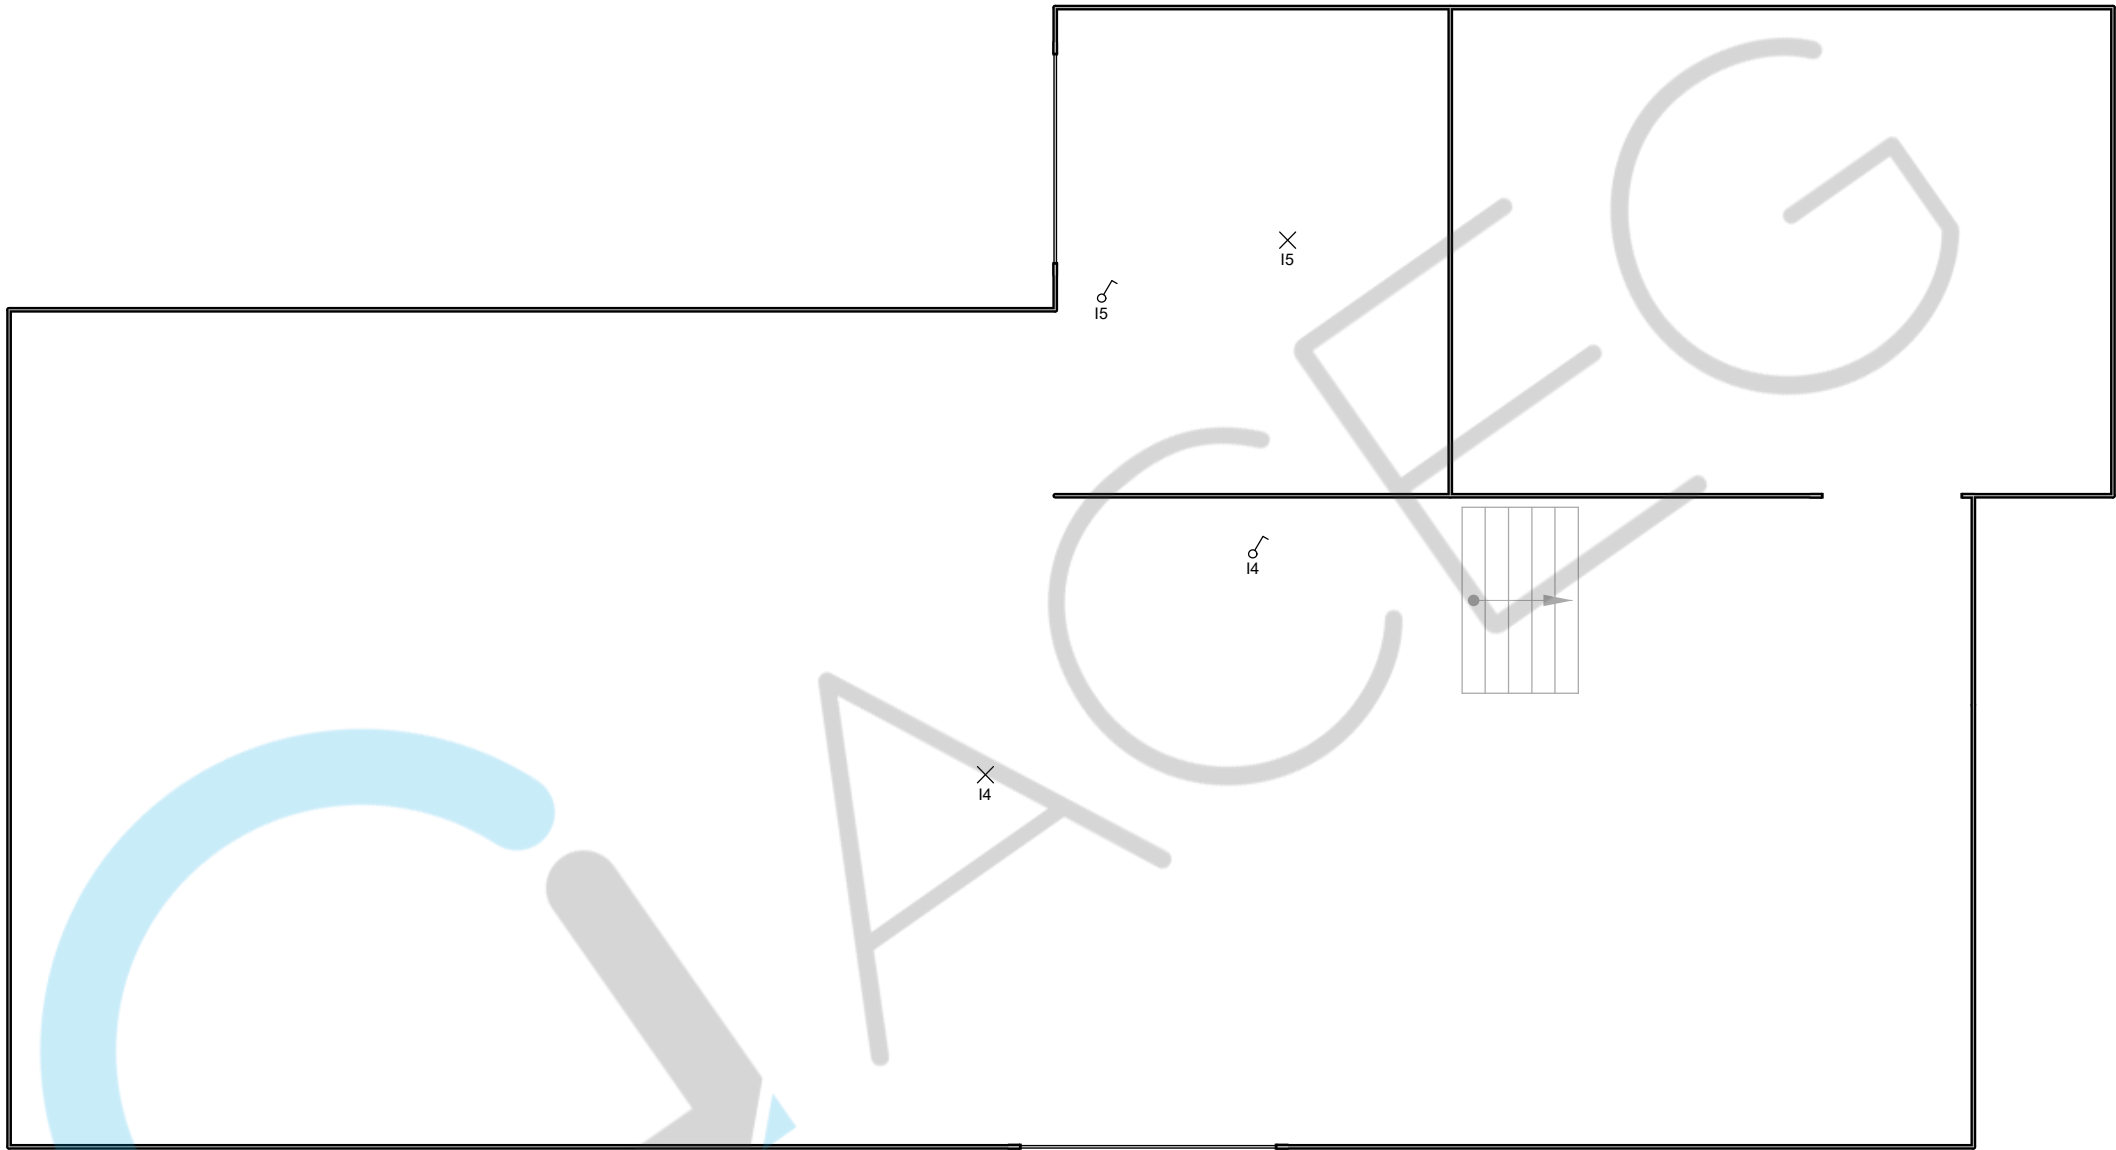

zolderverdieping

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

Installateur
Jens Schuermans
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

p. 5/6
Situatieplan

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1

- A stopcontacten kelder
- B oven
- C stopcontacten kelder
- D licht kelder
- E stopcontacten keuken, WC
- F stopcontacten woonkamer
- G stopcontacten slaapkamers
- H licht keuken
- I licht inkom, slaapkamers, zolder
- J licht woonkamer
- K stopcontacten keuken
- L stopcontacten kelder, badkamer, pomp
- M combi oven
- N licht kelder, badkamer kelder
- O licht achter inkom, WC
- P wasmachine
- Q droogkast
- R Vaatwasmachine
- S kookfornuis

Erkend Organisme
ACA vzw
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
e-mail: info@acavzw.be
BE 0811.407.869

Plaats van de elektrische installatie
Jens Schuermans - Eline Vervoort
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

Installateur
Jens Schuermans
Brazilianenstraat 31
2040 Antwerpen

p. 6/6
Lijst Kringen

Datum: 13/05/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V1