

Atlas
Contrôle

663 - INSP

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
16.463

Datum van bezoek:
03-11-2022

Plaats van het onderzoek:
Frans de Peuterstraat 155 - Kapellen 2950

Inspecteur:
Ertugrul Sener
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
03-11-2022 14:33:55
Volgend controlebezoek:
03-11-2047

Algemene gegevens

Adres van de installatie
Appartement aanduiding
Gebouw
Eigenaar
Adres van de eigenaar
Installateur

Frans de Peuterstraat 155 - Kapellen 2950
2de verdiep links
Appartement
Eline Kerstens
Frans de Peuterstraat 155 - Kapellen 2950

Gegevens verdeler

DNB
Nummer teller
EAN code
Meter/bord verbinding
Net spanning
Maximum beveiliging

Fluvius
33888433
XVB 2X10
2 x 230 V
63 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans
OK

Equipotentiale verbindingen
OK

Fudamenten
vanaf 81

Elektrische installatie
vanaf 81

Beschrijving van de installatie	11 kringen
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	27
Isolement ($M\Omega$)	> 0,5 MOhms

Opmerkingen

Diff moet verhoogd worden, dossier nog niet doorsturen

Besluit

BESLUIT : CONFORM

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476



Atlas
Contrôle



663 - INSP

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


Handtekening van de inspecteur



Atlas Contrôle

02/726 64 04
office@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

Emiel

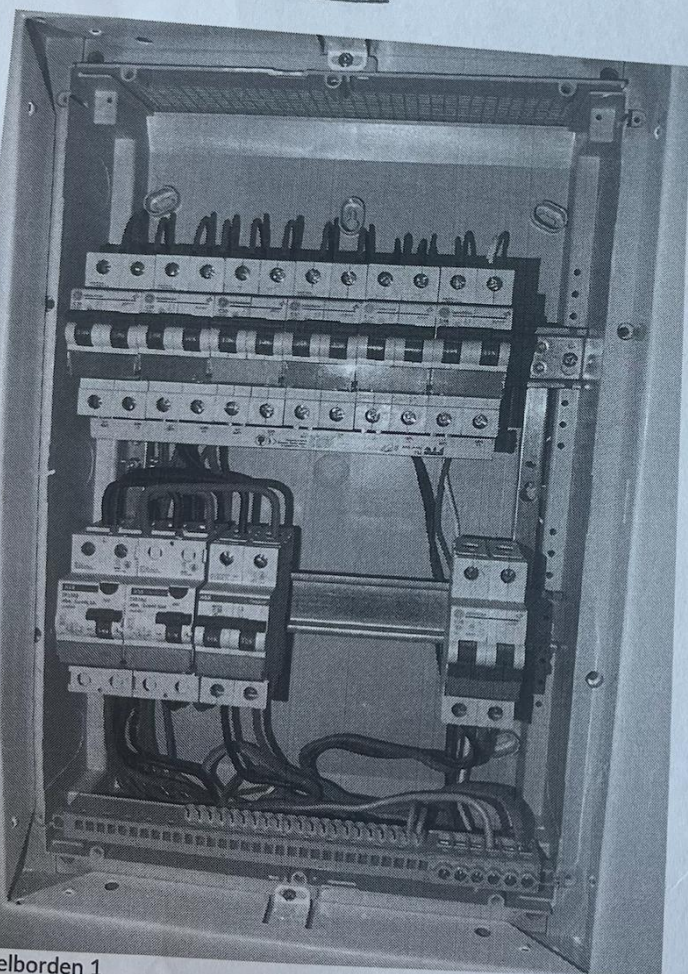

Verdeelborden 1

Opmerkingen lijst

Bewoordingen

De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.

Referentie

RDE3

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476



Atlas
Contrôle



663 - INSP

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Bewoordingen

Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.


Referentie

RDE4

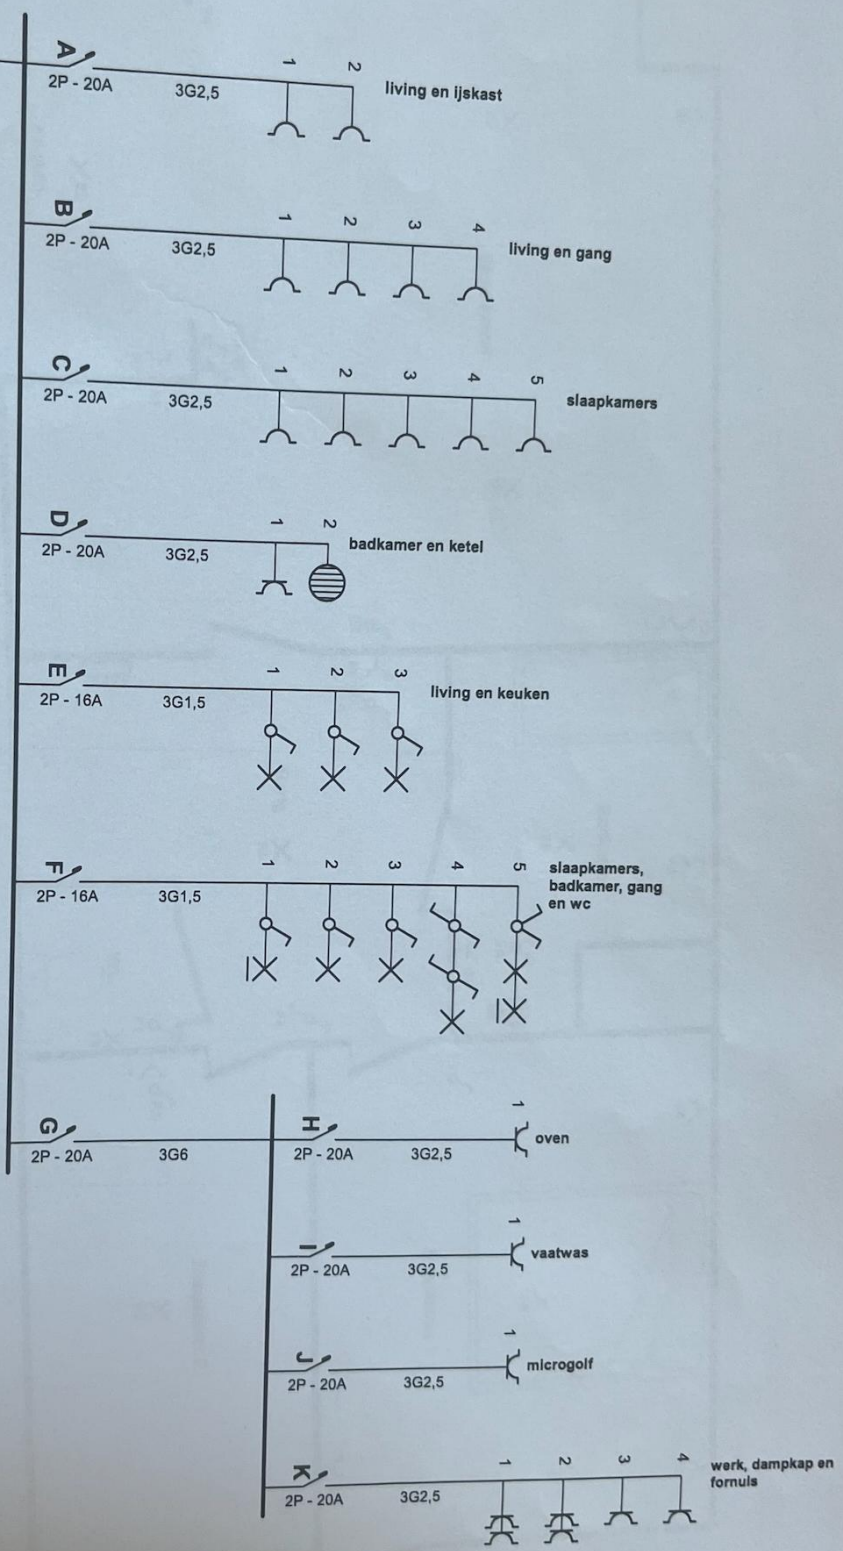

Plaats van de elektrische installatie
 Elise Kerstens
 Frans de peuterstraat 155
 2950 Kapellen

P. 1/3
 Eendradschema
 2 x 230V - 50Hz

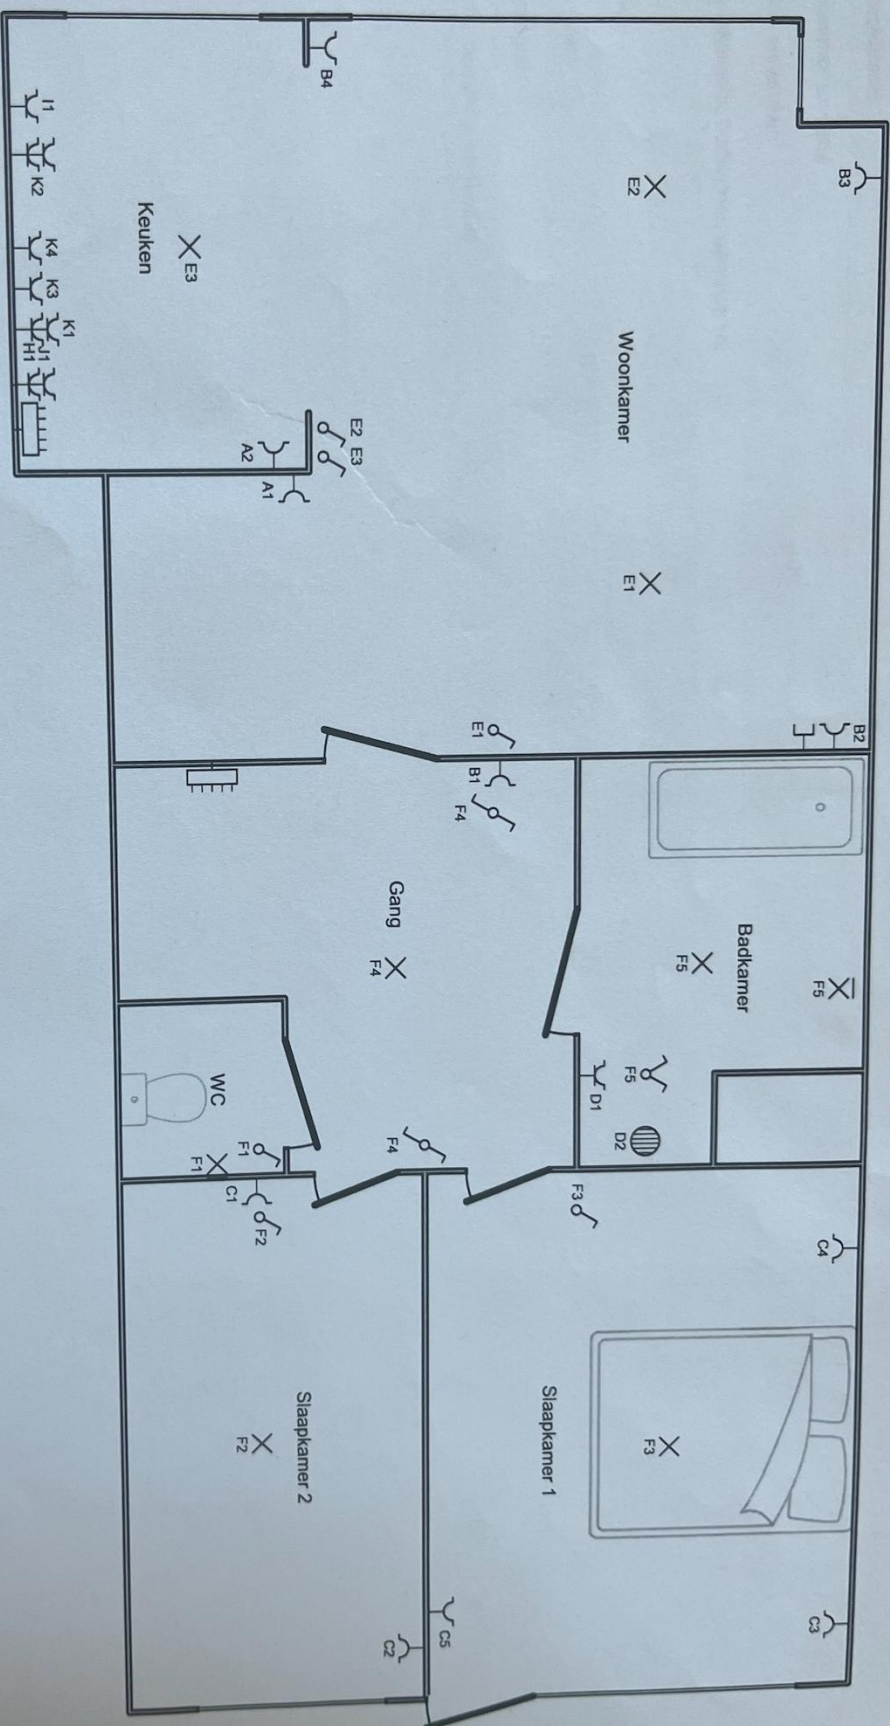

Atlas Controle

02/726 64 04

office@atlascontrole.be

www.atlascontrole.be

03/11/22

E. Jansen

Plaats van de elektrische installatie

Elaine Kerstens

Frans de peutenstraat 155

2950 Kapellen

[Signature]

p. 2/3

Situatieschema

2 x 230V - 50Hz