

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / conformiteitsonderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. 1

Aardinstallatie : Nieuw / Uitbreiding / ~~Reparatie~~ / Bestaande / ~~Verandering~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijdte~~ / ~~Verkoop~~ / ~~Doornemen~~

Type der lokalen : APARTEMENT

Plaats van onderzoek: 18 VANDIER LINGS KOERSPLEINDREEF 4/3 2950 WAPPELIEN

Eigendom van: VAN BENTERGHEM KORSPEINDREEF 4/3 2950 KAPELLEN

Objekt: ELEKTRO GEFÄSSE HOFSTADT 14 7650 EDEGEM

Installation: *IDEW*

BTW: 0410033486 ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: JORISSEN, MANU Datum van onderzoek: 29-11-2016

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~2 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ Max. Beveiliging: 1 x 40 A Omschakelaar: stand: ✓

Hoofdbevalling : Zak : *MUT. PMA* Schak : *RIFF. 204007*

Meer: bordverbinding: kabelltype: AVK aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²

Voedingshekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bouwen op B- en/of C-fundamenteel op boven-/ondergrondse net - Wachibuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardleklode: Type: IJL / brenn / noegen / hoekdrialeleiders Sectie: 35 mm Spreidingswaarde: 63

Aantal eekhoorn : Type : lus / baren / jongen / volwassen / dood
Aantal hoeden : Aantal elandstroombanen : Algemene Isotale weerstand : > 268 MS

Aanlat bord: 30 40 17 A 300 mA
 Aanlat en instructie panel: 30 40 17 A 300 mA
 Bijl. schakel: 30 40 17 A 300 mA
 Bijl. commando: 30 40 17 A 300 + 30 40 17 A 300 mA

Dij. schak.: algemene :
werd ingetrokken in orde - niet B. orde

De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in billage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~moet~~ aangesloten.

N Backamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

KEURING UITBREIDING OP VERSLAG INDIENSTELLING VAN OLB - NR 03/11/98/573
VAN 28/11/2002.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient oprietw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op: 28/11/2011
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of badudende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld
worden / blijven indien zonder voorafgaand goedkeuring van de vestigingsinspectie inbreuken op de gepaste
maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
de onderzoekers

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;

) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht:

03/005N/05/13/15D

Rapport nr.: 03.11 / 49 / 379
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~Controlerend~~
volgens: AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 / ~~TOEPROEF 100-1~~
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie: Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaaring~~ / ~~Splicing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~
Type der lokalen: ~~Appart. 10 verd. 11~~
Plaats van onderzoek: ~~Koerspleindreef 4, Kapellen~~
Eigendom van: ~~Van Laethoven huize~~
Opdrachtgever: ~~Scuba, Schiedreef 6, Kuenehout~~
Installateur: ~~Scuba, Schiedreef 6, Kuenehout~~
BTW: 623.513.484 ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Onderzoeker: ~~Dom. Perry~~ Datum van onderzoek: 28/11/03

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 230 V + N Max. Beveiliging: 1 x 40 A Omschakelaar: stand:
Hoofdbeveiliging: Zek.: ~~aut. mechanisch~~ Schak.: 2 x 40 A diff.
Meter-bordverbinding: kabeltype: ~~E x V B~~ aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²
Beveiliging: ~~beveiligingsmiddelen op bovengronds net / ondergronds net~~ - Wachtbuis: ~~geplaatst / niet geplaatst~~ - Isolatieplaat: ~~aanwezig / niet aanwezig~~
Aardelektrode: Type: lus / ~~barende koperen / houten~~ geleiders Sectie: 35 mm² Spreidingswaarde: 6,3 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanden: 1 Algemene isolatieweerstand: > 50 M Ω
Diff. schak.: algemene: 2 x 40 A / 300 mA - 22,5 kV bijkomende: 2 x 40 A / 300 mA - 22,5 kV

Beschrijving: zie schema's in bijlage

I) 300 mA (A.T.M.K.)
II) 300 mA (H.T.Y.K.)

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~aan~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op: 28/11/2008, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien ~~zonder vertraging~~ wordt voldaan aan de vastgestelde eisen en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstdoelmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49


NOTA ONDERNEEMINGEN: krachtens art. 638 tb v/n APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit

NOTA HUURDEURS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent U verplicht:
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEEMINGEN: krachtens art. 638 tb v/n APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDEURS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent U verplicht:
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/03/100

		Van Renterghem keuken 3N, 400V/230V~
INSTALLATEUR Naam Elektro Geens bvba BTW BE0420.098.486 Datum 28/11/2016 Handteek wim	KEURING ORGANIS. Naam Datum Handteek	WERF Naam Van Renterghem Kapellen Straat Koerspleidreef 4 Gemeente 2950 Kapellen Handteek

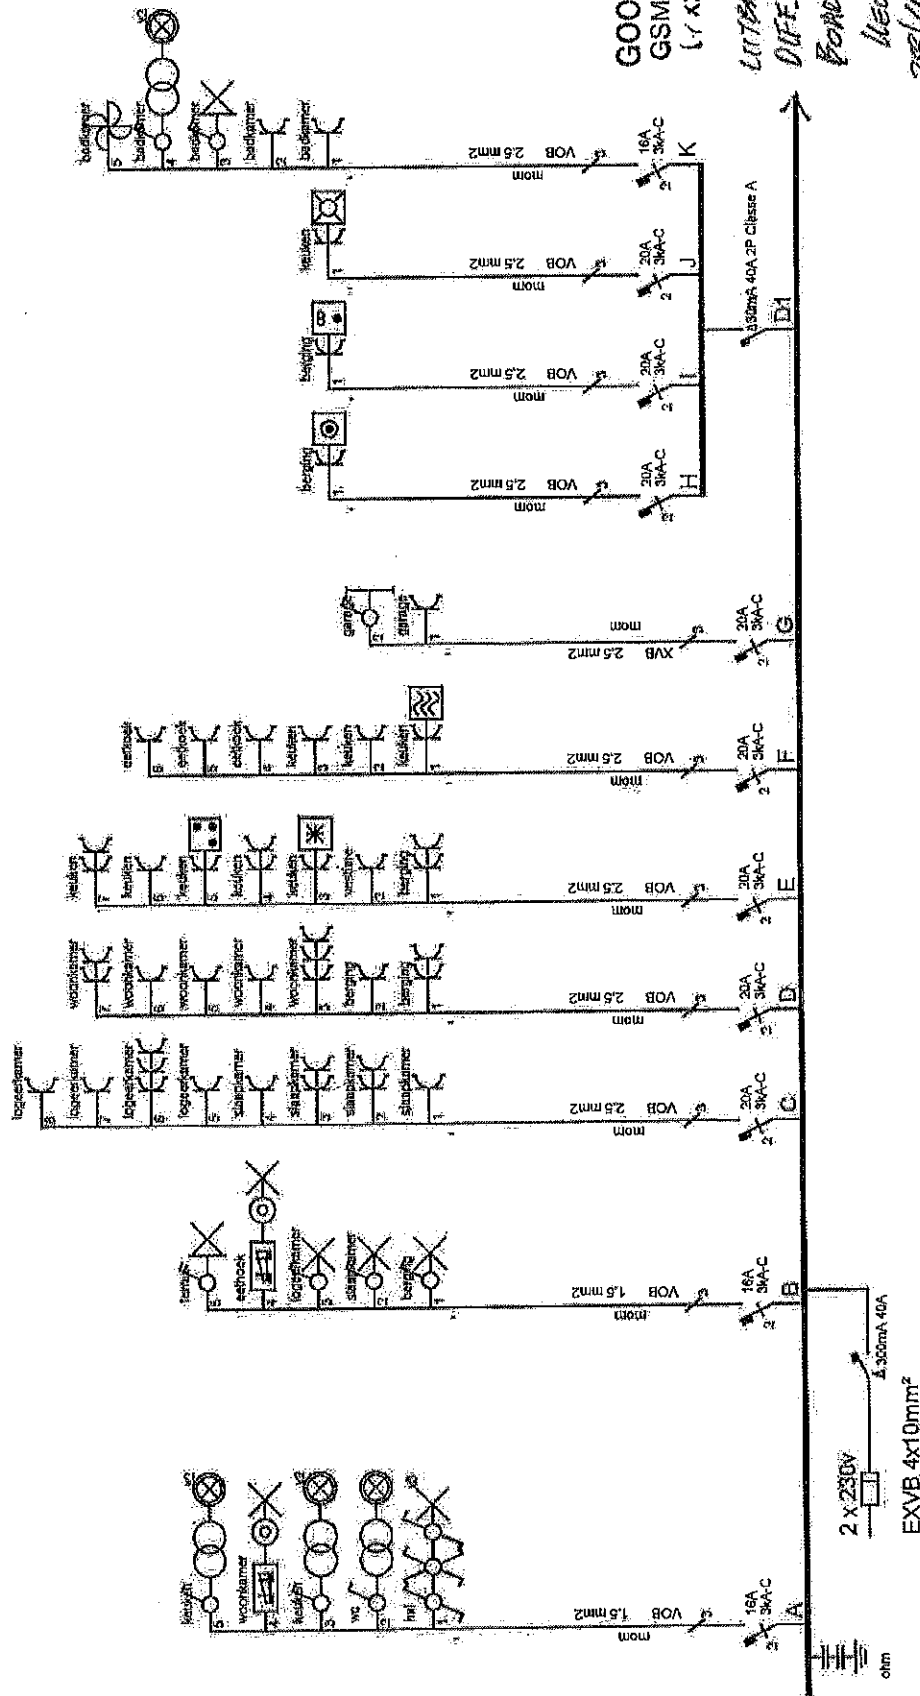

GOOSSENS Manu
GSM: 0496/290.025
LY K: 03/459.80.42

LA-BAEINDIJS

DIFF. 2

POND VERZ

Neu ven

23/11/2016

OLB



Scuba

Verhaert Kris

Schooldreef 6

2920 Kalmthout

03/666.25.86 0476/24.87.52

BTW: BE 627.523.484

Verantw. uitvoering

K. Verhaert

Klant

Van Renterghem


Koerspleindreef 4 / 3

2950 Kapellen

Afgev. erkend organisme

R. Doms

OCB

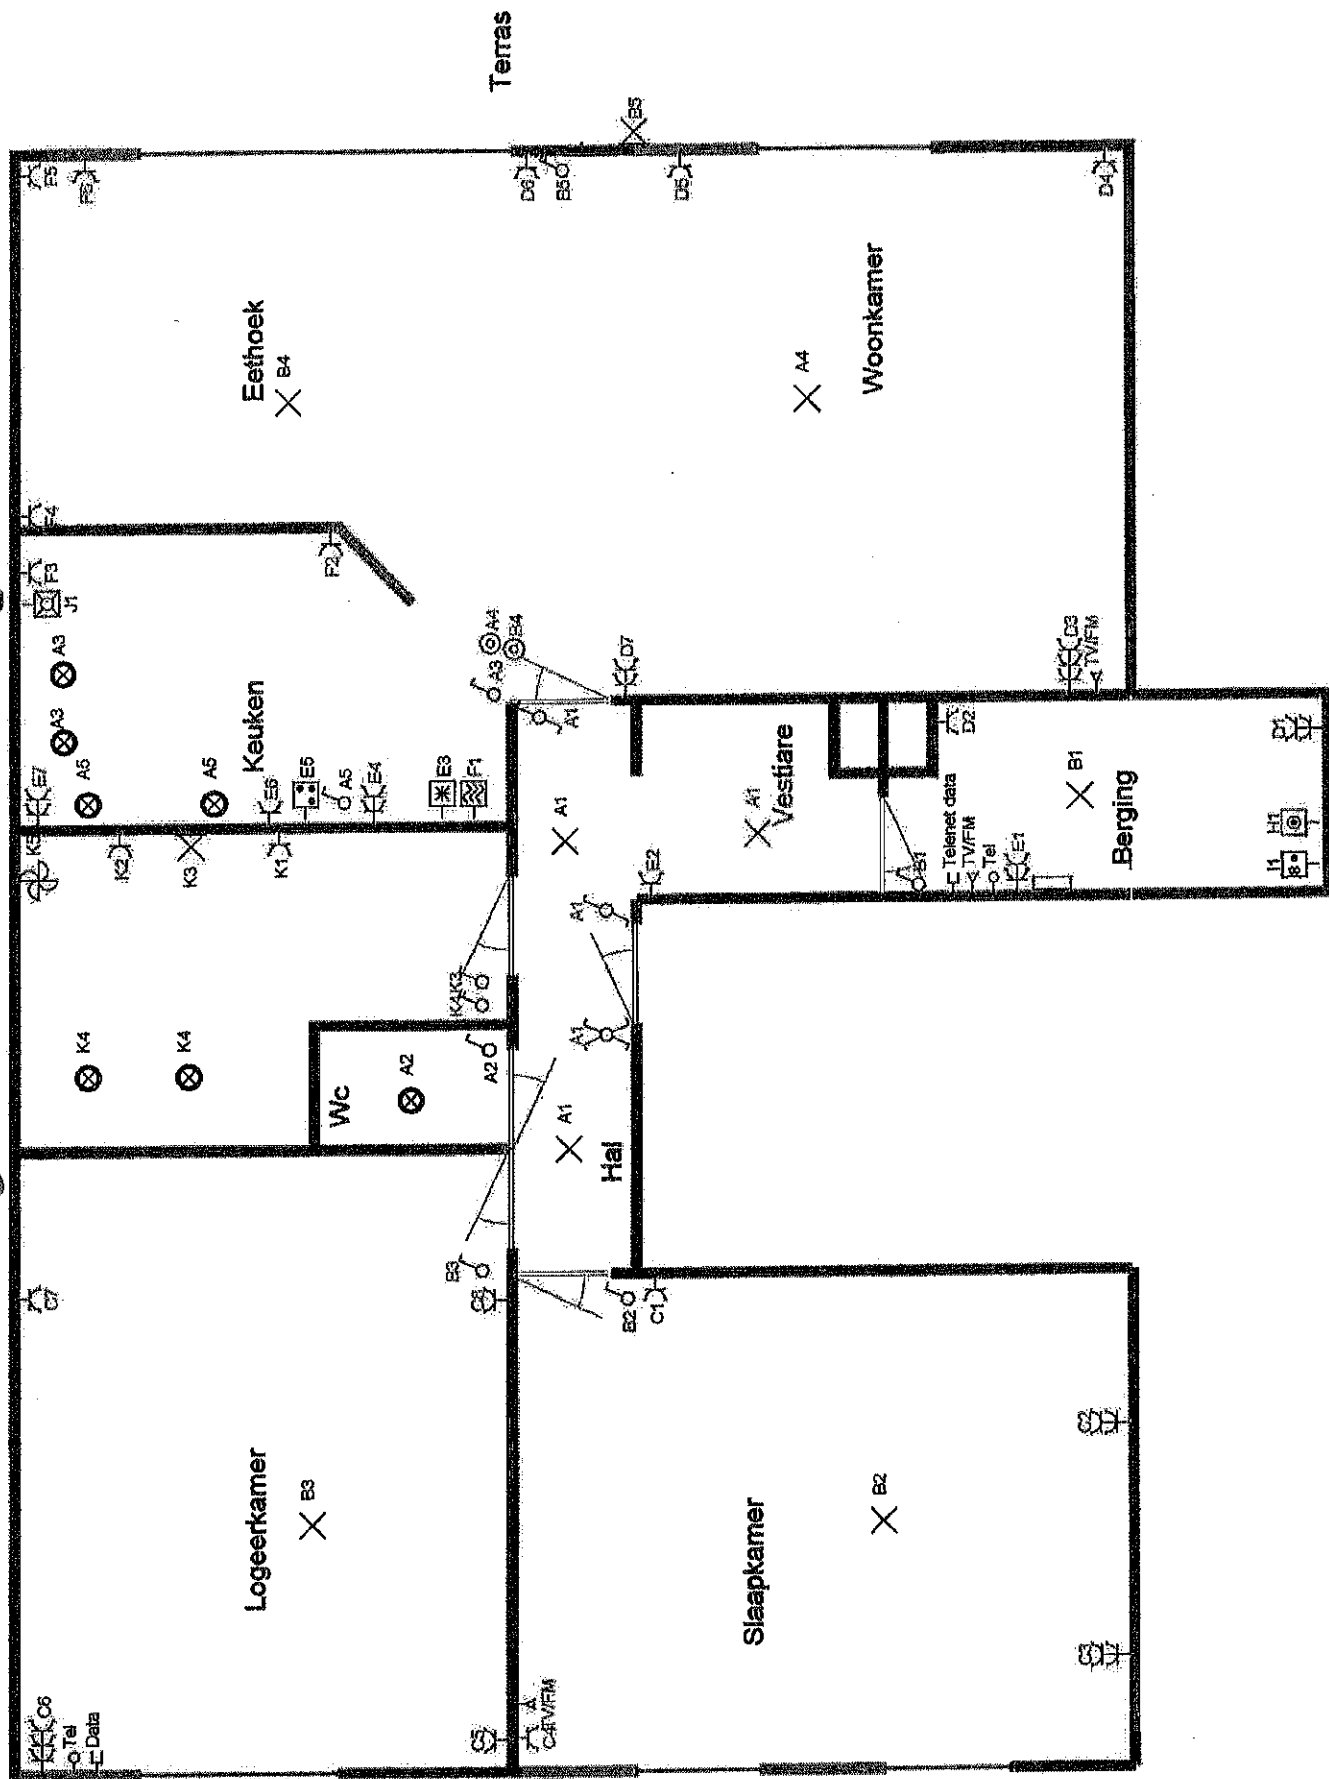

OG2
KG1

I^{G2} Garage 3