



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 03550.756.1.417

N 073770

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Adriaenssens

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: <u>geplijns</u>	Naam, Voornaam: <u>Eric Adriaenssens</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Boomsesteenweg 13 Drogenbos</u>	Adres: <u>Drogenbos</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2670 Wilrijk</u>	Post nr. + Stad: <u>2000 Antwerpen</u>
	Tel.: <u>1</u>	Tel.: <u>1</u>

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN:	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>320.22.549</u>	Meterstand dag:	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125	nr.:	
	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type aardelektrode:	
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>bestend</u>	☐	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40 A / 3000 mA</u>	Aantal borden: <u>2</u>	Aantal eindstroombanen: <u>27</u>
	☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>76</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>10</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>1302: CV</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór: 09/11/2009 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering


Agent bezoeker:

Naam: Storms Luk Agent nr.: 3555 Datum: 09/11/2009
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 2 ☒ Ééndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Gelijkvloers

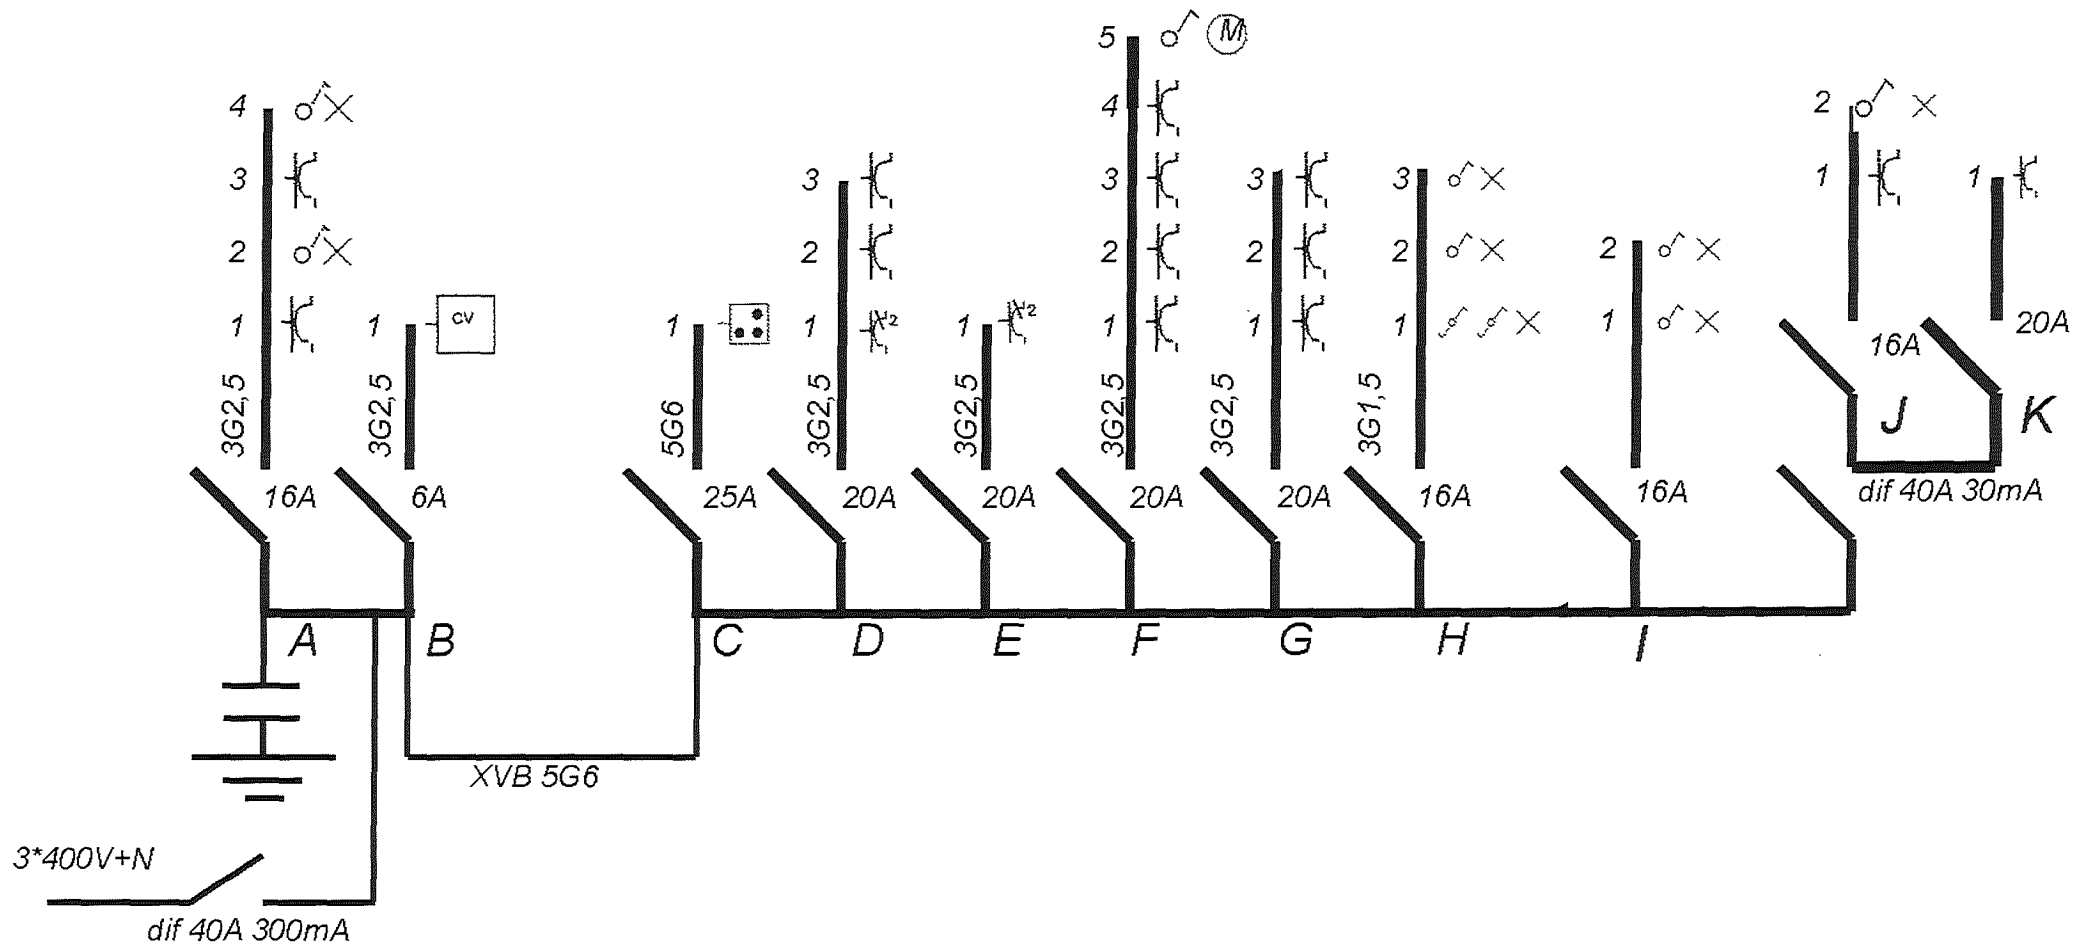

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
 Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens

Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen


Handtekeningen:



LUK STORMS
 Inspecteur
 0476/ 98 59 54

9/11/2009

Gelijkvloers

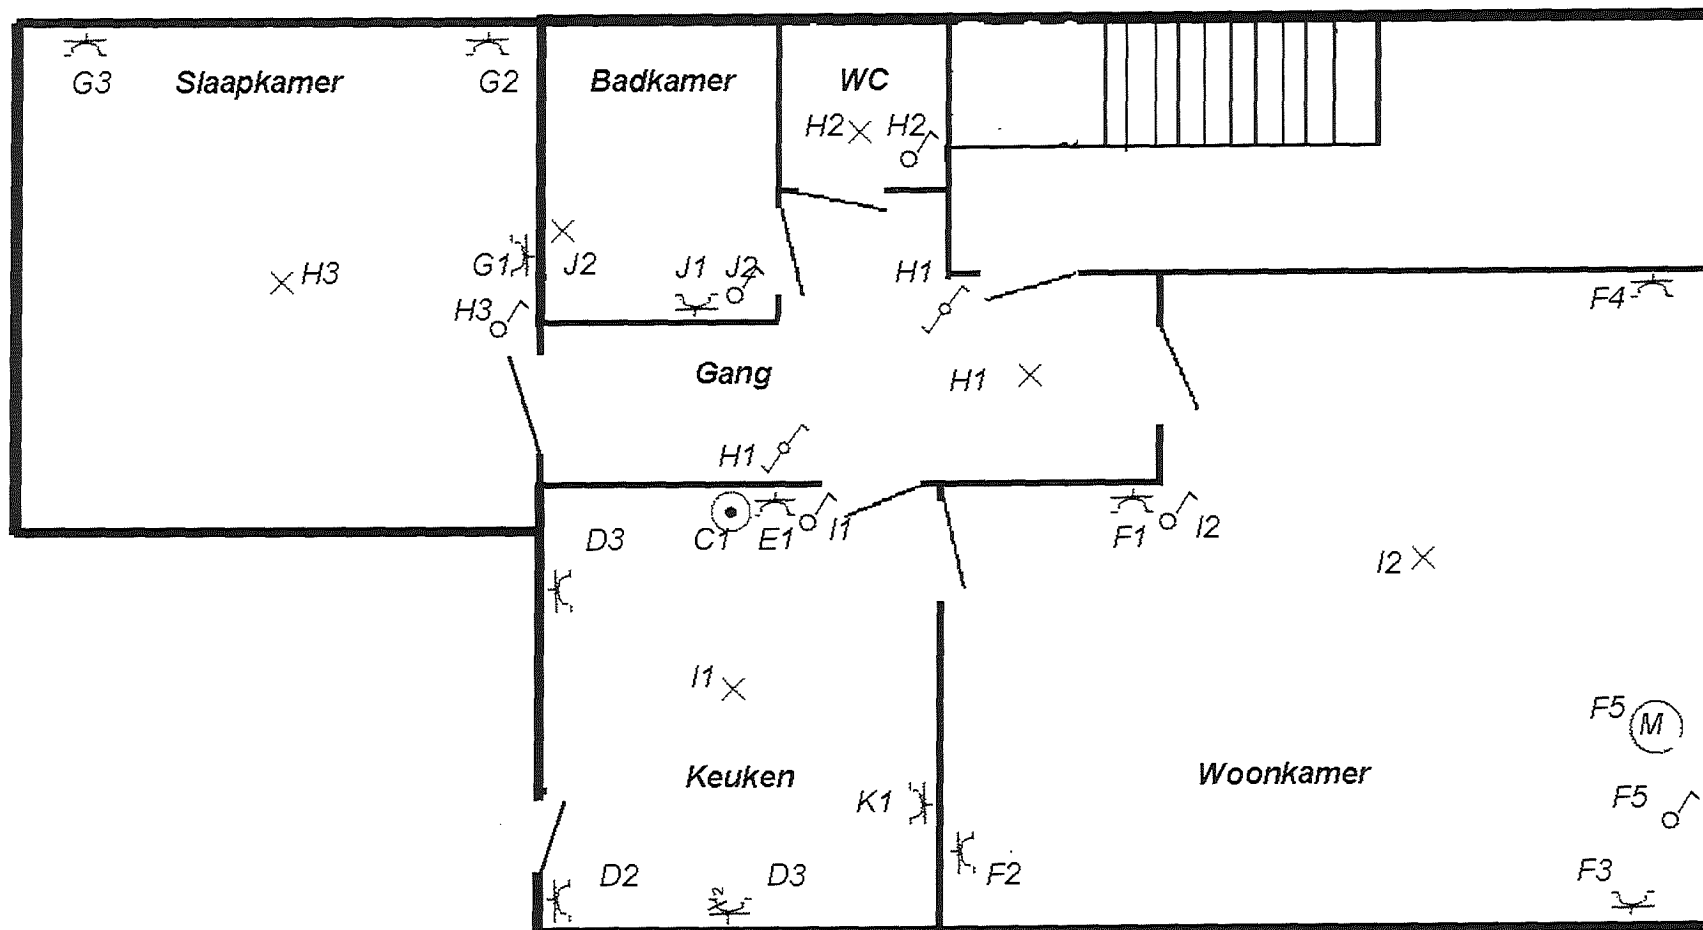

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
 Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens

Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen


Handtekeningen:



LUK STORMS
 Inspecteur
 0476/ 98 59 54

9/11/2009

Gelijkvloers (kelder)

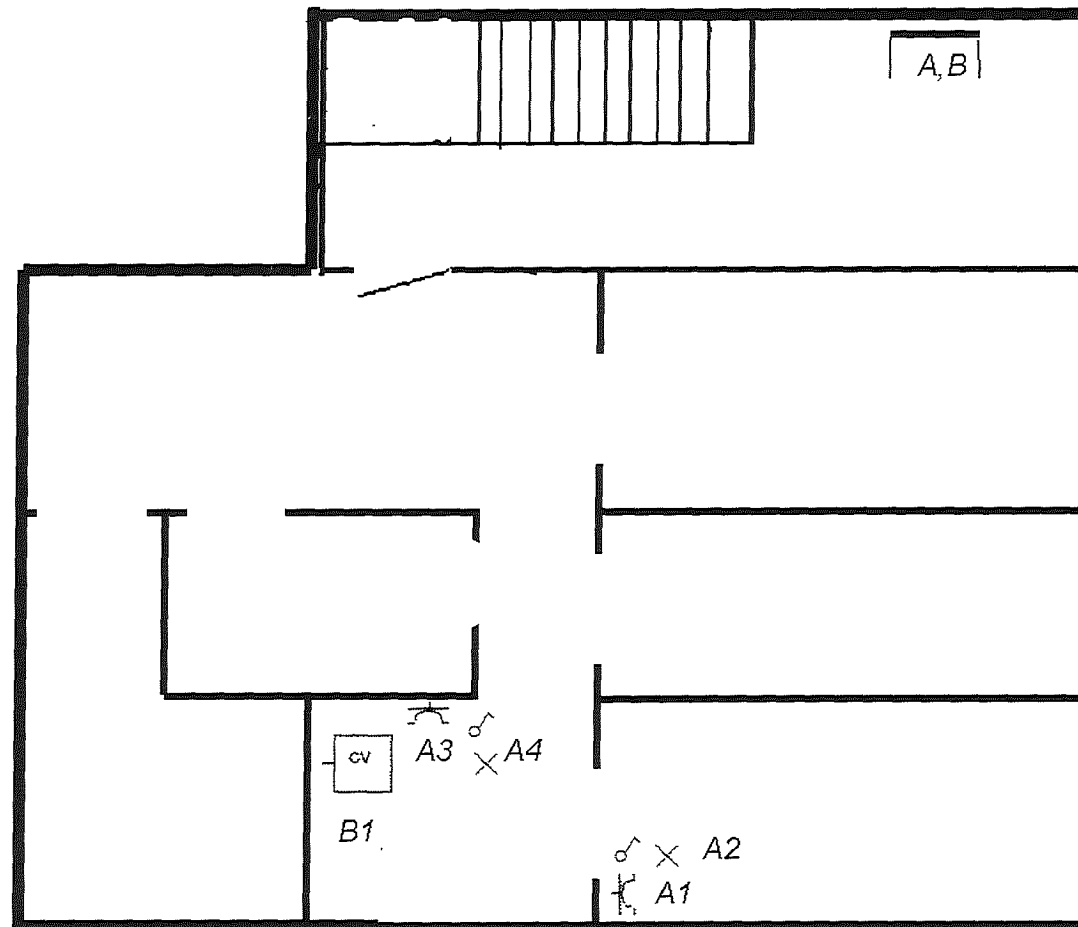

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens

Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen


Handtekeningen:



LUK STORMS
Inspecteur
0476/ 98 59 54

4/11/2005

Gelijkvloers

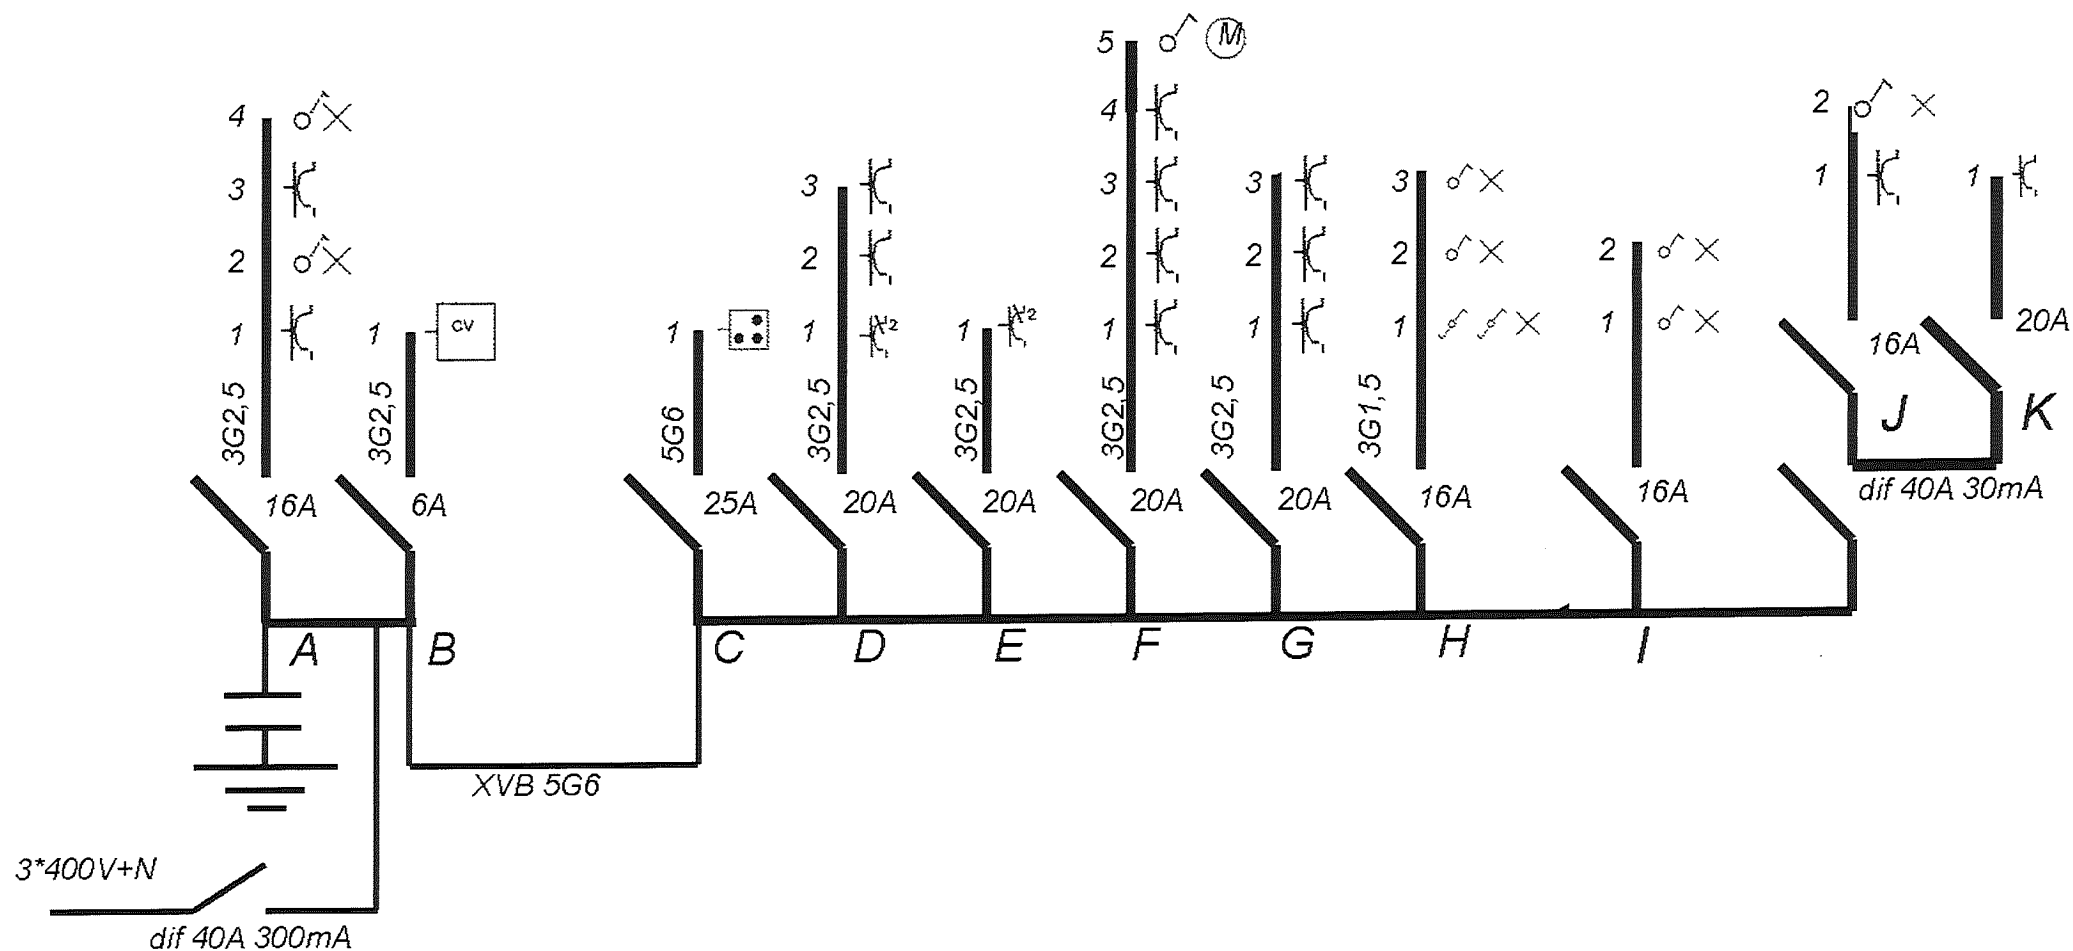

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens

Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen


Handtekeningen:



LUK STORMS
Inspecteur
0476/ 98 59 54

4/11/2009

Gelijkvloers

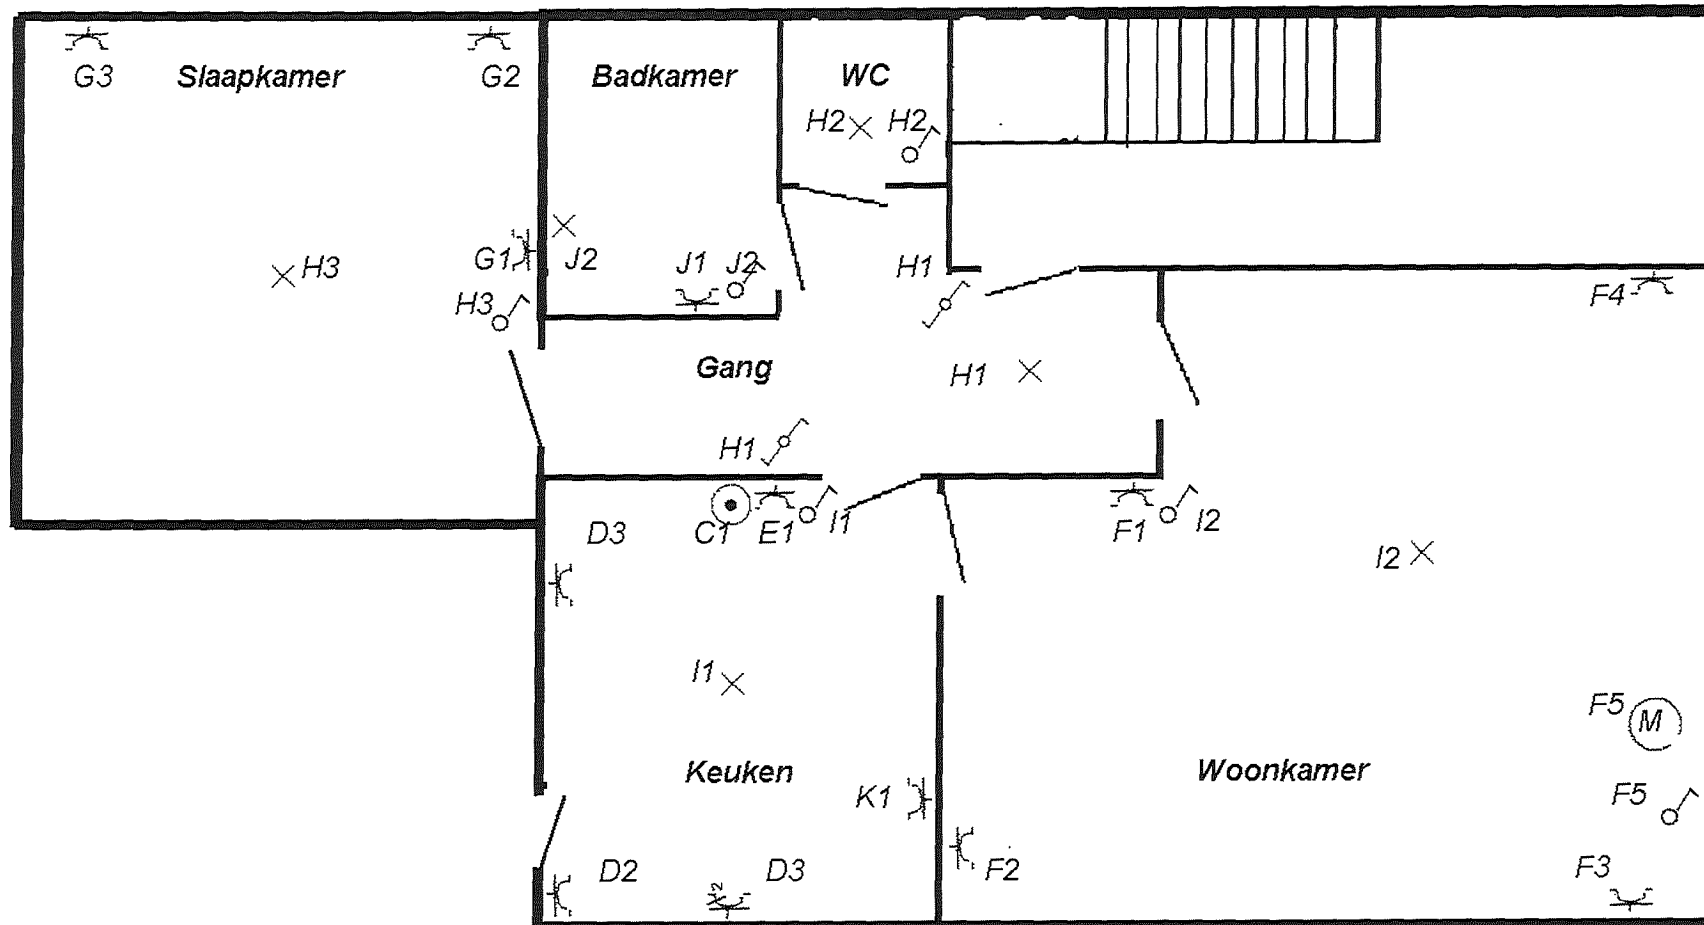

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
 Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens
 Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen


Handtekeningen:



LUK STORMS
 Inspecteur
 0476/ 98 59 54

9/11/2009

Gelijkvloers (kelder)

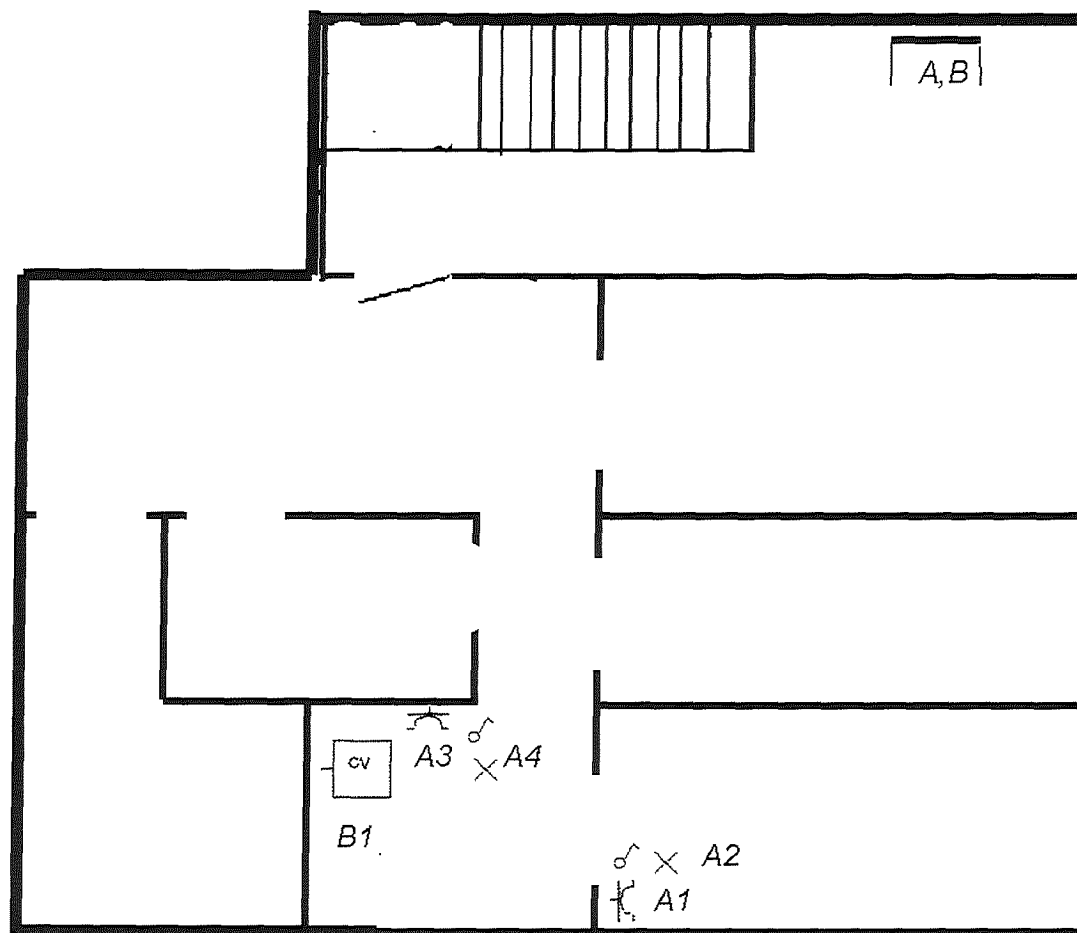

Adres van uitvoering: Boomsesteenweg 193 2610 Wilrijk
Eigenaar van de installatie: Eric Adriaenssens


Dorpsstraat 4 2040 Antwerpen

Handtekeningen:



LUK STORMS
Inspecteur
0476/ 98 59 54

4/11/2008



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P035550499.1.AMT

N 062336

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

19

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Utooris Chris Celis

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie: 6 L.V

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam: gelijkvloers Utooris Chris Celis
Adres: St. Baamssesteenweg 193 Door Vostadele 38
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 12610 Willebeke Brasschaat
BTW nr.: BE Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐	☐ Art 87	☒ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐	☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN: ☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. <u>32022544</u> Meterstand dag: <u>30217</u> nacht: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 30 nr.: Meterstand:
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 30 Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>KAB</u> Algemene differentieelstroominrichting: <u>1</u> A / mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>3</u>
Zie bijlage	<u>Keloh 3 x 30A / 2 x 10A 15A</u> <u>2 lijnen 15A</u> <u>2 lijnen 10A</u> <u>1 lijn 25A</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ > doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>2,65</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>500</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken	<u>1703 - 1704 - 1705 - 1706 - 1707</u>	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	<u>1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507</u>	Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>aan te raden: 1301 - 1406 - 1407</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ~~voltoet~~ ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 03/12/2009 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Storms L. L. Agent nr.: 3555 Datum: 03/06/2009
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De verken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 03/06/2009 / 101

N 062336

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Moloois Chris Celis

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie: 6 L.V.

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: gelijkvloers	Naam, Voornaam: Moloois Chris Celis
Ident. Kaart nr.:	Adres: Baadmeerschweg 193	Door Vossche 8
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: 2610 Wilrijk	Brussel
	Tel:	1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	① Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarende	☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. 32022544	Meterstand dag: 30247	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☒ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:	
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☒ 100 ☐	☒ Deslind	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 6 mm ² - Type: VPA		
	Algemene differentieelstroominrichting: 30mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 5
	Kabeln 3x30A / 2x10A KA	2x10A 15A	
		2x10A 10A	
☒ Zie bijlage		1x10A 25A	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ b-/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 265 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 105 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken	1703 - 1704 - 1705 - 1710 - 1701	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	1503 - 1504 - 1610 - 1807	Naam:
	1087 (verplichtig bandklem)	
☐ Nihil	1101	
Opmerkingen	aan te raden: 1307 - 1406 - 1407	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: 310 ms L. B. Agent nr.: 3495 Datum: 03/06/2009

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☐ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 03/12/2010 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Adres van de installatie :

Bijlage :/.....

Verslag nr :

Post nr

Gemeente:

ééndraadsschema :

Nominale spanning :x3000...V (AC) Bord :		Voeding bord 3 x 6 mm² VOB		I polig InA Type A...		I polig InA Type A... △mA	
Het erkend controleorganisme AIB - Vincotte Belgium vzw Agentbezoeker: Naam : ... Agentnr. ... Datum : ... / ... / ... Handtekening : ...		De eigenaar Naam : ... Datum : ... / ... / ... Handtekening : ...		De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken Naam : ... BTW nr. : ... Cl. nr. : ... Opgesteld op : ... voor : ... Datum : ... / ... / ... Handtekening : ...			



Bijlage :

Verslag nr : 03550498/ANT

Adres installatie :


gelijkvloers Boornesteerweg 193

Post nr : 2610

Gemeente :

Wilrijk

Situatieschema :

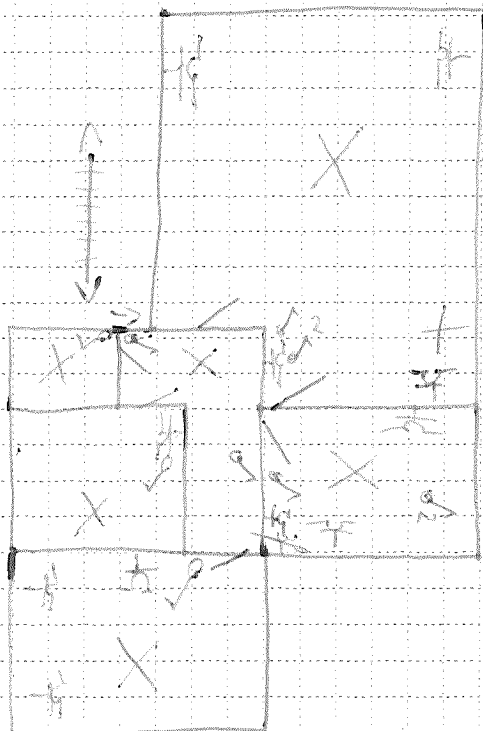☐ kelder ☒ gelijkvloerse verdieping ☐ 1ste verdieping ☐ 2de verdieping de verdieping**Lokalen :**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

**Het erkend controleorganisme
AIB - Vincotte Belgium vzw**

Agentbezoeker: Naam : Storms, Dirk Agentnr. 3555
Datum : 03 / 06 / 2009
Handtekening :

De eigenaar

Naam :
Datum : / /
Handtekening :

**De verantwoordelijke voor de uitvoering van
de werken**

Naam :
Datum : / /
Handtekening :