



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/10/2025 **Inspecteur:** Yoshi Van den Eynden **Mentor:** - **Installateur:** -
ID-label: - **B.T.W. nr.:** - **Klantreferentie:** -

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 **Serienummer:** 19481297

Datum verslag: 13/10/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2078727

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Groot Hagelkruis
Huisnummer 189
Busnummer
Postcode 2180
Gemeente Ekeren
Land België

Eigenaar

Naam Schoeters Cindy
Straatnaam Groot Hagelkruis
Huisnummer 189
Busnummer
Postcode 2180
Gemeente Ekeren
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820037529374

Teller Nr.: : 1SAG3100187935



Aard onderzoek:


Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 19
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.556 MΩ

RE: 4.17 Ω

OK

OK

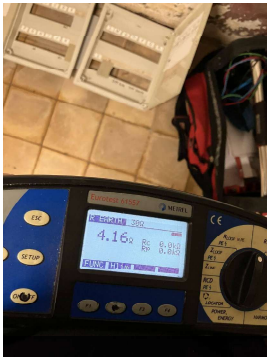

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/10/2050
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:09 tot 13:47

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



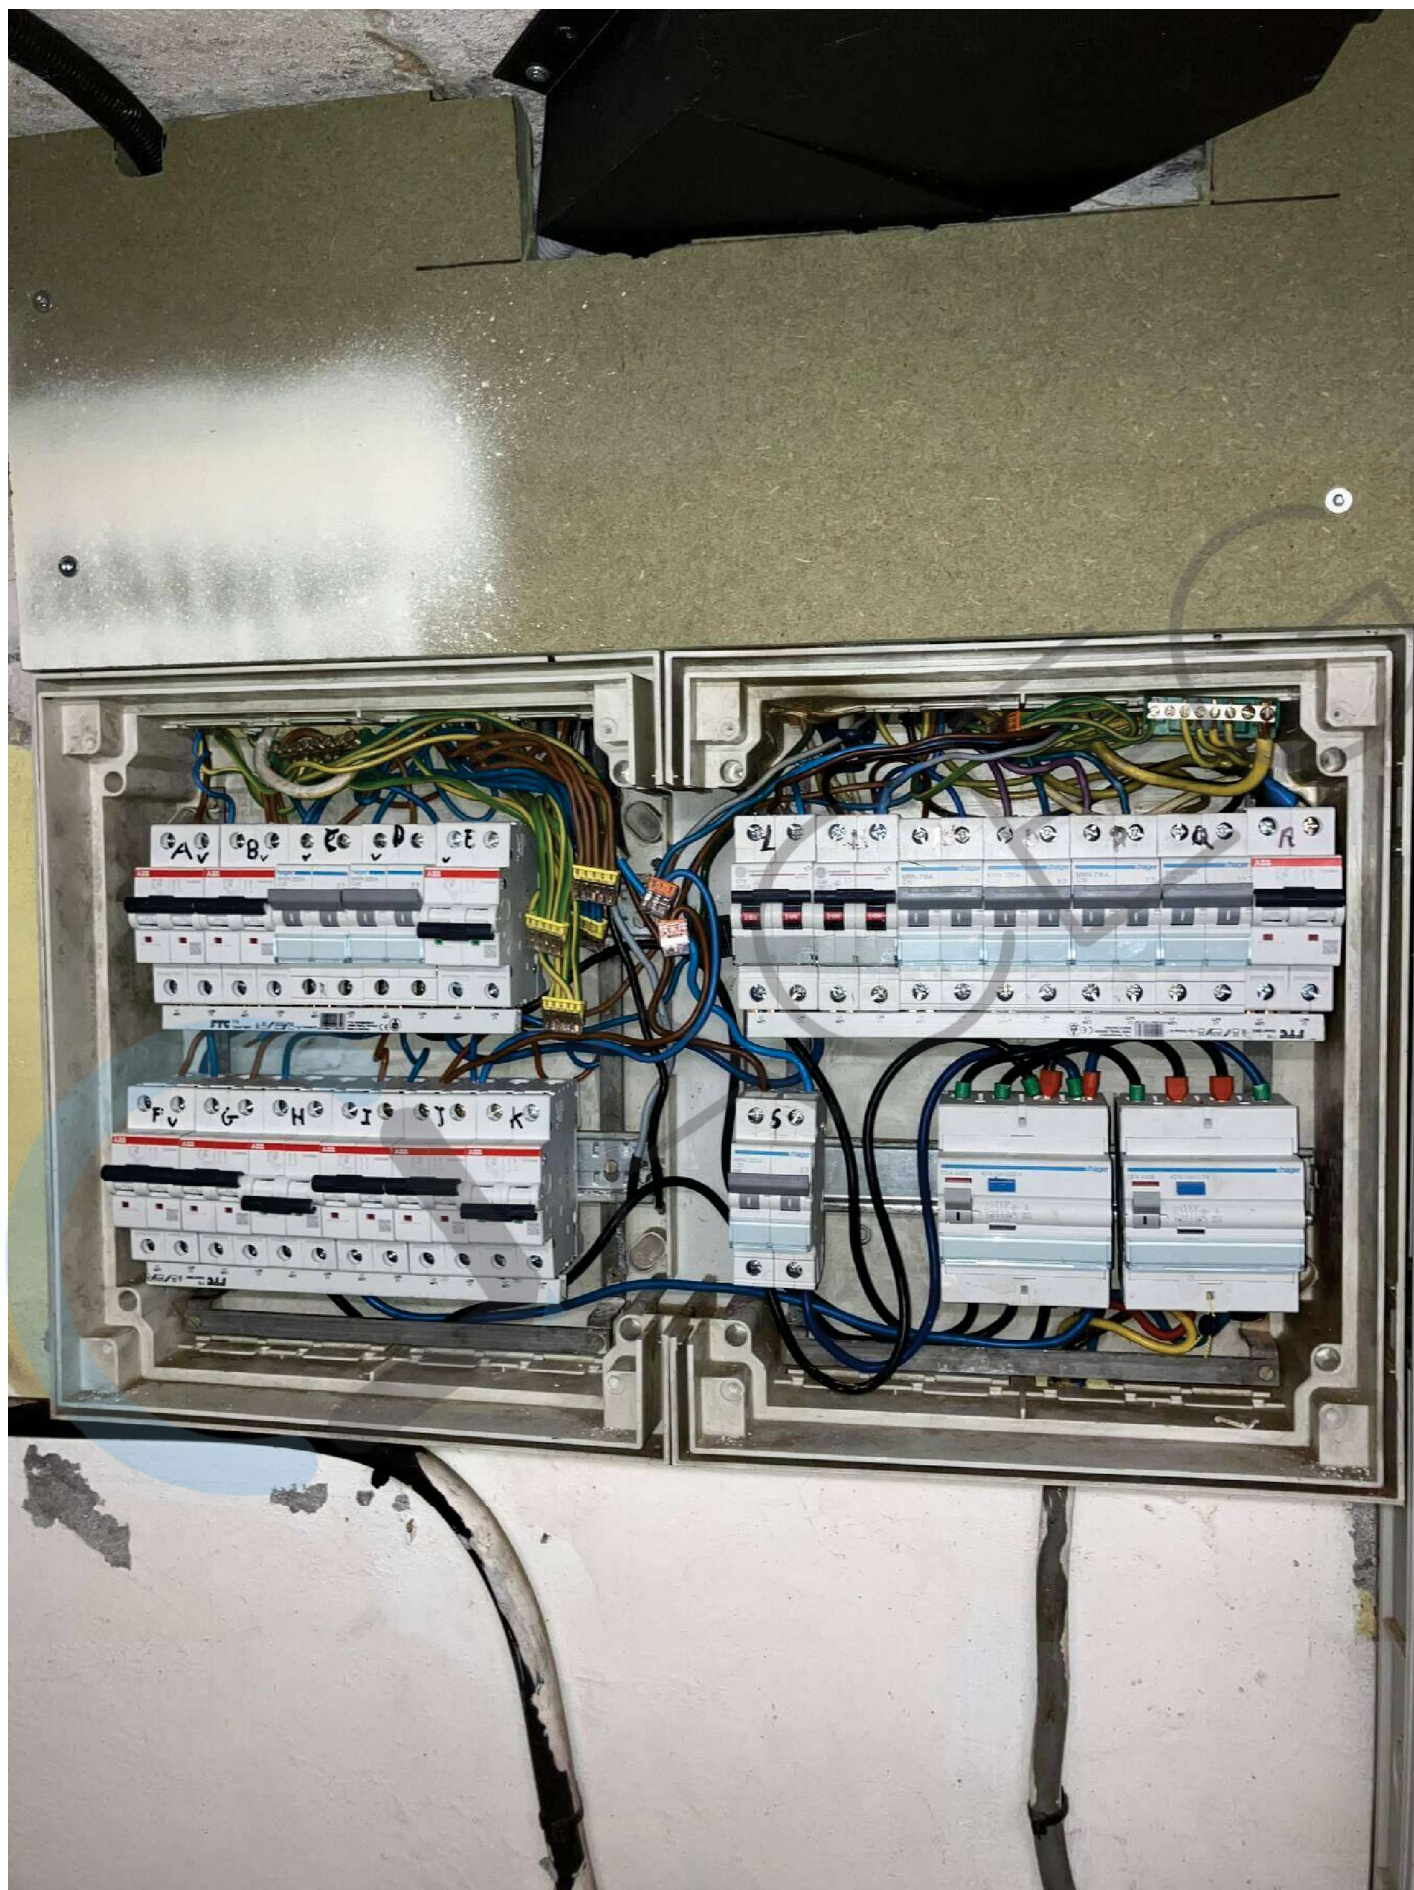












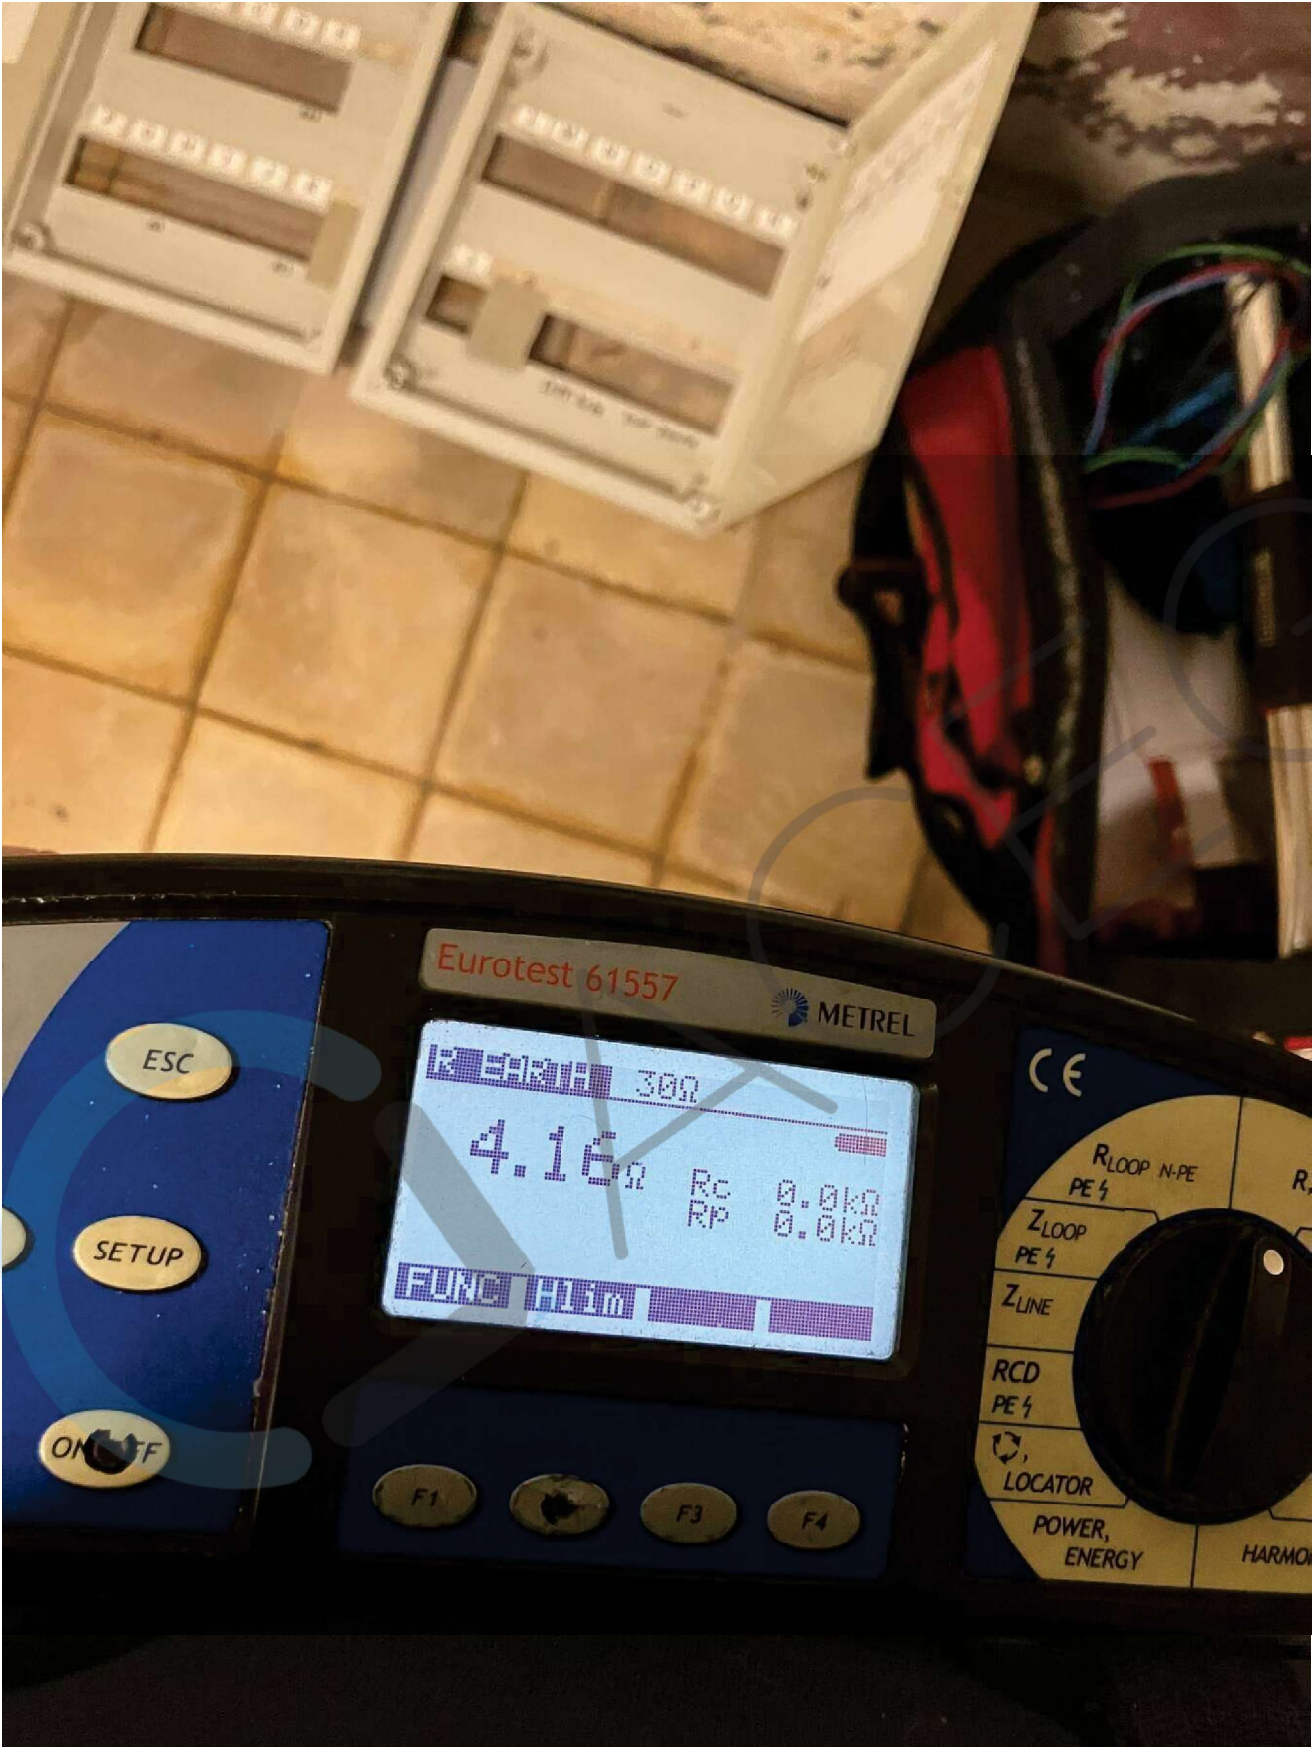

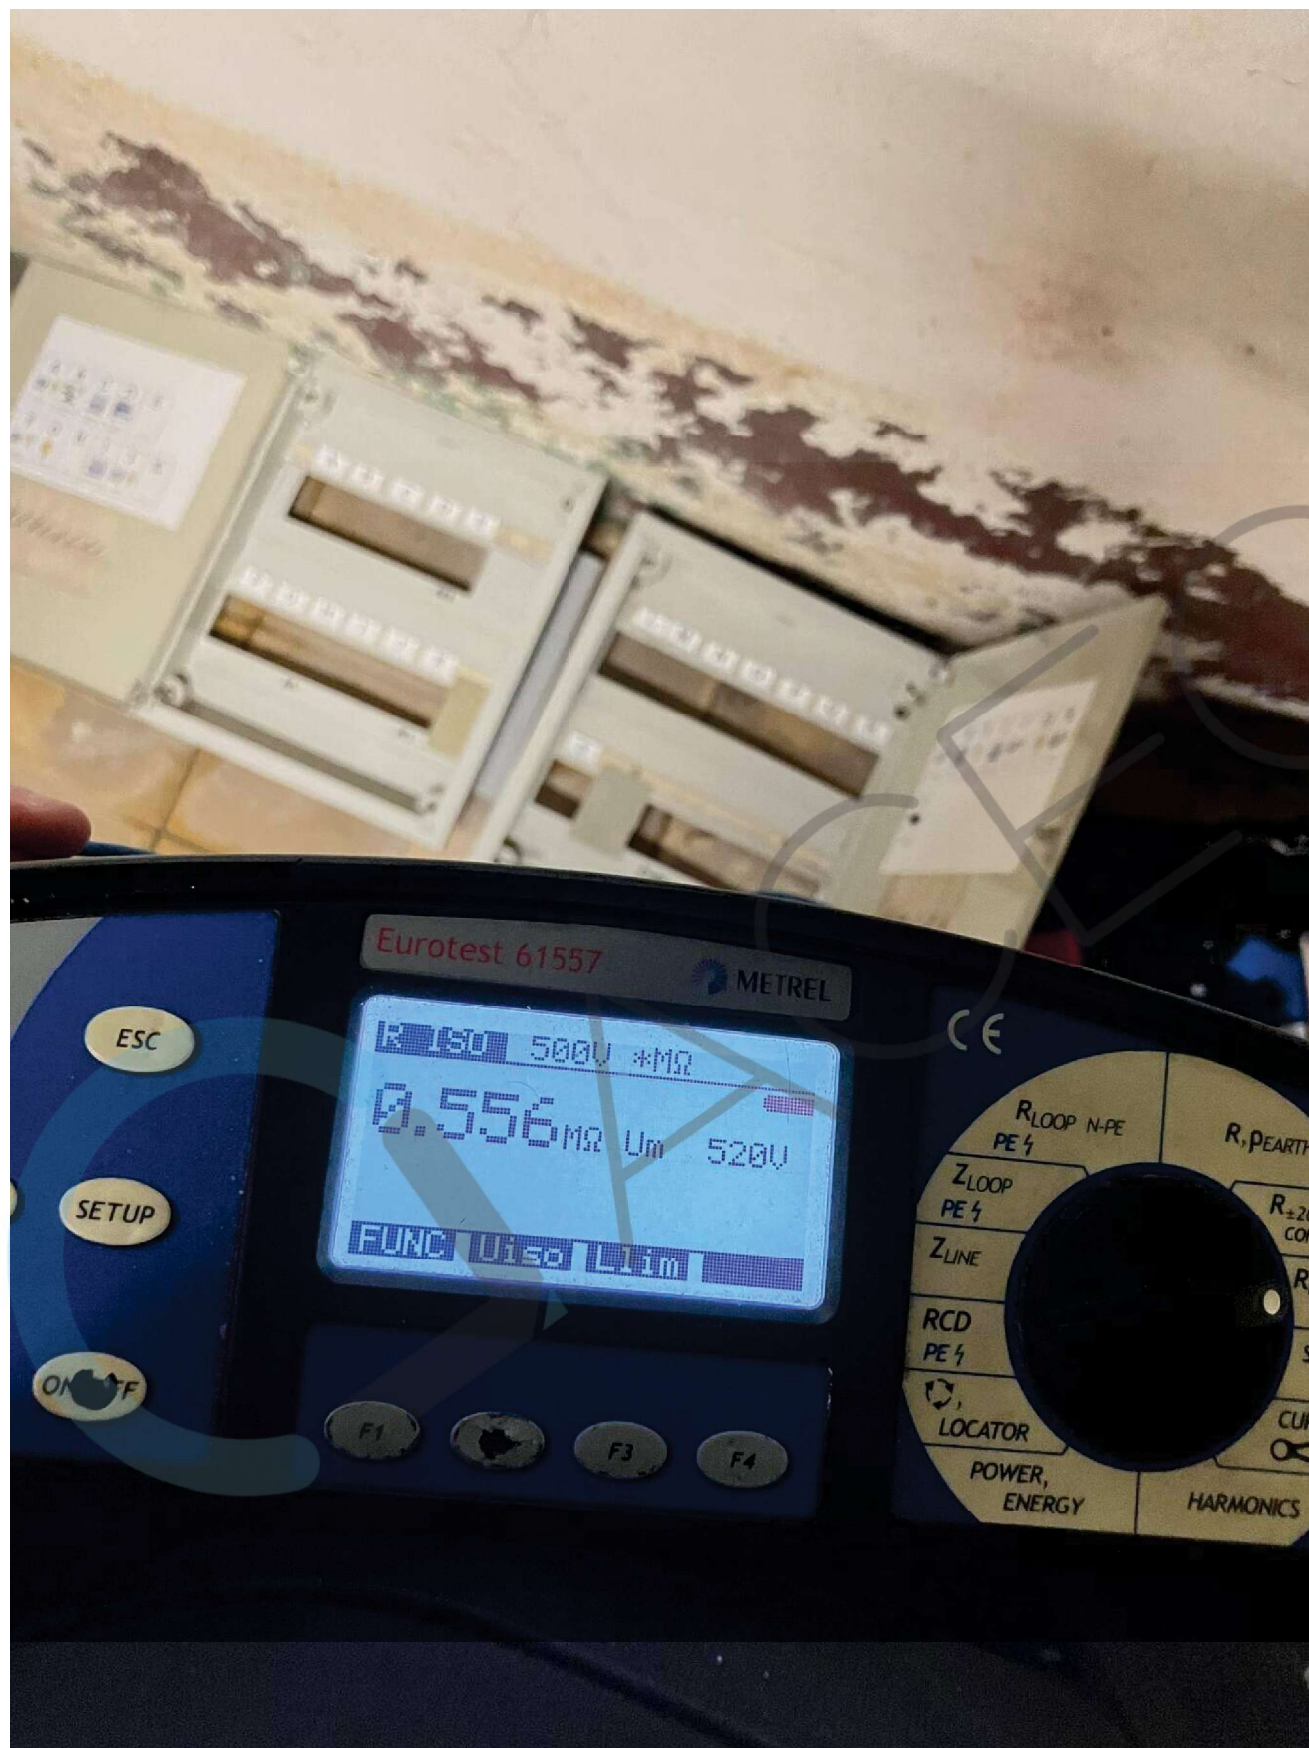

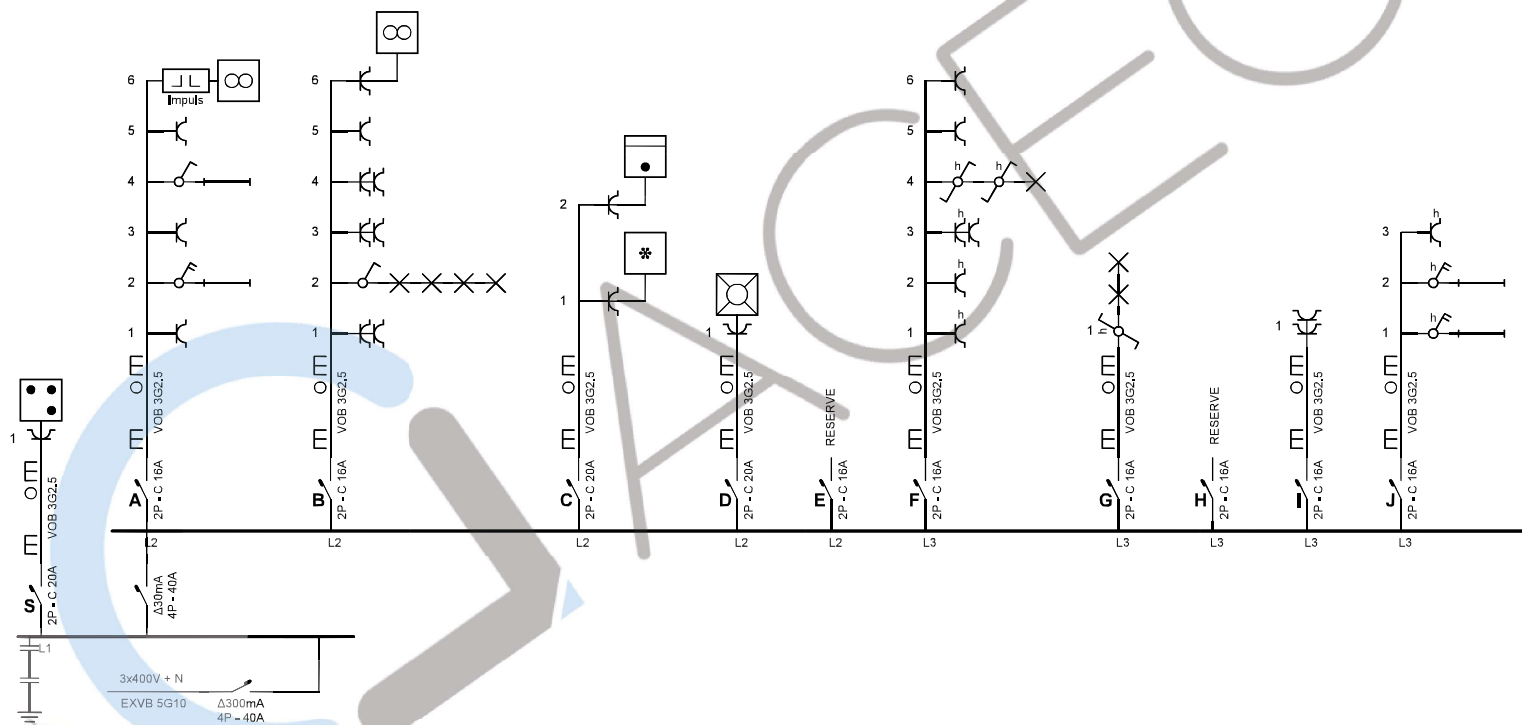

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/7 Eendraadschema

Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

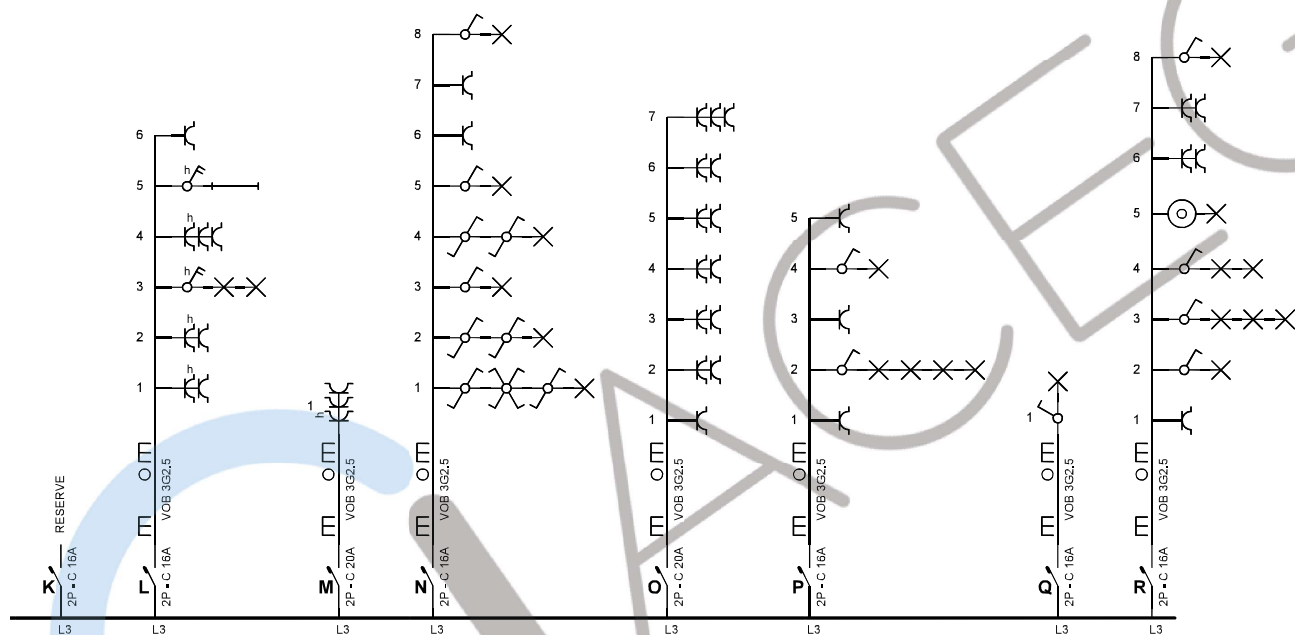

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

13/10/2025

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/7 Eendraadschema

Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

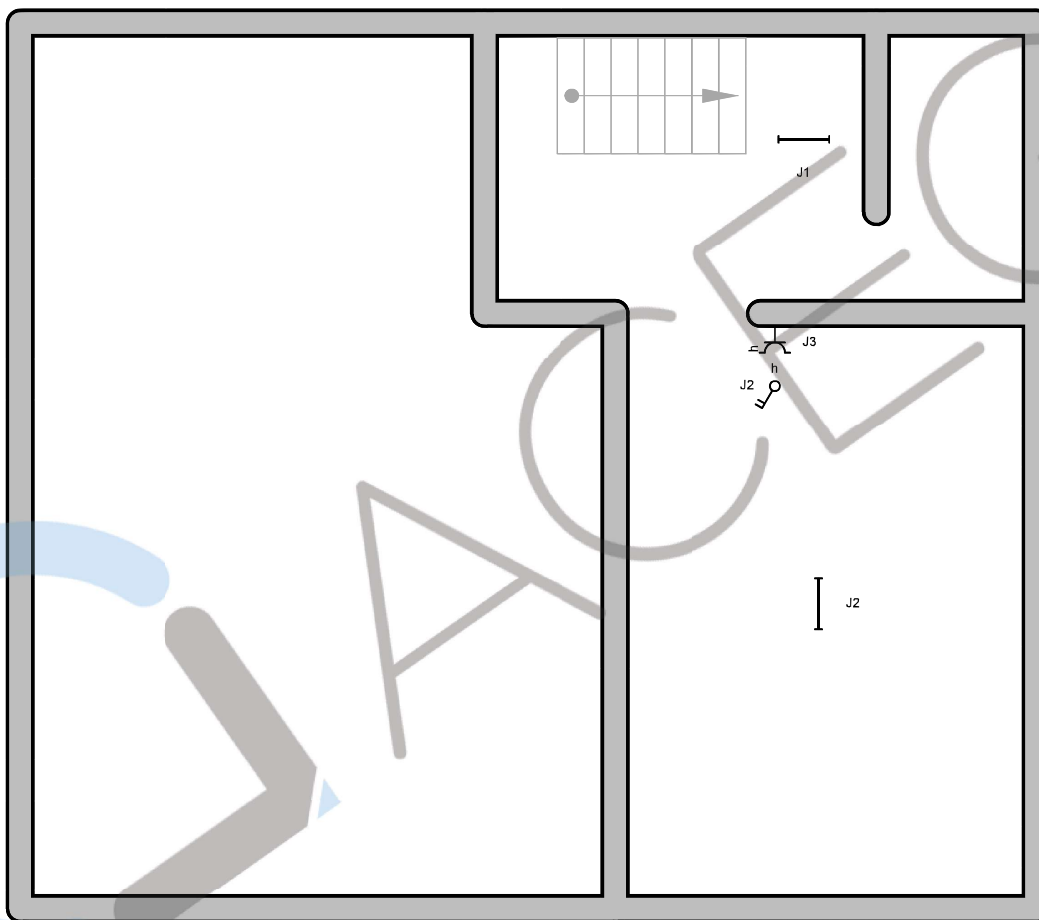

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

13/10/2025

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/7 Situatieschema

Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz



Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

13/10/2025

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


p. 4/7 Situatieschema

Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

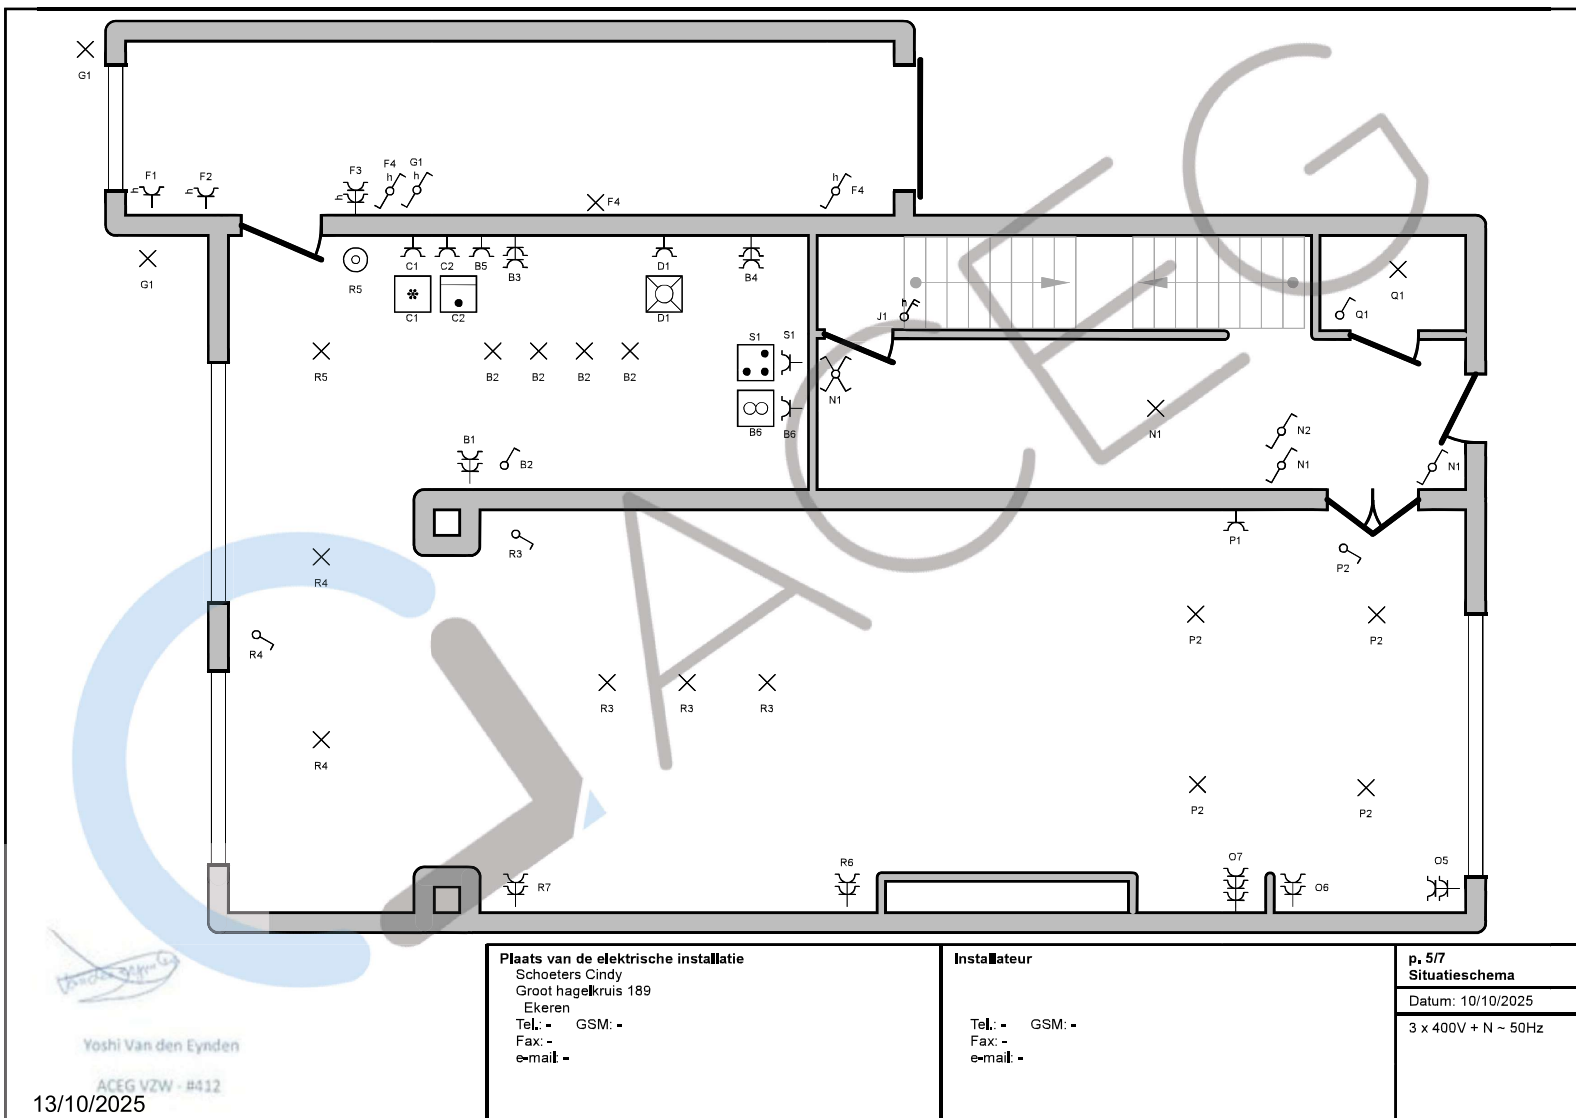

13/10/2025

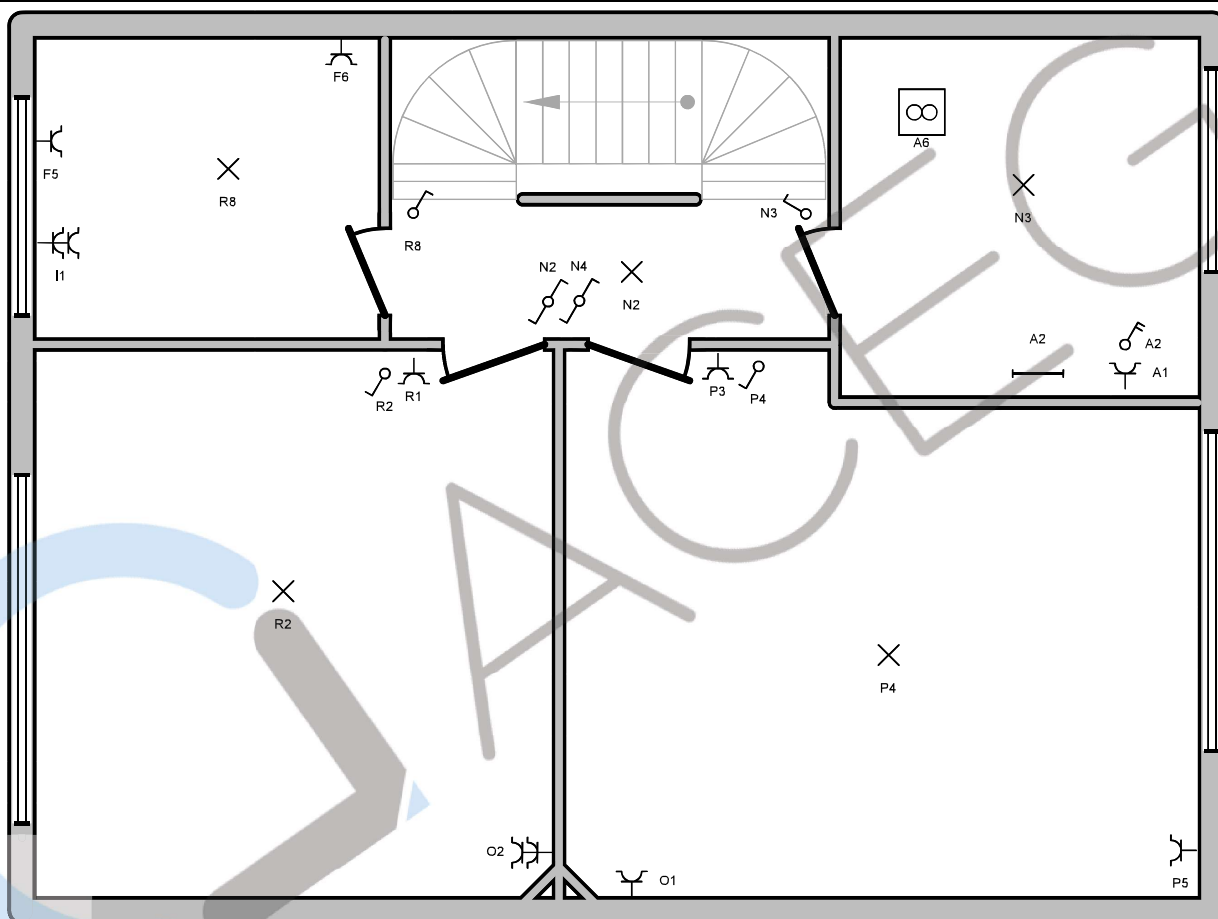

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/7 Situatieschema


Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

13/10/2025

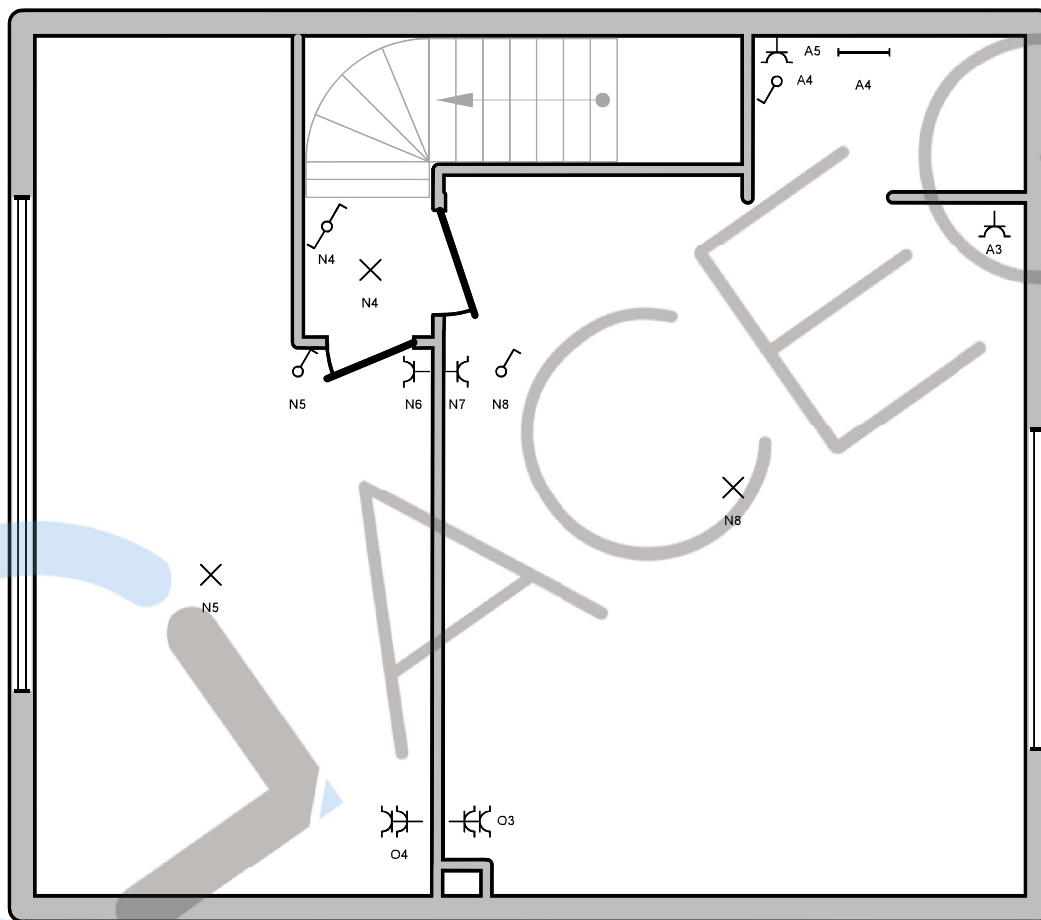

Plaats van de elektrische installatie

Schoeters Cindy
Groot hagelkruis 189
Ekeren
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 7/7 Situatieschema

Datum: 10/10/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz



Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

13/10/2025