

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/12/2024

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: PSC ELECTRO BVBA

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0808 390 179

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251308

Datum verslag: 12/12/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Antwerpsebaan
Huisnummer: 278
Busnummer: -
Postcode: 2040
Gemeente: Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Land: België

Eigenaar

Naam: Chotinet
Straatnaam: Antwerpsebaan
Huisnummer: 278
Busnummer: -
Postcode: 2040
Gemeente: Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Land: België

Installateur

Naam: PSC ELECTRO BVBA
BTW nr.: BE 0808 390 179
Telefoonnummer: +32 497 45 42 49
E-mail: administratie@pscelectro.be

Type : woning

EAN : 54144

Teller Nr.: : 25314099

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 12

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 12.66 MΩ

RE: 7.43 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/12/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:54 tot 13:36

De inspecteur Tom Anthonis

Tom Anthonis

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/12/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



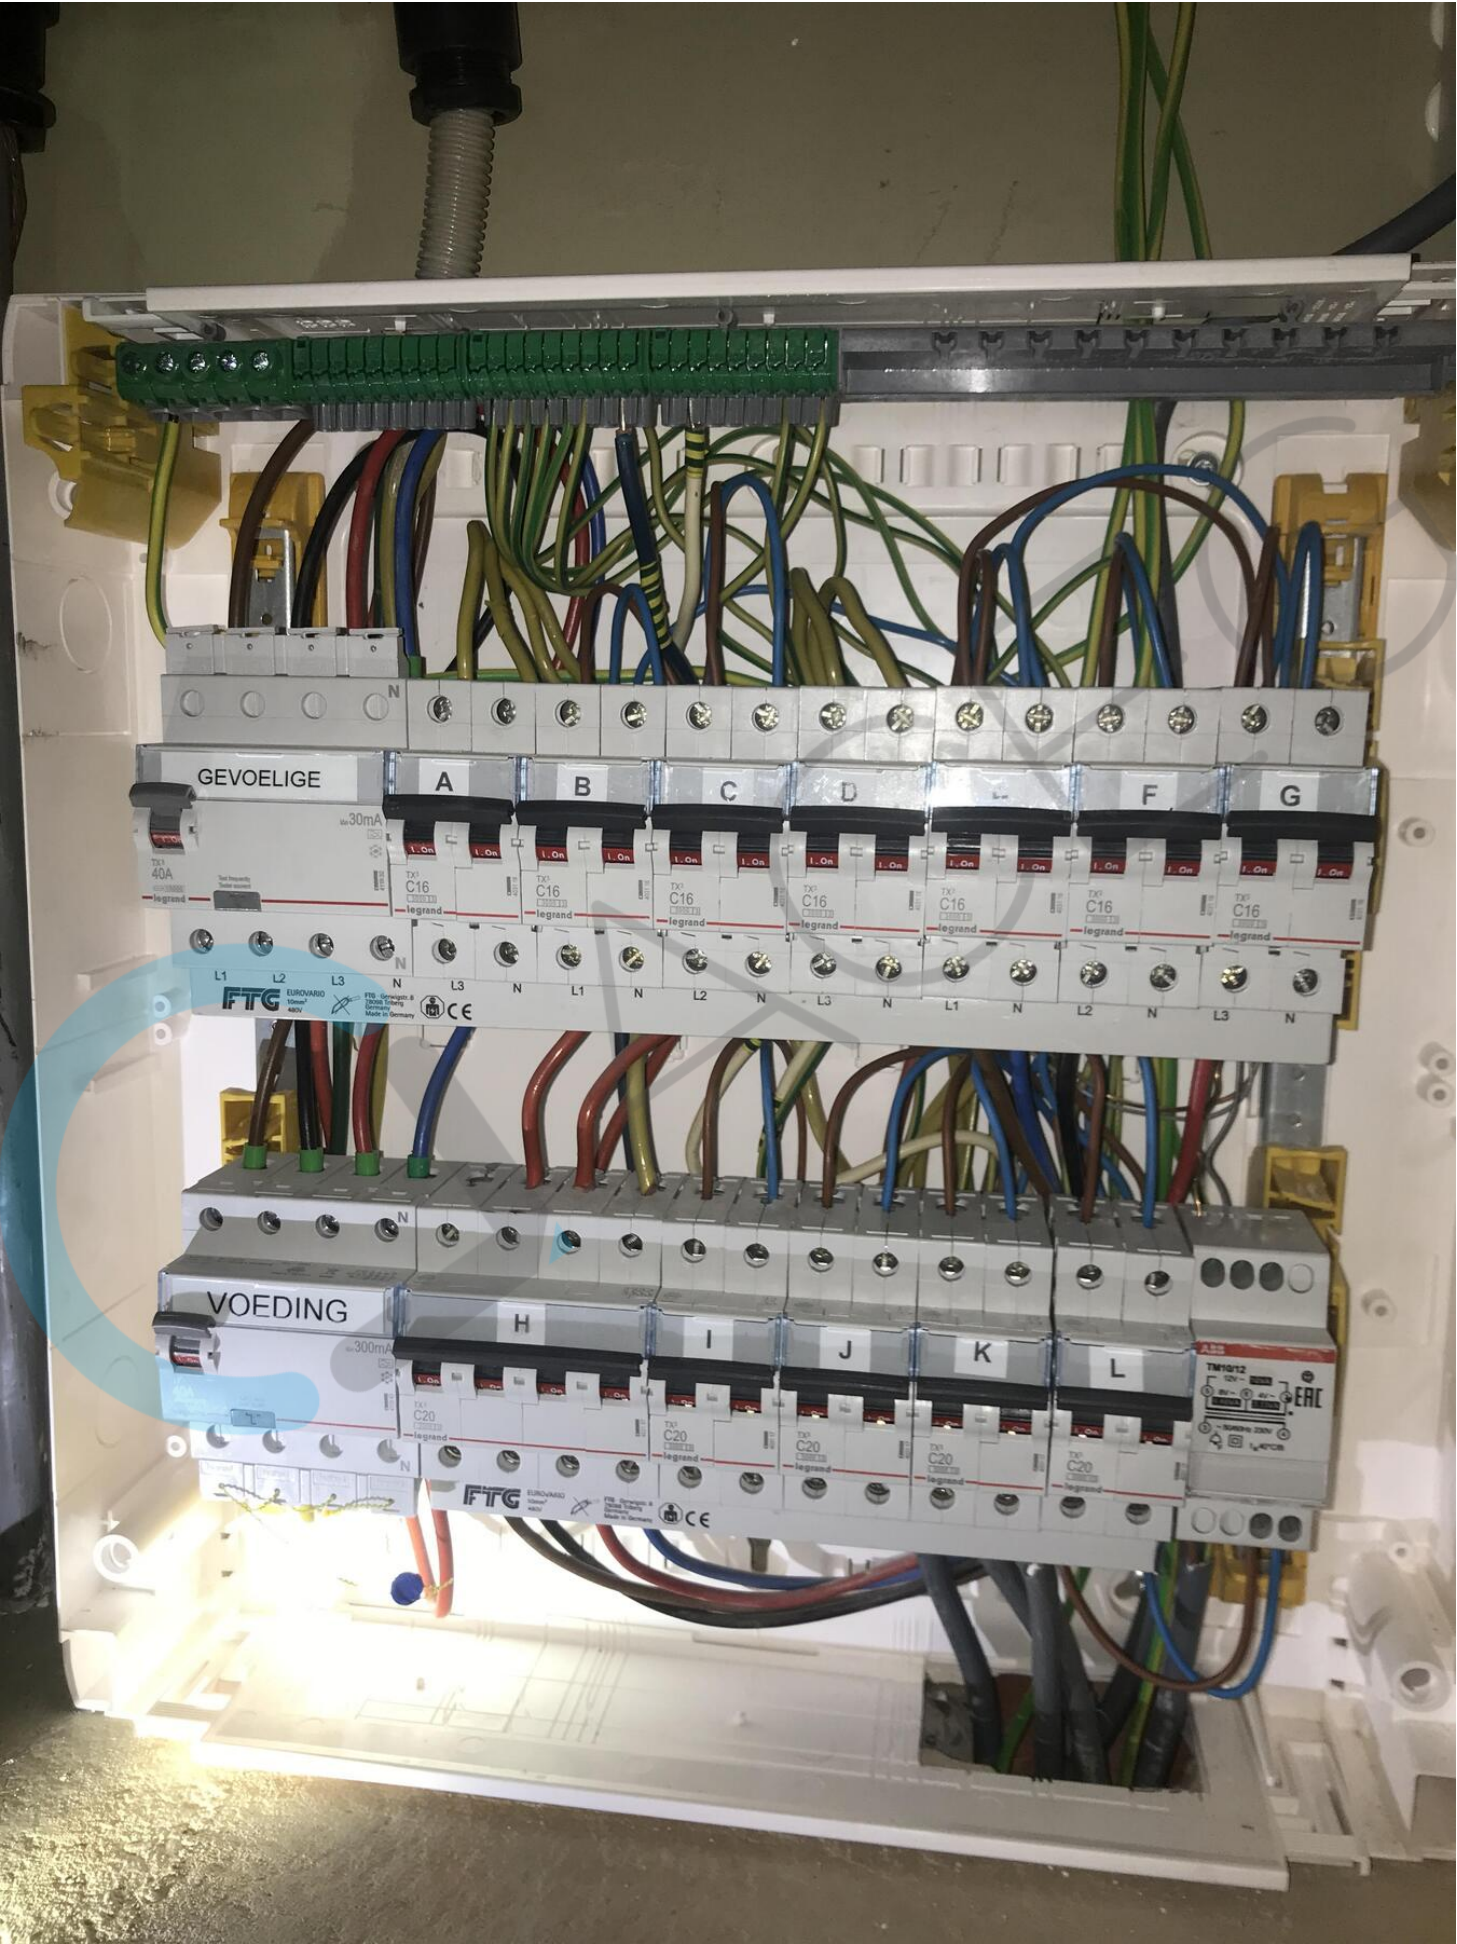

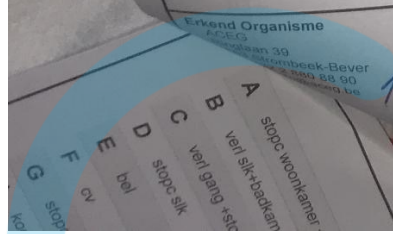



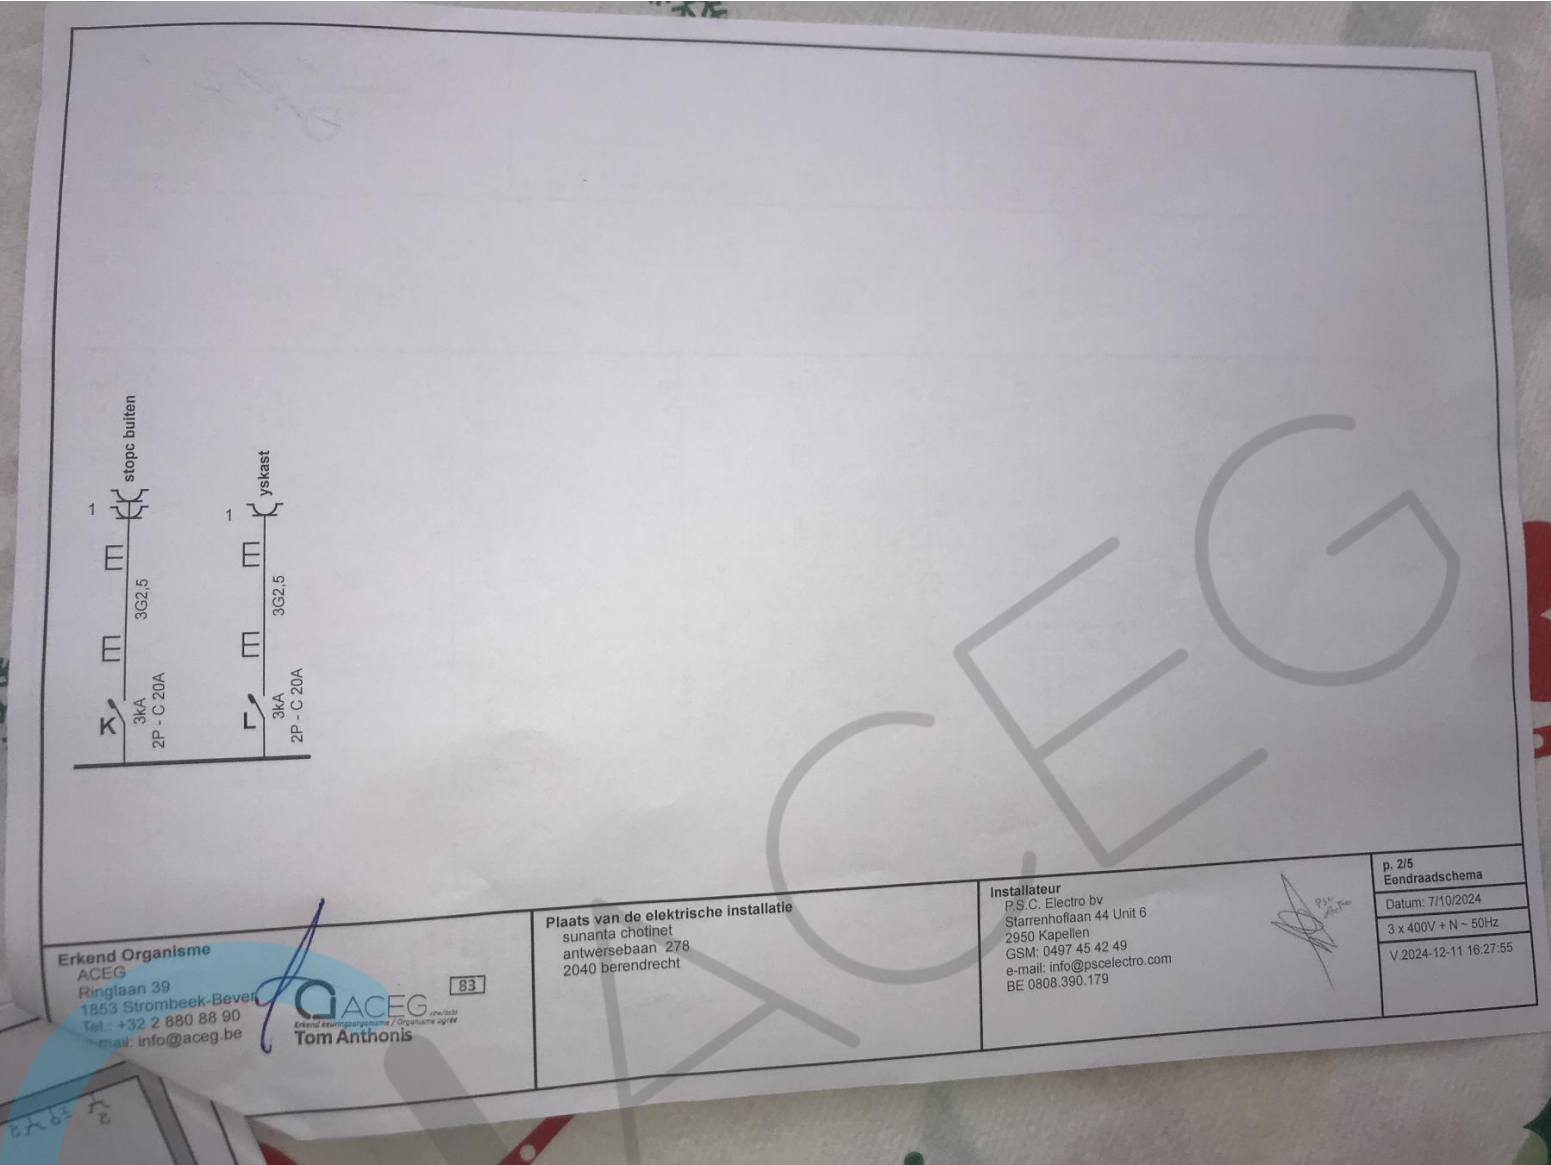

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Boven
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

ACEG
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Tom Anthonis

83

Plaats van de elektrische installatie
sunanta chotinet
antwersebaan 278
2040 berendrecht

Installateur
P.S.C. Electro bv
Starrenhoflaan 44 Unit 6
2950 Kapellen
GSM: 0497 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BE 0808.390.179

[Handwritten signature]

p. 2/5
Eendraadschema
Datum: 7/10/2024
3 x 400V + N ~ 50Hz
V.2024-12-11 16:27:55

