Rapport nr.: 04 / 2 / 49 / 61
Elekt. Mij. Klant Nr. :
Teller nr. :
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / + 2010 REI (art. 1)
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : Appartement, 10e verdiep
Plaats van onderzoek : Putteistraat 1b, Stabroek
Eigendom van : de Waal, Putteistraat 1b, Stabroek
Opdrachtgever : —
Installateur : De Coninck & Co, Zwarte Beerlaan 14, Kapellen
BTW : 476.406.293 ID-kaart : — Uitgereikt te : — Datum : —
Onderzoeker : Domi Danny Datum van onderzoek : 18/2/09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ + N Max. Beveiliging : 1 x 40 A Omschakelaar: stand : —
Hoofdbeveiliging : Zek. : cent. maatsch Schak. : 2p 40 A diff
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds~~ net/ondergronds net - Wachtbuis : ge~~plaatst/niet~~ geplaatst - Isolatieplaat : aan~~wezig/niet~~ aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lus/staven~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 10,8 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 5 Algemene isolatieweerstand : >50 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40 A / 300 mA - 22,5 kA bijkomende : 2p 40 A / 30 mA - 22,5 kA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

I) 300 mA (A, B, C, D, E)
II) 30 mA (D, E)

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/2/2029, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : Artikels art. 606 10 van ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Verdiep. 1

de Waal
Puttestraat 1
Stabroek.-Putte.

Electro De Coninck & Co bvba
Zwarte-Beeklaan 14
Kapellen.
BTW BE 476 406 293

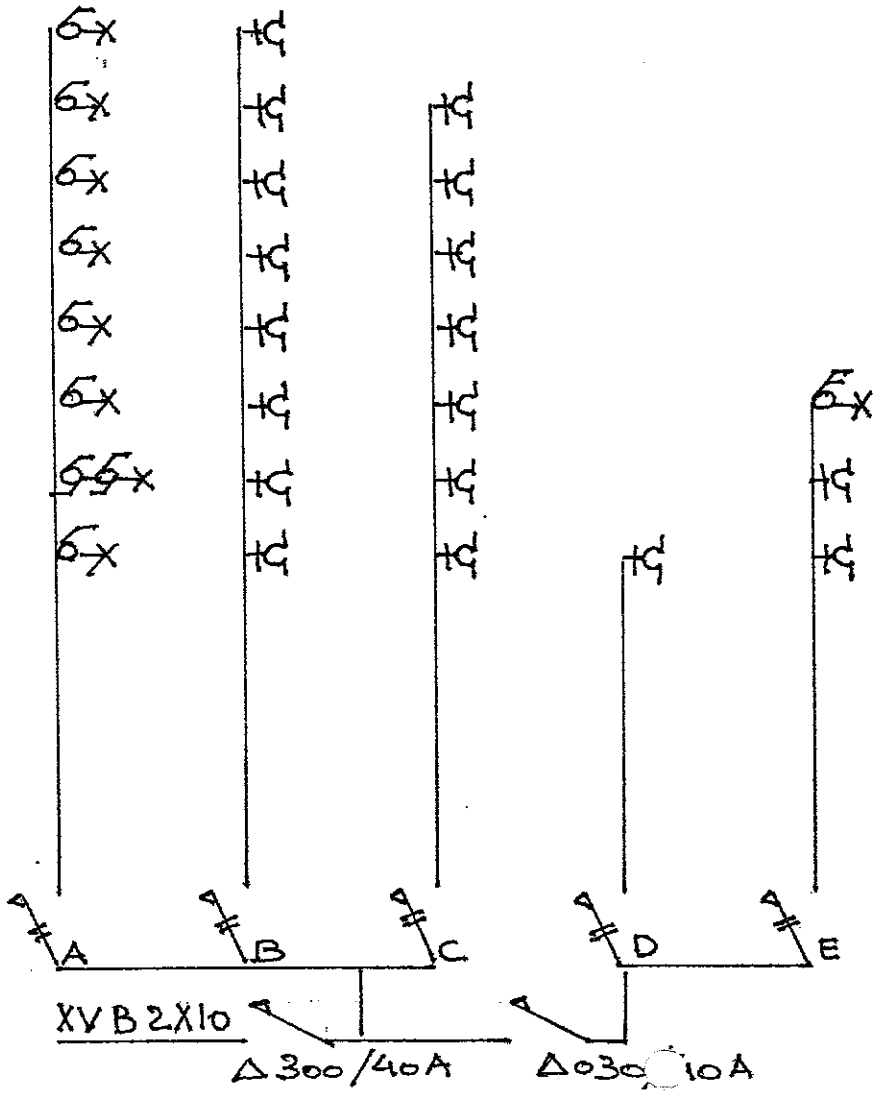

Verdiep 1

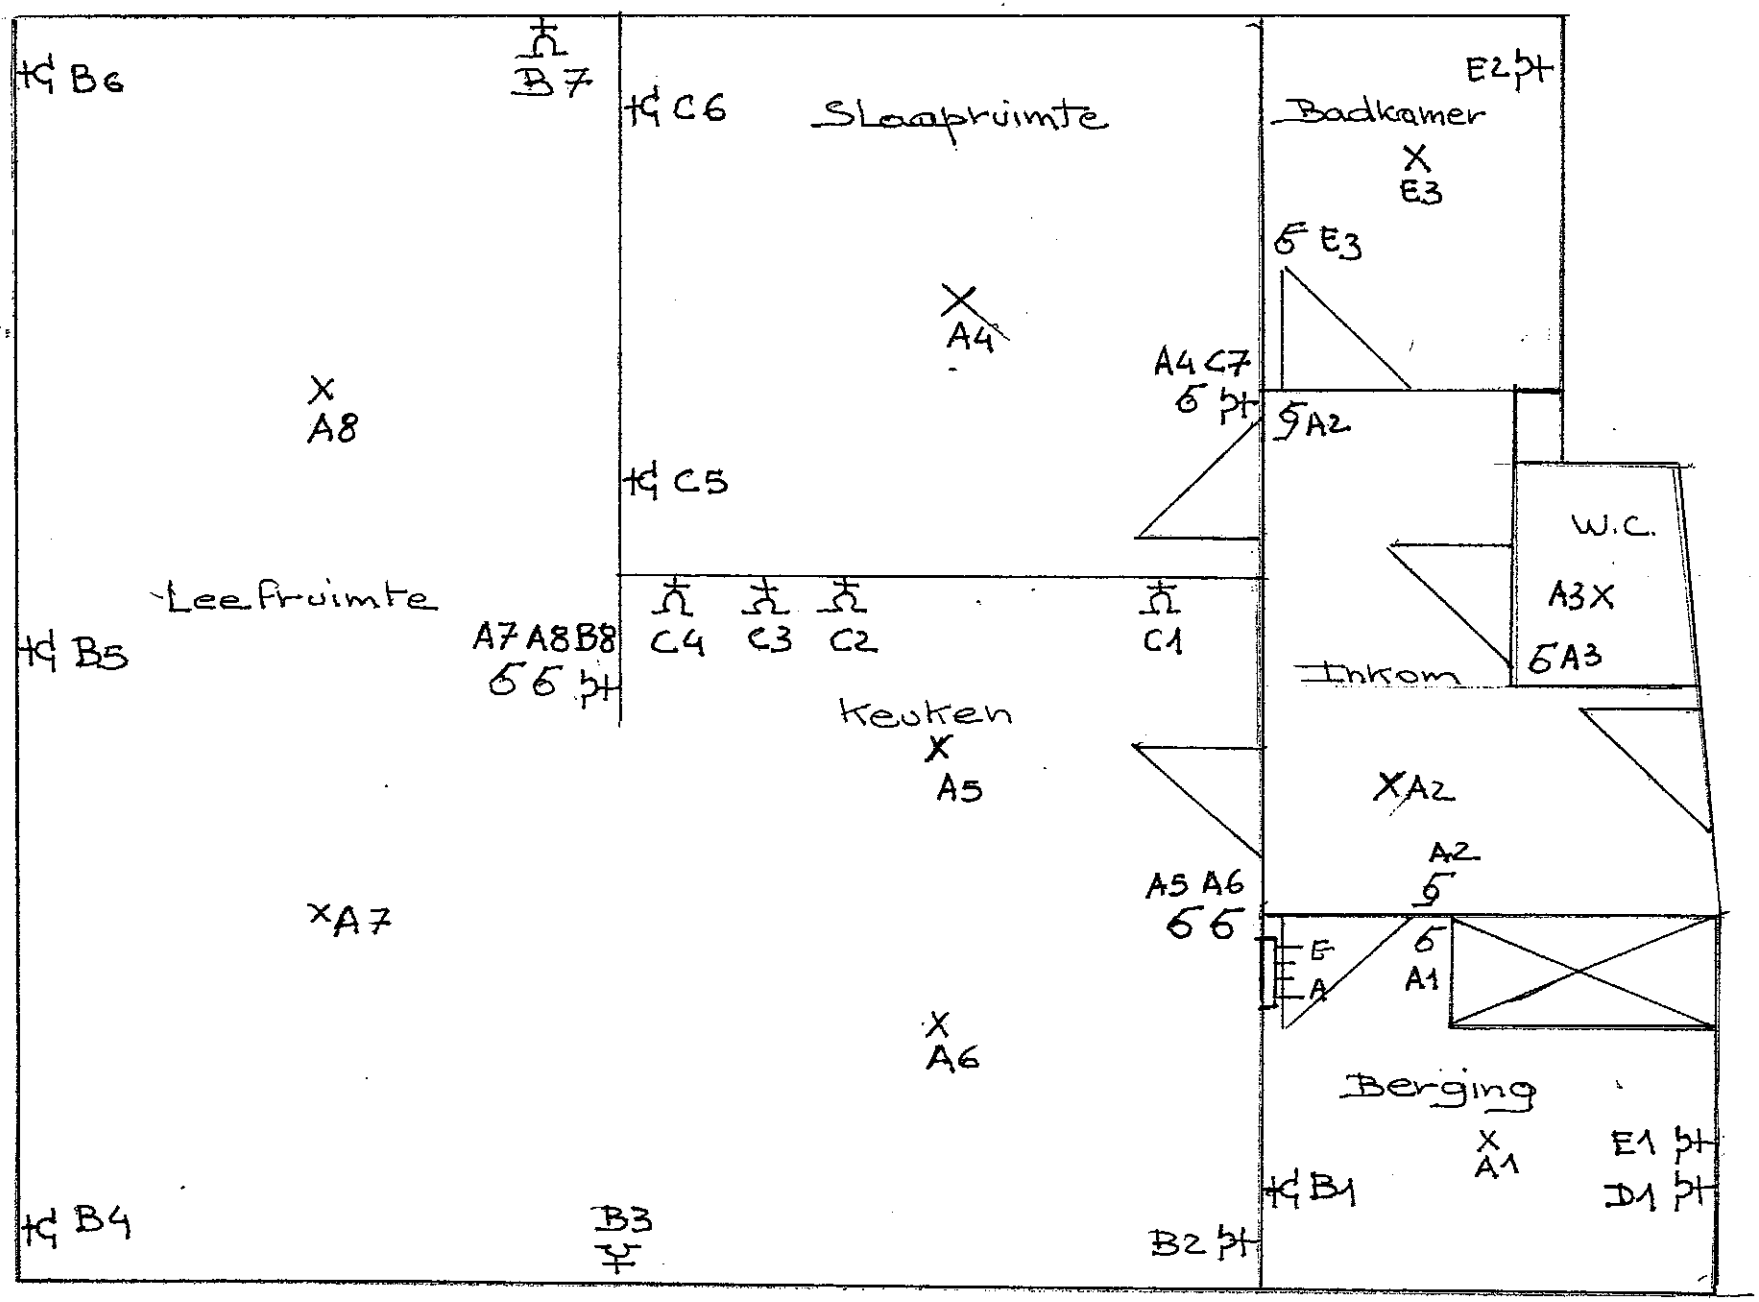
B6
B7
C6
Slaapruimte
E2
Badkamer
E3
E3
A4
A4 C7
A2
A8
C5
W.C.
A3
A3
Leefruimte
A7 A8 B8
C4
C3
C2
C1
B5
Inkom
keuken
A5
A2
A2
A5 A6
A7
A1
A6
Berging
A1
E1
D1
B1
B4
B3
B2