



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 23/02/2021
Verslagnummer: 0611-210223-05

Uitgiftedatum verslag: 23/02/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0611

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: MEEUSEN

Adres: HENNINGENLAAN 14, 2990 WUUSTWEZEL

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: *

Adres: LEERHOEKLAAN 68, 2180 EKEREN

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: MEEUSEN

Adres: HENNINGENLAAN 14, 2990 WUUSTWEZEL

BTW-nummer: 0760545920

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: *

Adres: LEERHOEKLAAN 68, 2180 EKEREN

EAN- code:

Nummer teller: 34229574

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 50A

Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 5 + 14 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

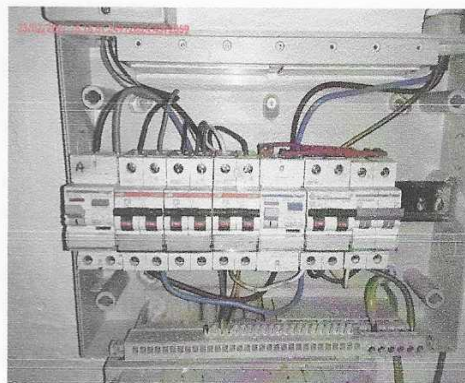

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 1,99 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 40 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 23/02/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



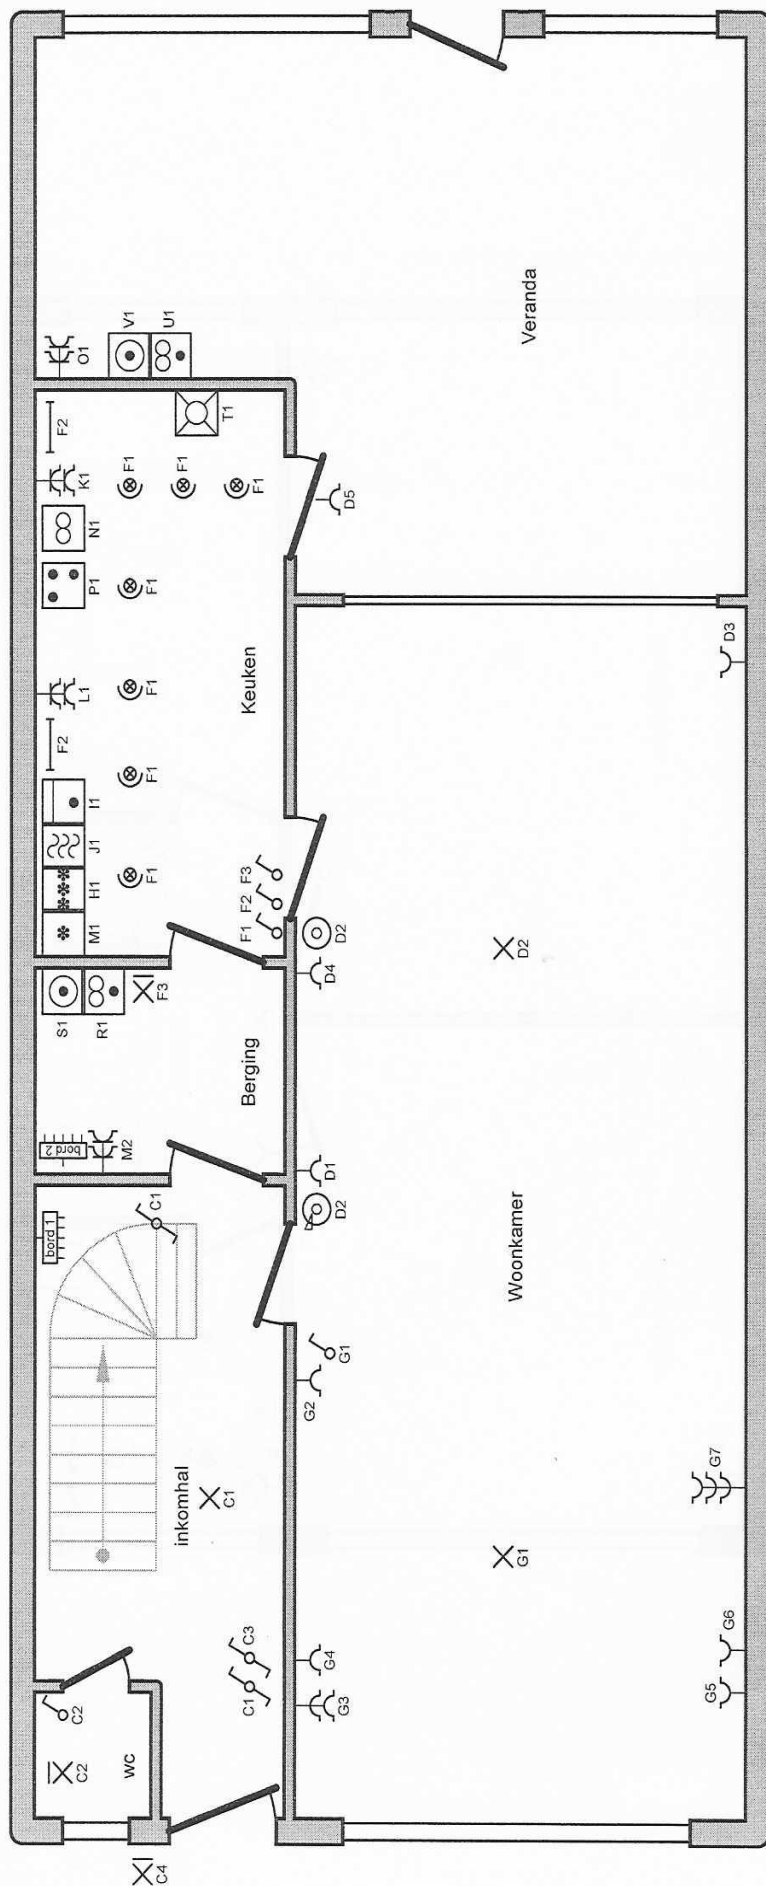

gelijkvloer

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be


BTV ERWIN DENECKER G11

23-02-2021

Plaats van de elektrische installatie
 Voetenlaan 68
 Leerhoeklaan 68
 2180 Ekeren

Installateur
 Werner Meeusen
 Henningslaan 14
 2990 Loenhout
 Tel.: 03 669 92 29 GSM: 0475 34 29 93
 e-mail: info@wernermeusen.be
 BTW BE 0767.245.650

p. 2/6
Situatieschema
 Datum: 23/02/2021
 2 x 230V ~ 50Hz

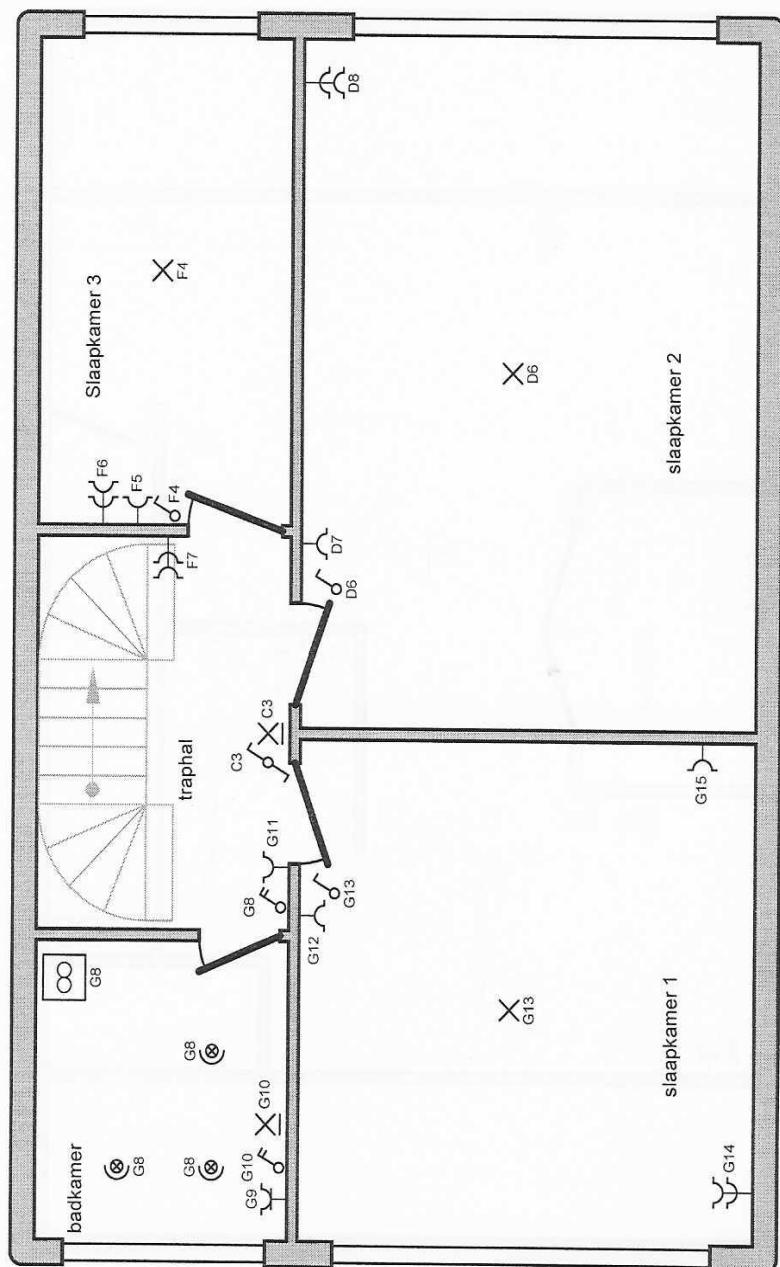

1ste verdiep

Erkend Organisme

BTV Antwerpen
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

BTV ERWIN DEVECKER G11

23-02-2021

Plaats van de elektrische installatie

Voeten-~~laan~~
Leerhoeklaan 68
2180 Ekeren

Installateur


Werner Meeusen
Henningenlaan 14
2990 Loenhout
Tel.: 03 669 92 29 GSM: 0475 34 29 93
e-mail: info@wernermeeusen.be
BTW BE 0767.245.650

p. 3/6

Situatieschema

Datum: 23/02/2021

2 x 230V ~ 50Hz

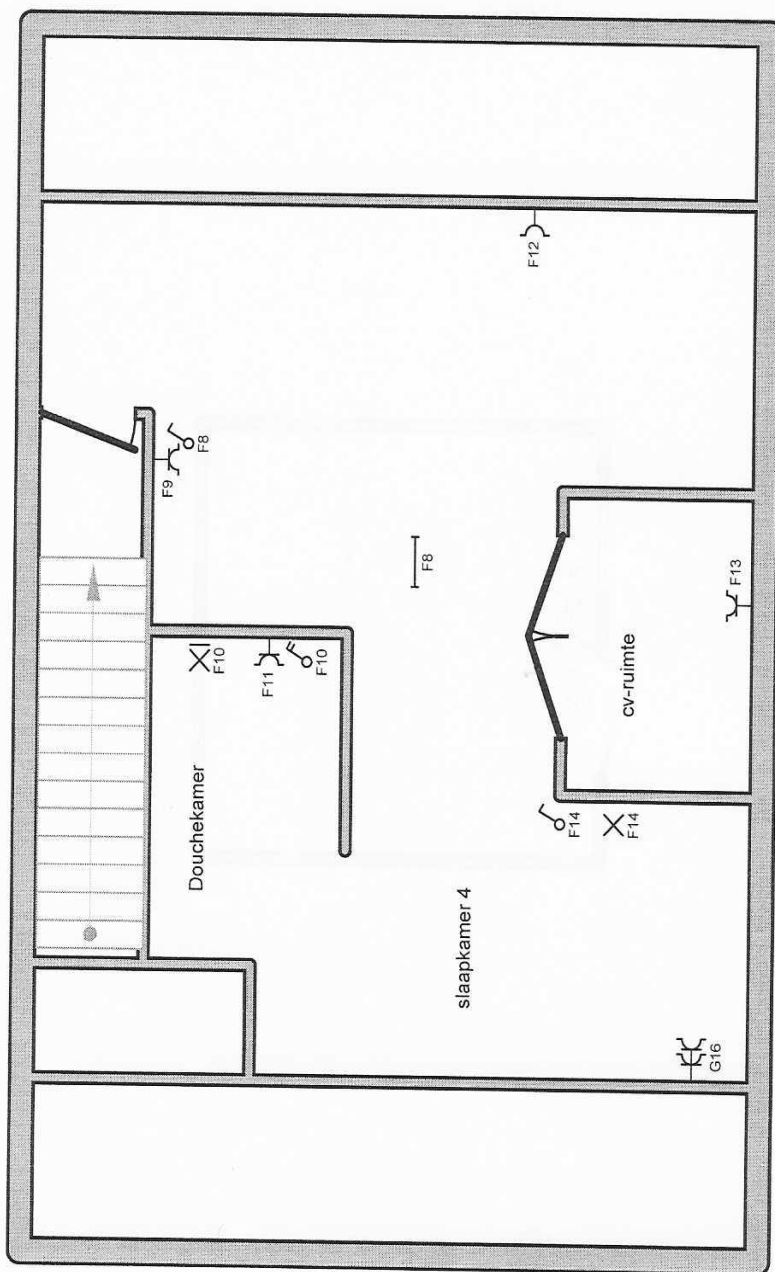

2de verdiep

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Rodenveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be



23-02-2021

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
 Voetenlaan
 Leerhoeklaan 68
 2180 Ekeren


Installateur
 Werner Meeusen
 Henningslaan 14
 2990 Loenhout
 Tel.: 03 669 92 29 GSM: 0475 34 29 93
 e-mail: info@wernermeeusen.be
 BTW BE 0767.245.650

p. 4/6

Situatieschema

Datum: 23/02/2021

2 x 230V ~ 50Hz

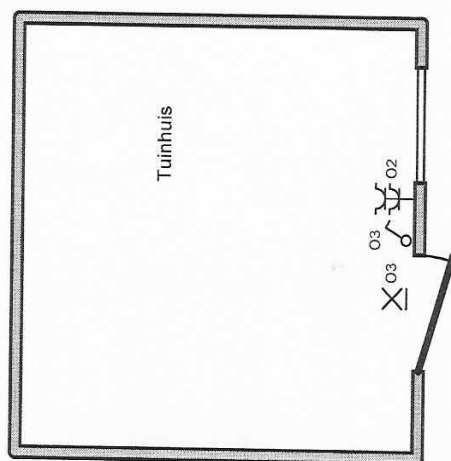

Erkend Organisme
 BTW Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btw.antwerpen@btvcontrol.be



23-02-2021

Plaats van de elektrische installatie
 Voeten ~~laan~~
 Leerhoeklaan 68
 2180 Ekeren

Installateur
 Werner Meeusen
 Henningslaan 14
 2990 Loenhout
 Tel.: 03 669 92 29 GSM: 0475 34 29 93
 e-mail: info@wernermeeusen.be
 BTW BE 0767.245.650

p. 5/6

Situatieschema

Datum: 23/02/2021

2 x 230V ~ 50Hz

Bord 1

A	diff algemeen
B	bel
C	licht hal + wc
D	licht + stopc woonk, veranda en slpk 2
E	diff vochtige zone
F	licht + stopc keuken, slpk 3, slpk 4 en cv
G	licht + stopc woonk, badkamer, traphal, slpk 1 en slpk 4

Bord 2

H	diepvriezer
I	oven
J	microgolfoven
K	stopc werkblad keuken
L	stopc werkblad keuken
M	koelkast + stopc bord 2
N	dampkap
O	sopc veranda + tuinhuis
P	kookplaat
Q	diff vochtige zone
R	droogkast berging
S	wasmachine berging

T	vaatwasmachine
U	droogkast veranda
V	wasmachine veranda

Erkend Organisme
BTv Antwerpen
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be



23-02-2021

Handwritten signature

Plaats van de elektrische installatie
Voeten ~~2180~~
Leerhoeklaan 68
2180 Ekeren

Installateur
Werner Meeusen
Henningenlaan 14
2990 Loenhout
Tel.: 03 669 92 29 GSM: 0475 34 29 93
e-mail: info@wernermeeusen.be
BTW BE 0767.245.650

p. 6/6
Lijst Kringen
Datum: 23/02/2021
2 x 230V ~ 50Hz