

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/03/2022

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: Elke vandamme

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481228

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Antwerpsesteenweg
Huisnummer	102
Busnummer	-
Postcode	2940
Gemeente	Hoevenen
Land	België

Eigenaar

Naam	Elke vandamme
Straatnaam	Antwerpsesteenweg
Huisnummer	102
Busnummer	-
Postcode	2940
Gemeente	Hoevenen
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : appartement

EAN : 54144

Teller Nr. : 39 847 427

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 15


Ri algemeen: 109.2 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 22.4 Ω OK

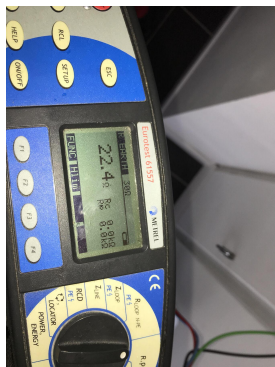

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Izt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16		4	4
1	C	16		2	2,5
5	C	20		2	2,5
1	C	4		2	1,5
2	C	10		2	1,5
1	C	20		4	6
4	C	andere	15	2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK	Directe aanraking OK	Indirecte aanraking OK
Aansluitingen OK	schema in bijlage door Aceg vzw NA	
Equipotentiale verbindingen OK	Doorsnede geleiders OK	
Continuïteit OK	Verlichting / toestellen NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 1/3/2047
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tom Anthonis

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/3/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





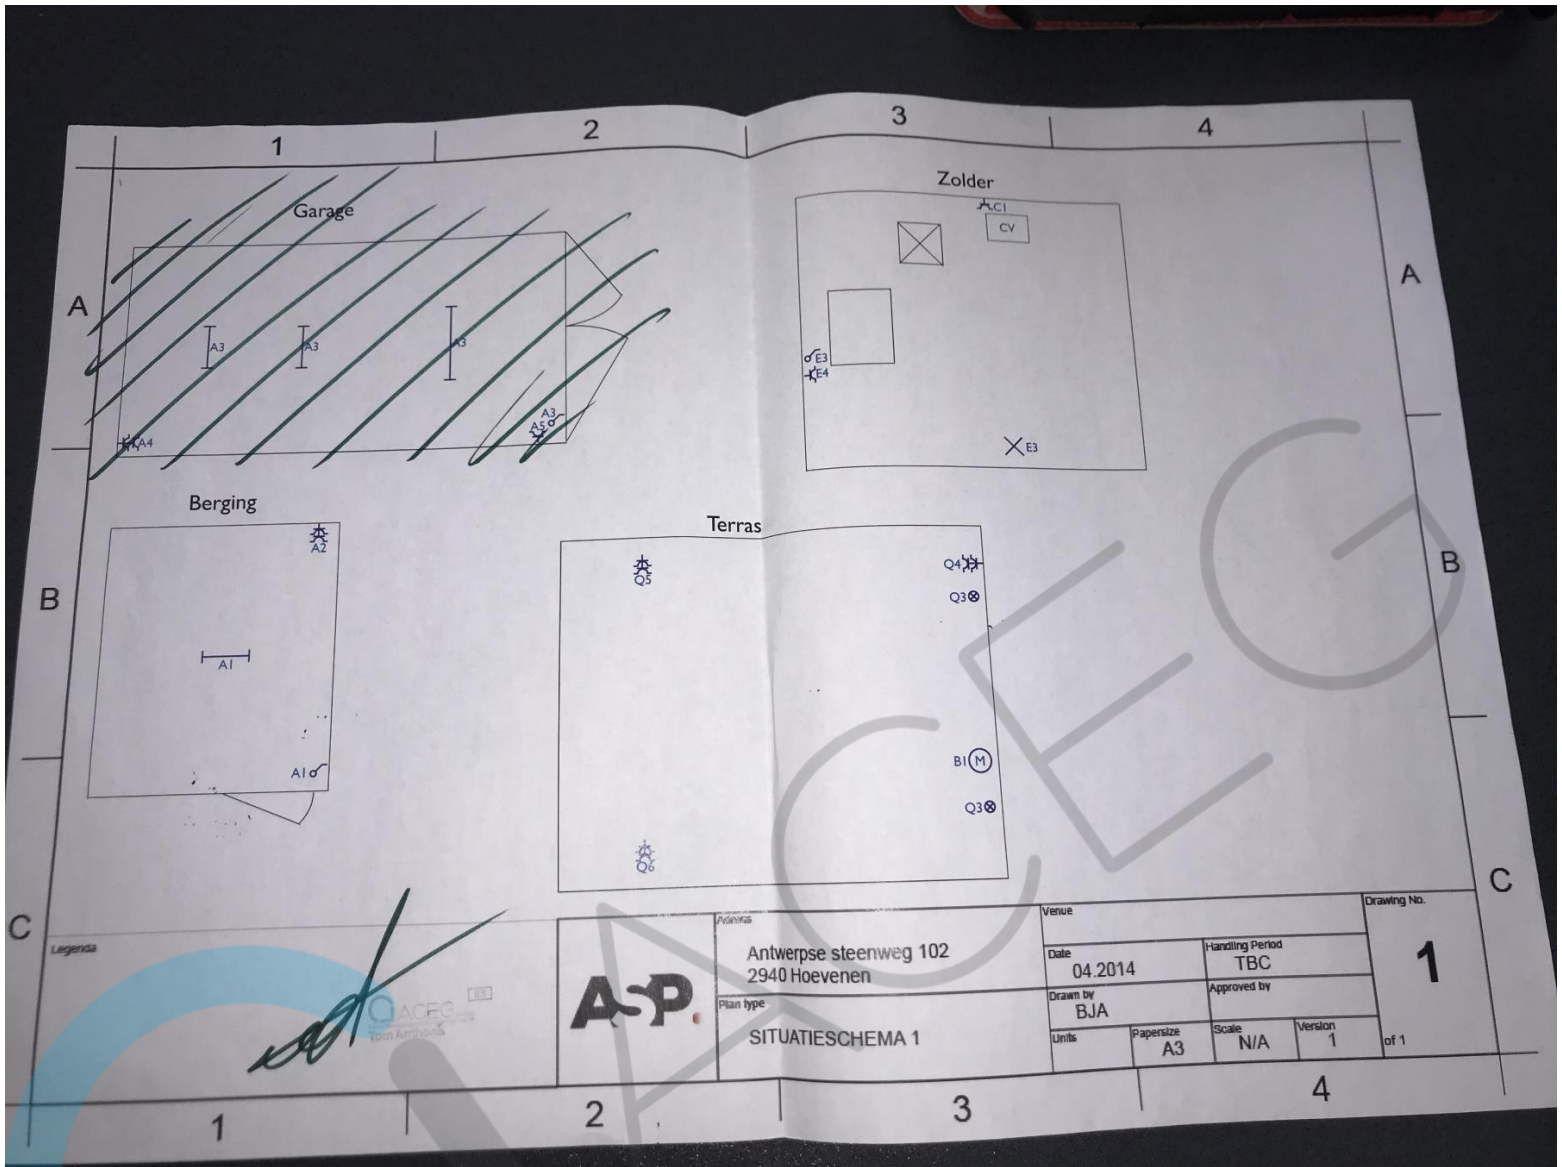

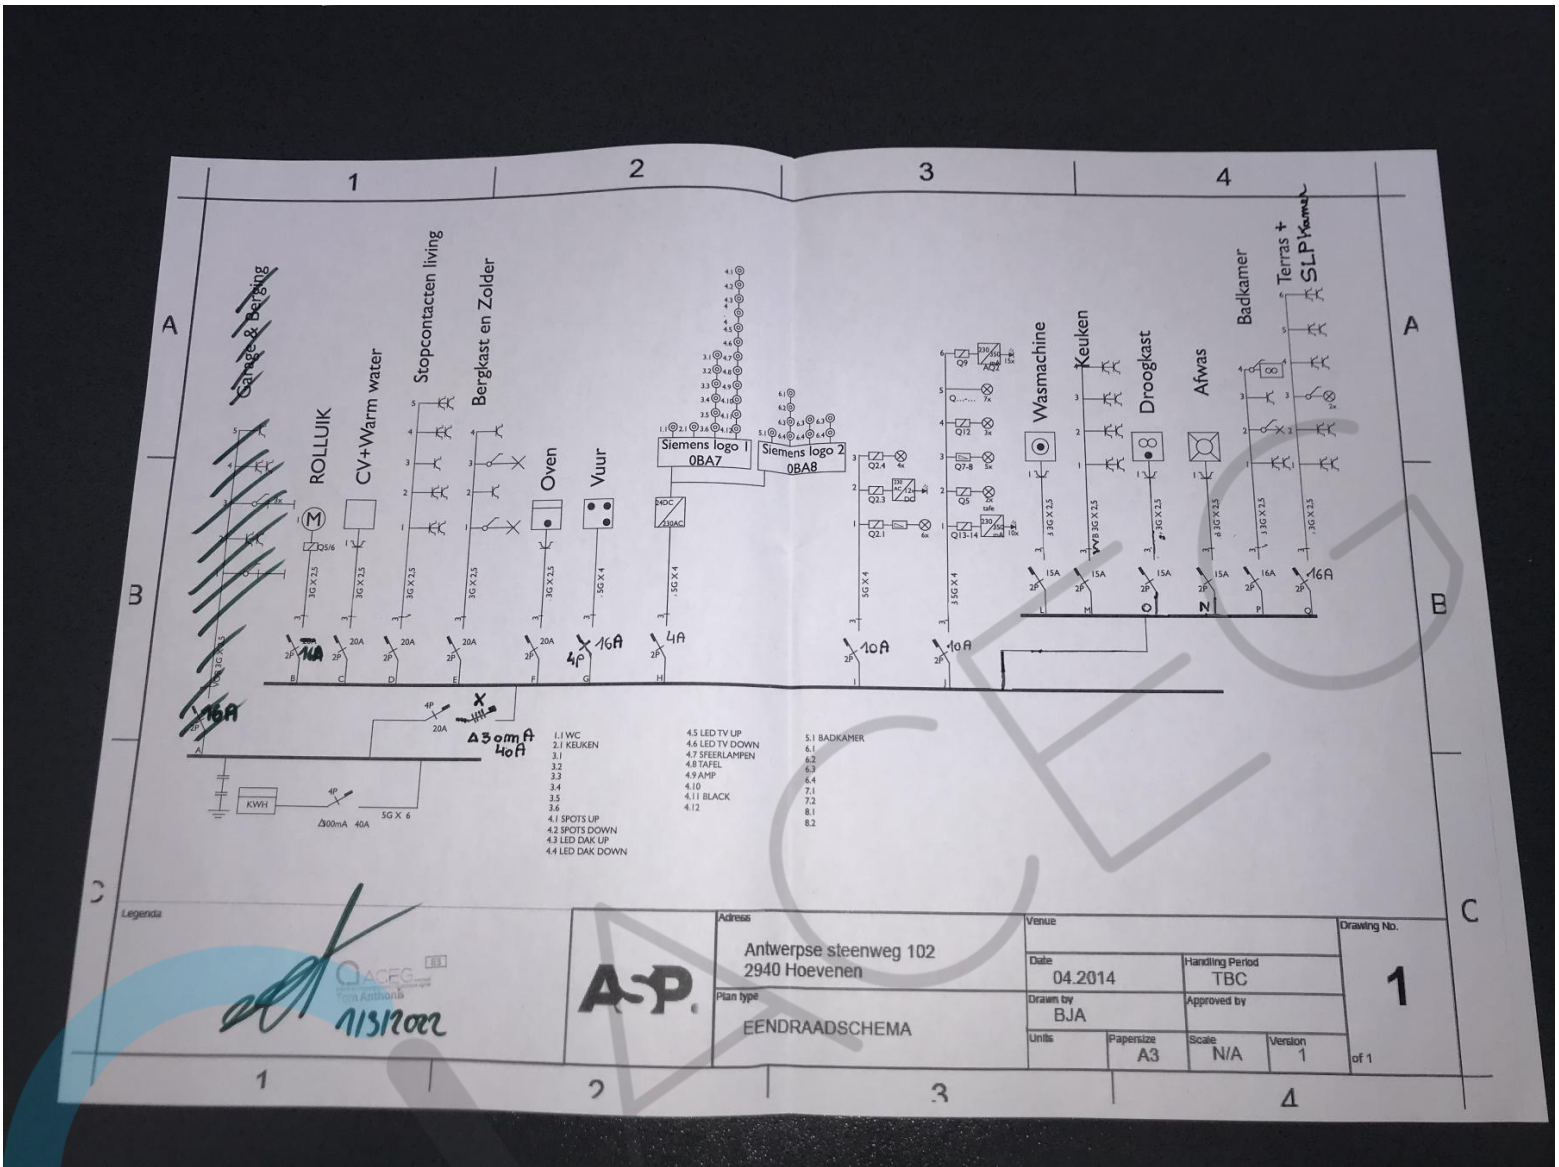

Legenda

Handwritten signature
 QACFG
 11/13/2012


A.P.

Address
 Antwerpse steenweg 102
 2940 Hoevenen
 Plan type
 EENDRAADSHEMA

Venue			
Date	04.2014	Handling Period	TBC
Drawn by	BJA	Approved by	
Units	Paper size A3	Scale N/A	Version 1

Drawing No.
1
 of 1



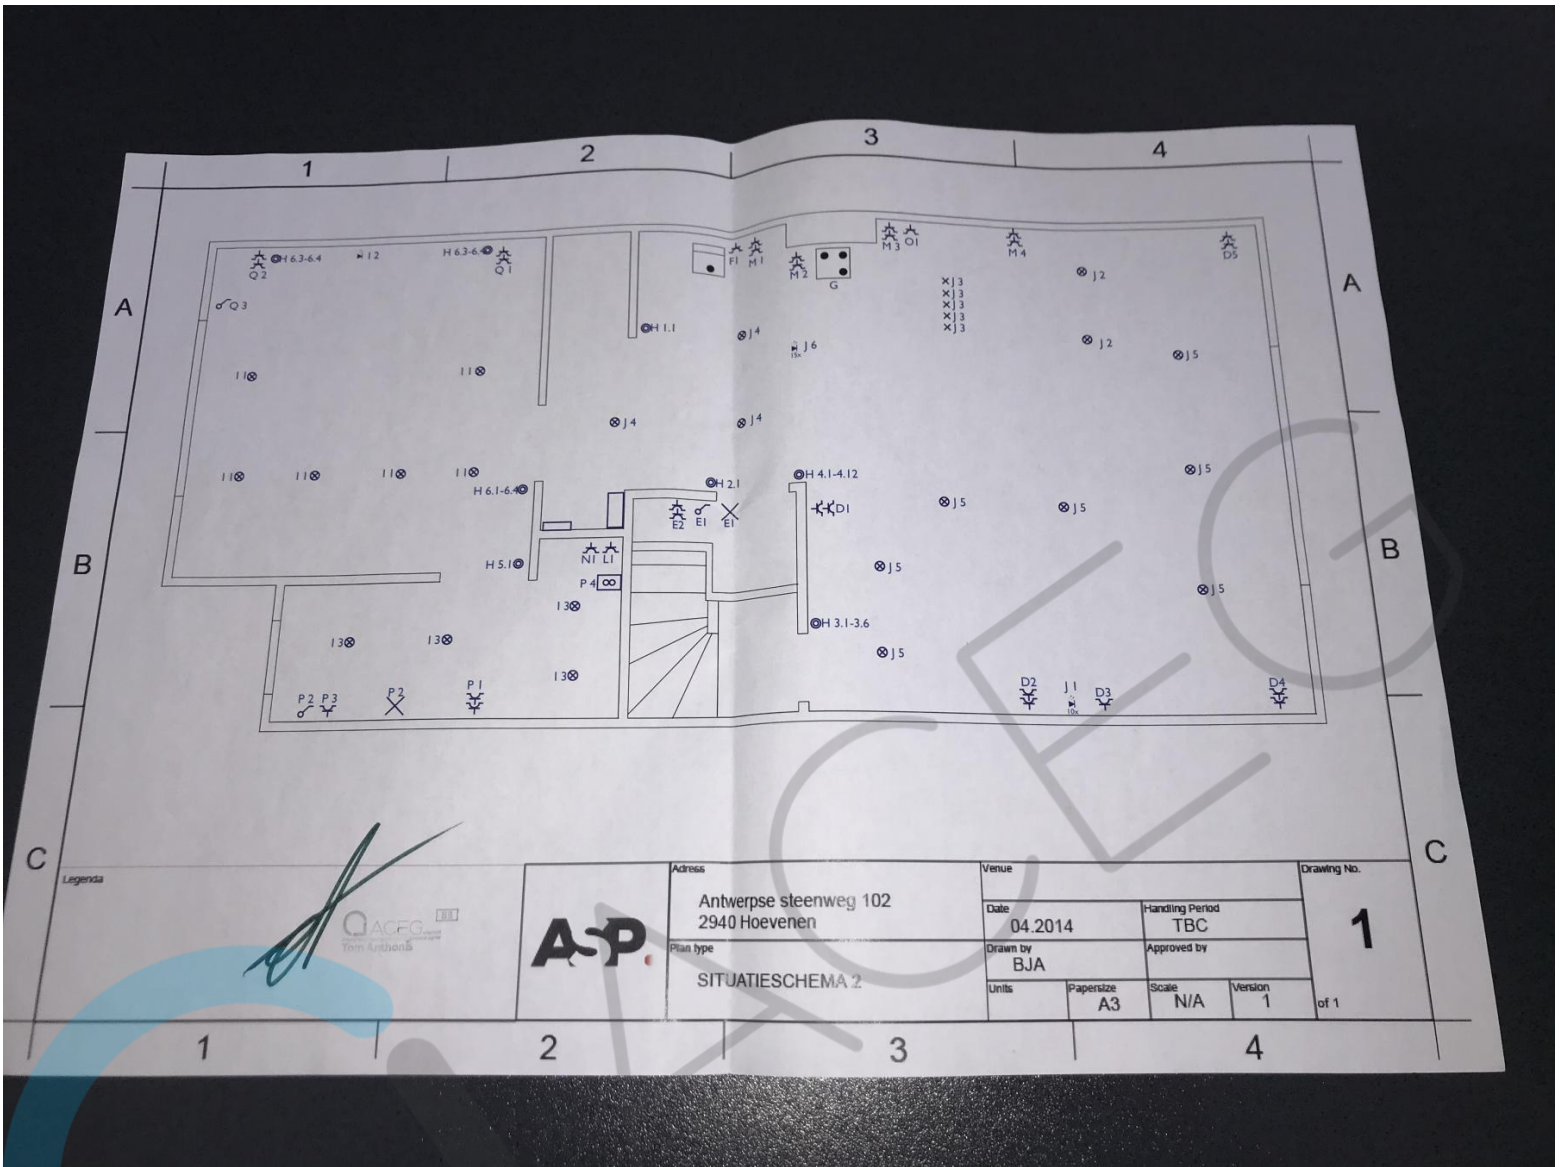

Legenda



A-P	Address		Venue		1 of 1
	Antwerpse steenweg 102 2940 Hoevenen		Date	Handling Period	
	Plan type		Drawn by	Approved by	
	SITUATIESCHEMA 2		Units	Papersize A3	

