

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 16/07/2026

**Inspecteur:** Tom Anthonis

**Mentor:** -

**Installateur:** -

**ID-label:** -

**Klantreferentie:** -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel  
MI3155

Serienummer: 21251385

**Datum verslag:** 16/07/2026

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Van Gistelstraat  
Huisnummer 25  
Busnummer -  
Postcode 2040  
Gemeente Berendrecht  
Land België

#### Eigenaar

Naam  
Straatnaam Van Gistelstraat  
Huisnummer 25  
Busnummer -  
Postcode 2040  
Gemeente Berendrecht  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

**Type :** woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

**EAN :** 541448820037490643

**Teller Nr.:** : 1LGZ0567744972



#### Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

**Is de installatie aangevat voor** Nee  
**01/06/2023?**

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 11

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 103.3 MΩ

RE: 2.26 Ω

OK

OK



#### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| $\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | It               | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300           | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 11                 | OK   | OK    |
| 30            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 7                  | OK   | OK    |
| 30            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 4                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve | Bescherming IN (A)              | (andere) | P                   | Sectie (mm²) |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| zie schema                  | -     | -                               | -        | -                   | -            |
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK    | Directe aanraking               | OK       | Indirecte aanraking | OK           |
| Aansluitingen               | OK    | schema in bijlage door Aceg vzw | NA       |                     |              |
| Equipotentiale verbindingen | OK    | Doorsnede geleiders             | OK       |                     |              |
| Continuïteit                | OK    | Verlichting / toestellen        | NVT      |                     |              |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/7/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:00 tot 13:00

De inspecteur Tom Anthonis

Tom Anthonis


**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/7/2051 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |

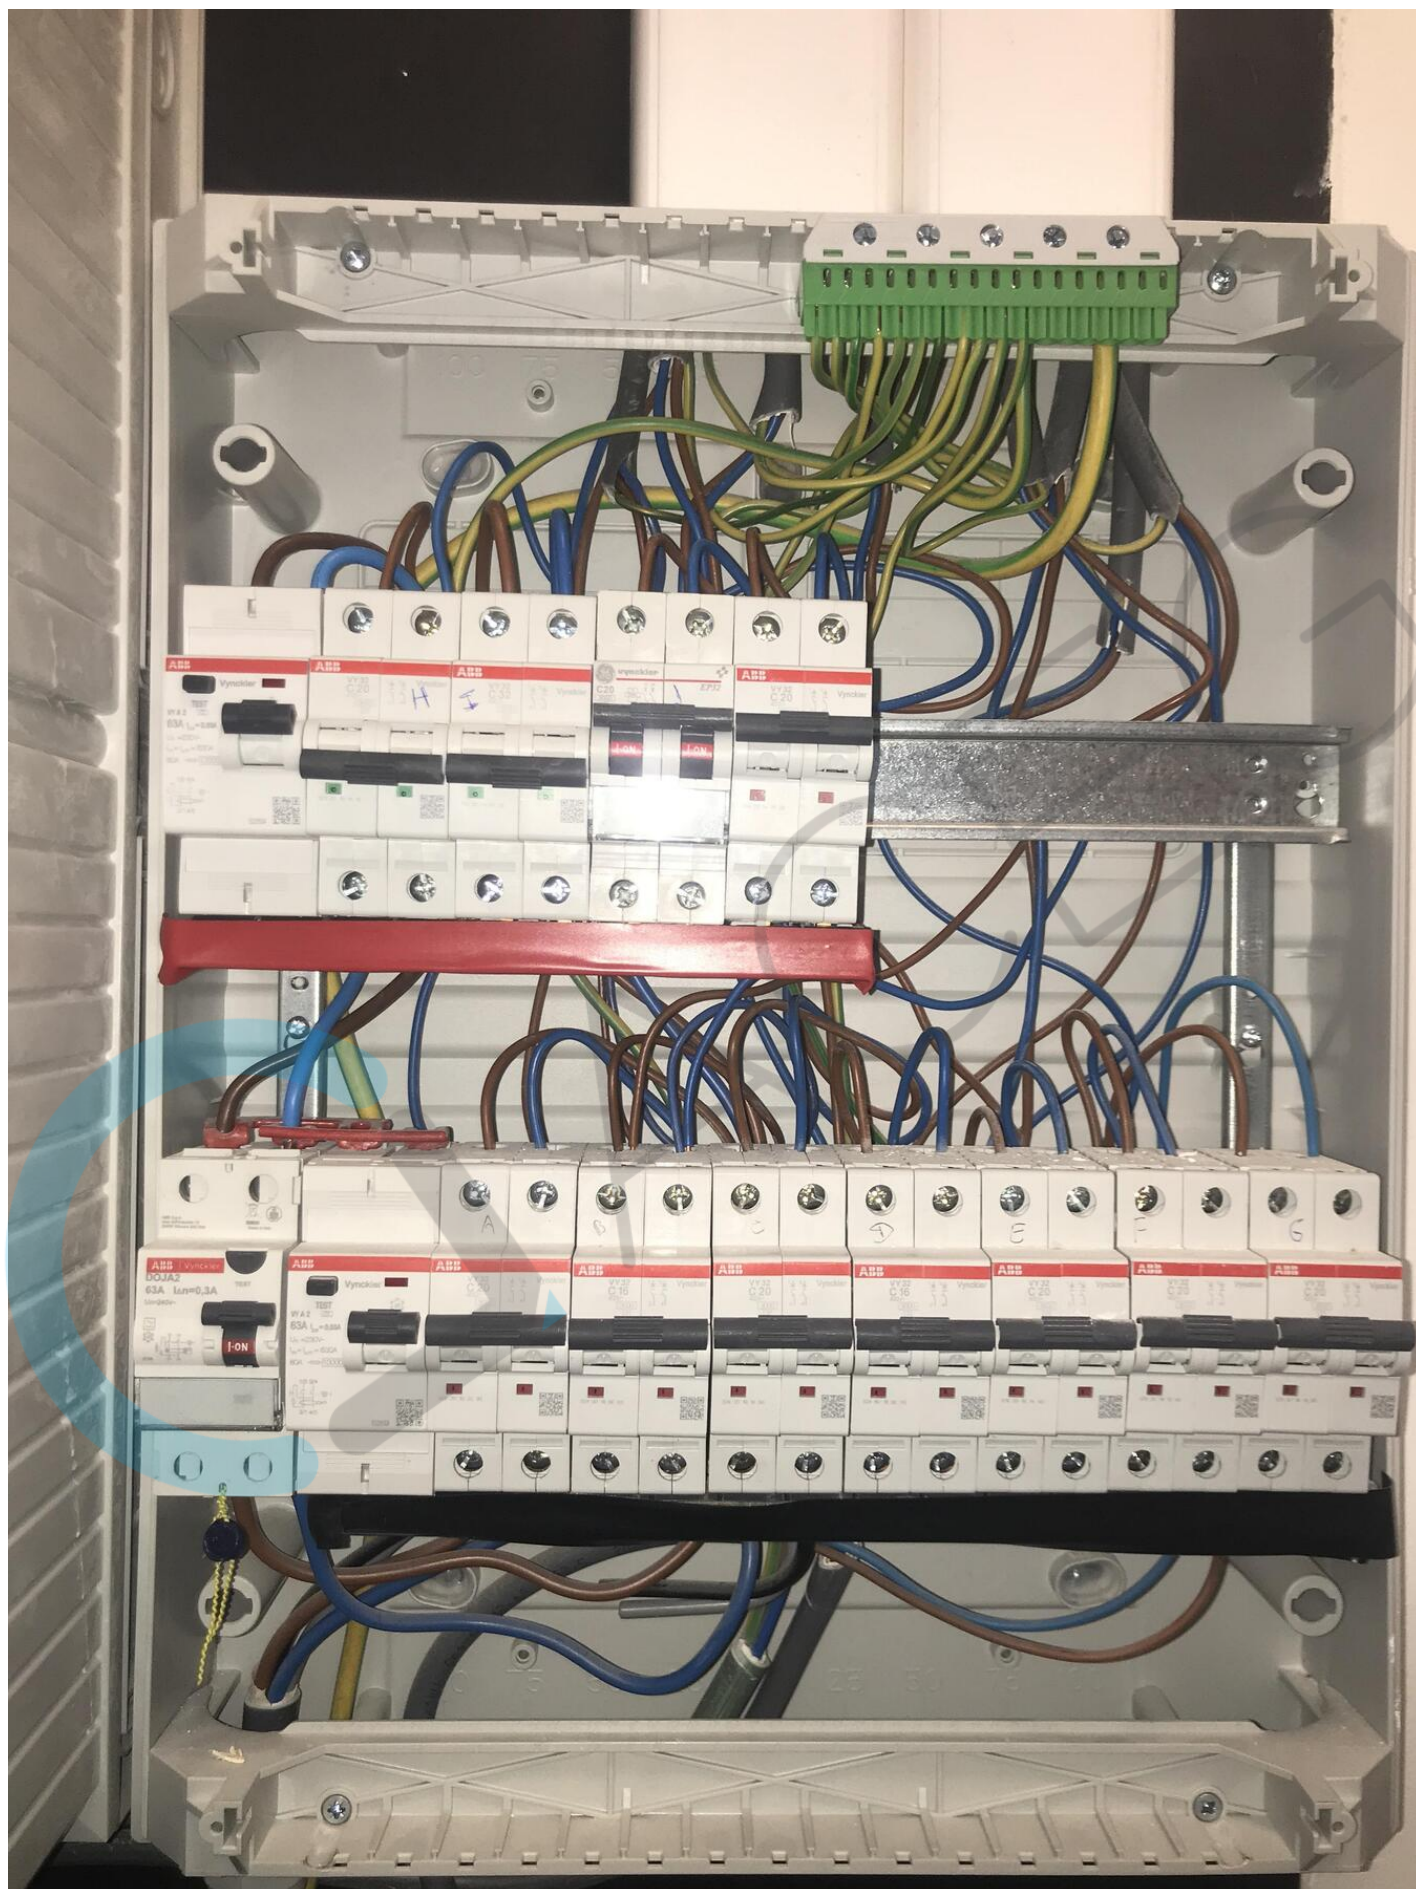

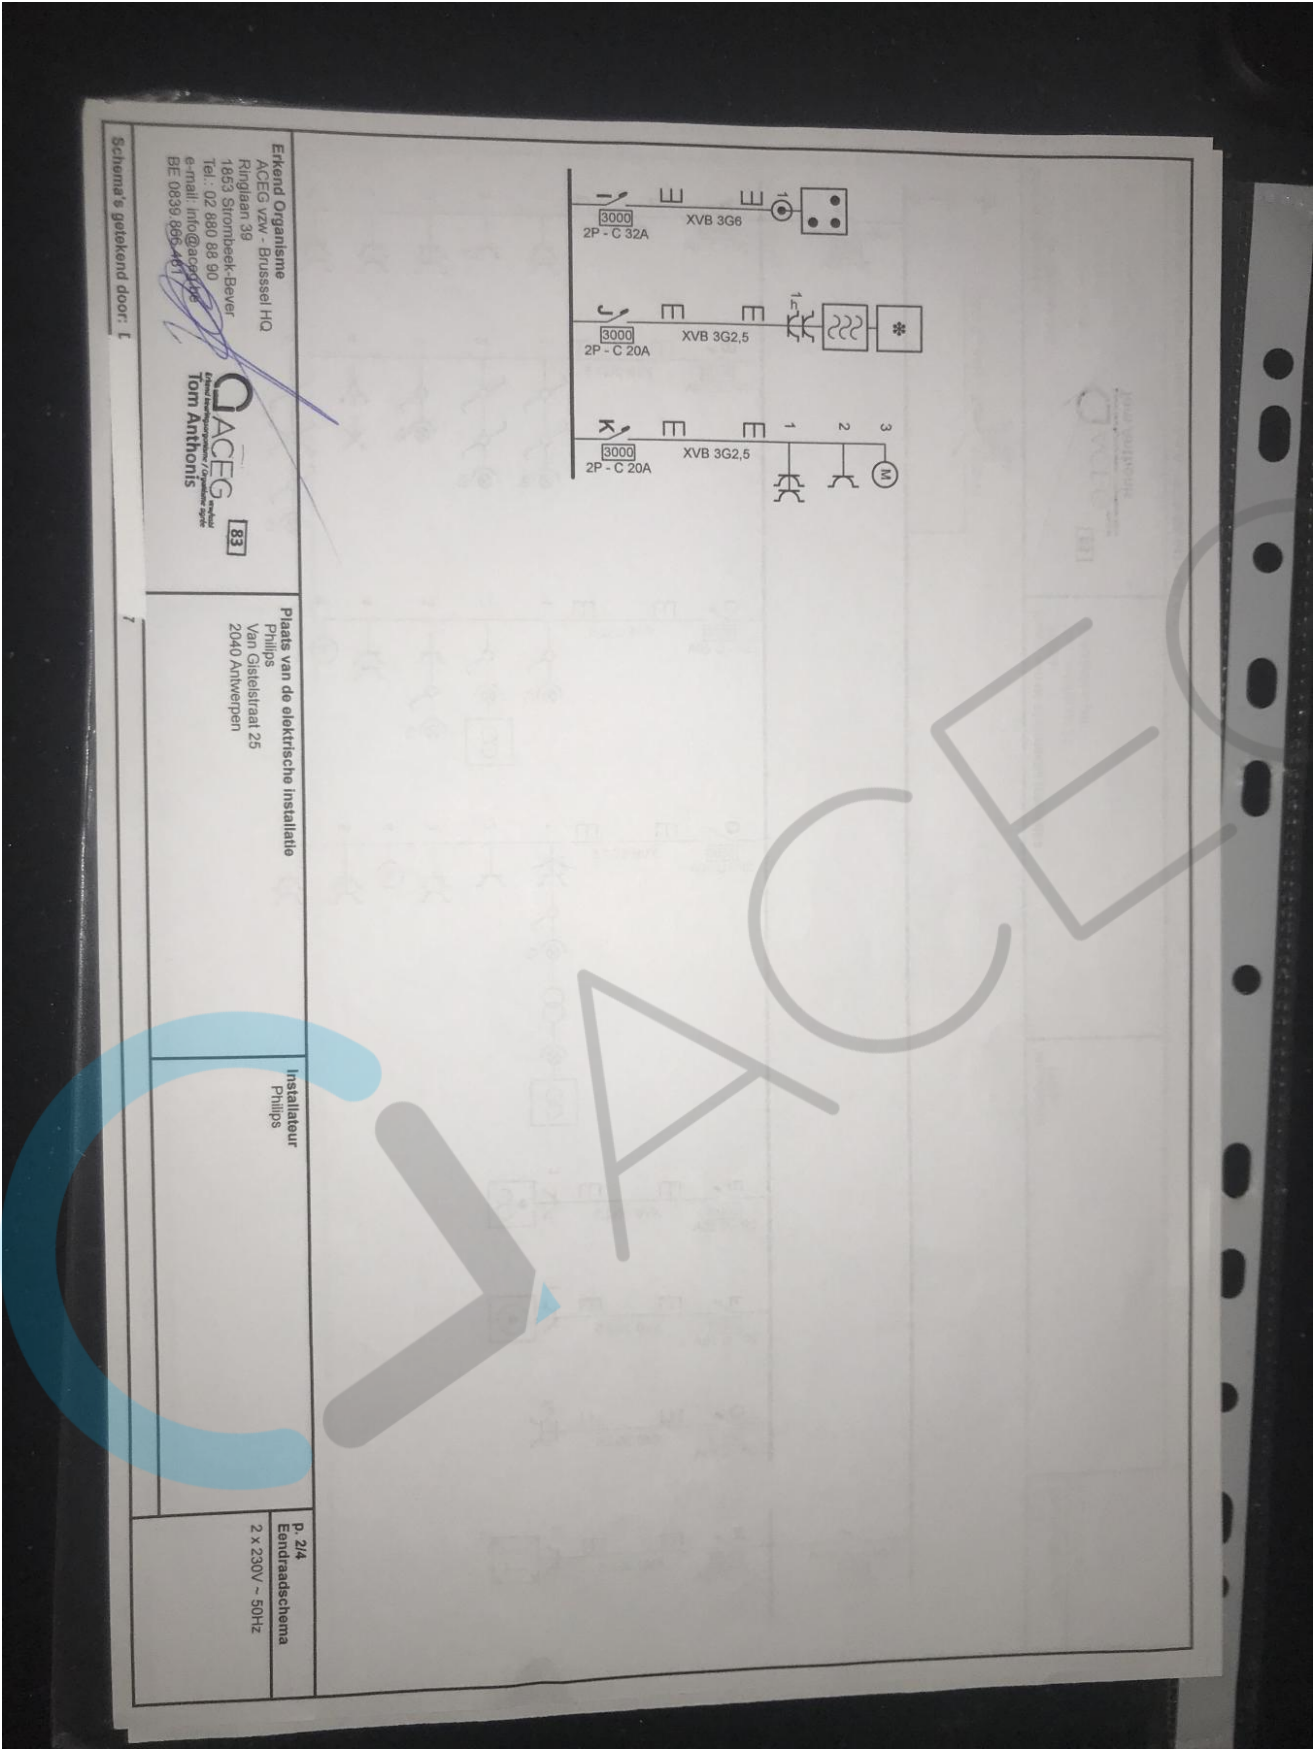

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                           |  |                         |  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Erkend Organisme<br>ACEG vzw - Brussel HQ<br>Ringlaan 39<br>1853 Strombeek-Bever<br>Tel.: 02 880 88 90<br>e-mail: info@aceg.be<br>BE 0839 896 481 |  | Plaats van de elektrische installatie<br>Philips<br>Van Gistelstraat 25<br>2040 Antwerpen |  | Installateur<br>Philips |  | p. 2/4<br>Eendraadschema<br>2 x 230V ~ 50Hz |  |
| Schematische getekend door: L                                                                                                                     |  | QACEG<br>Gedragsreguleerder / Gedragstherapeut<br>Tom Anthonis                            |  |                         |  |                                             |  |

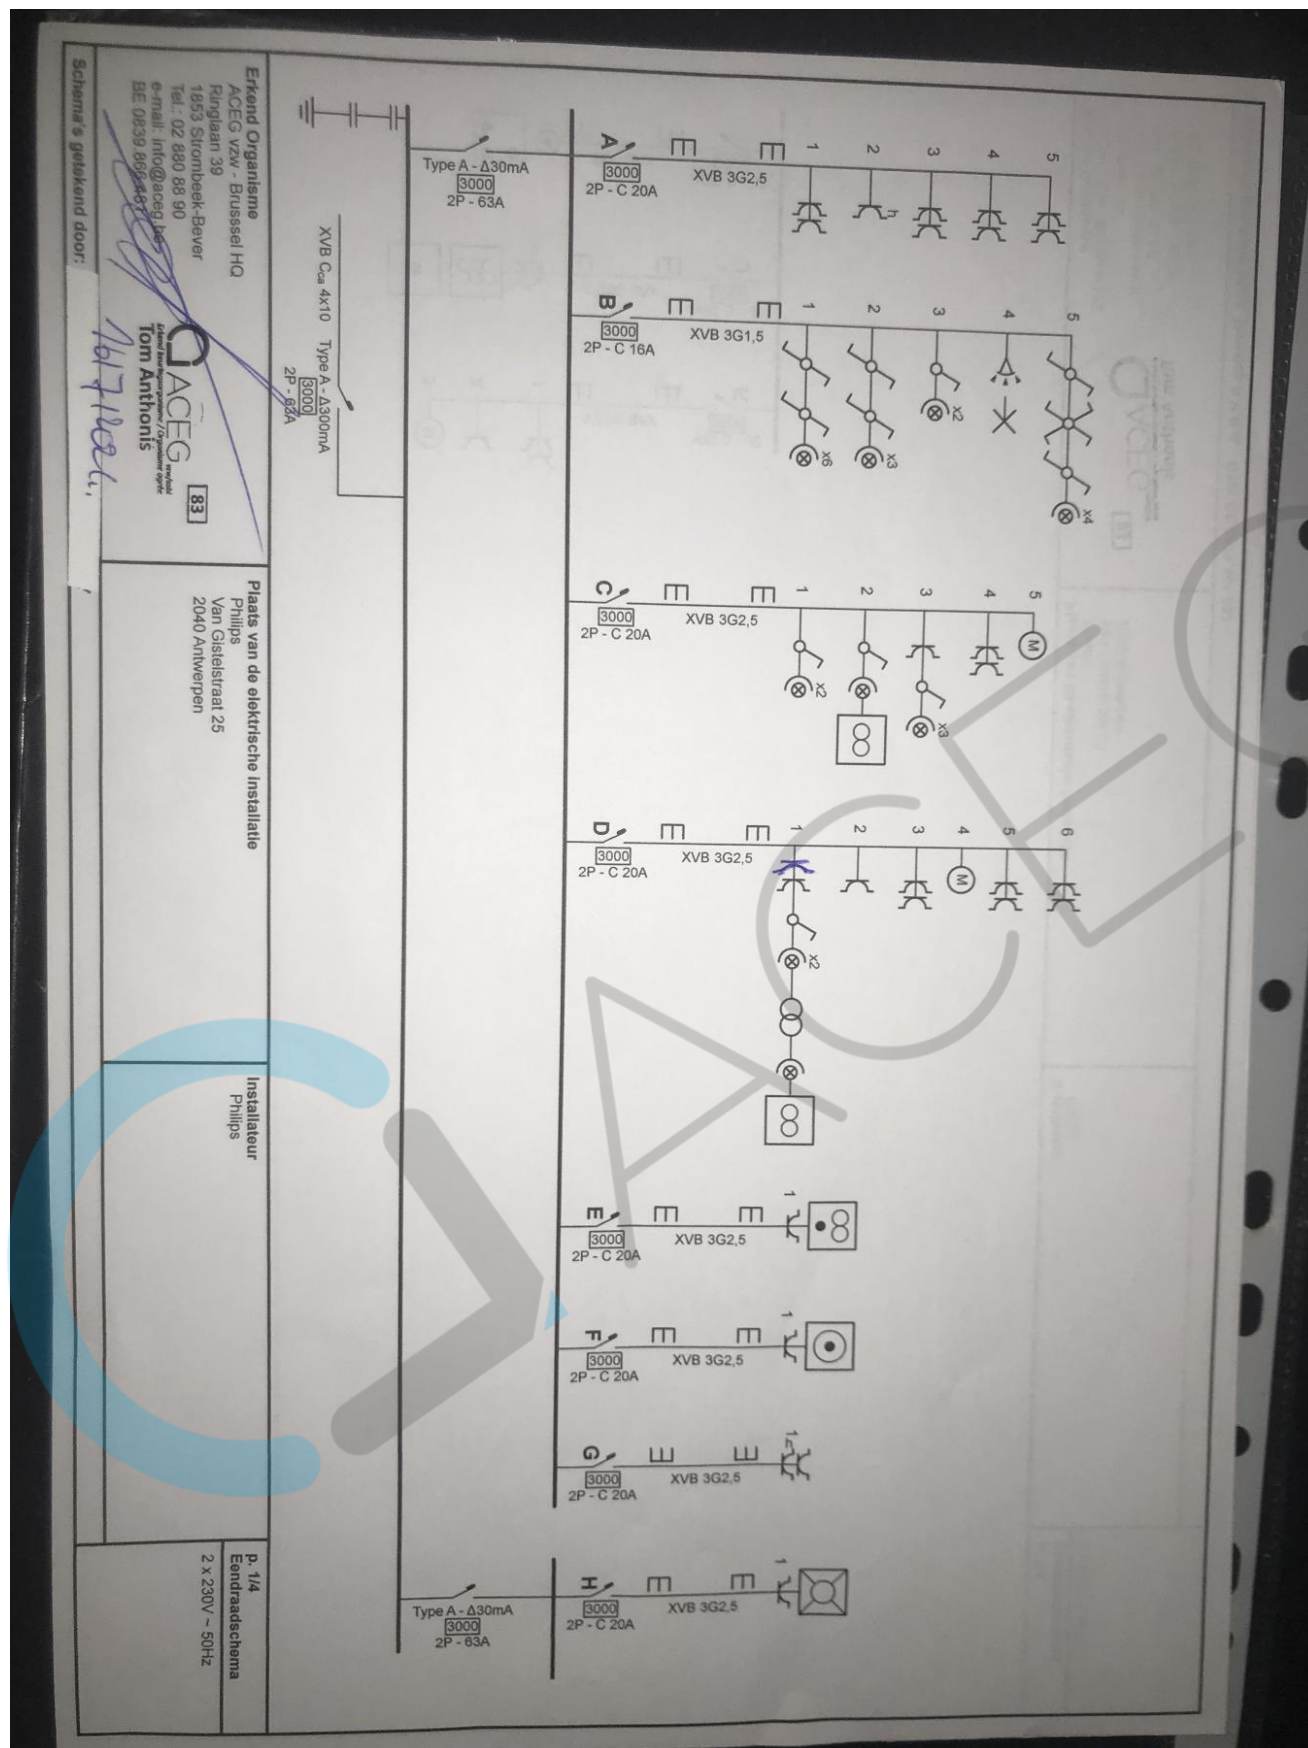

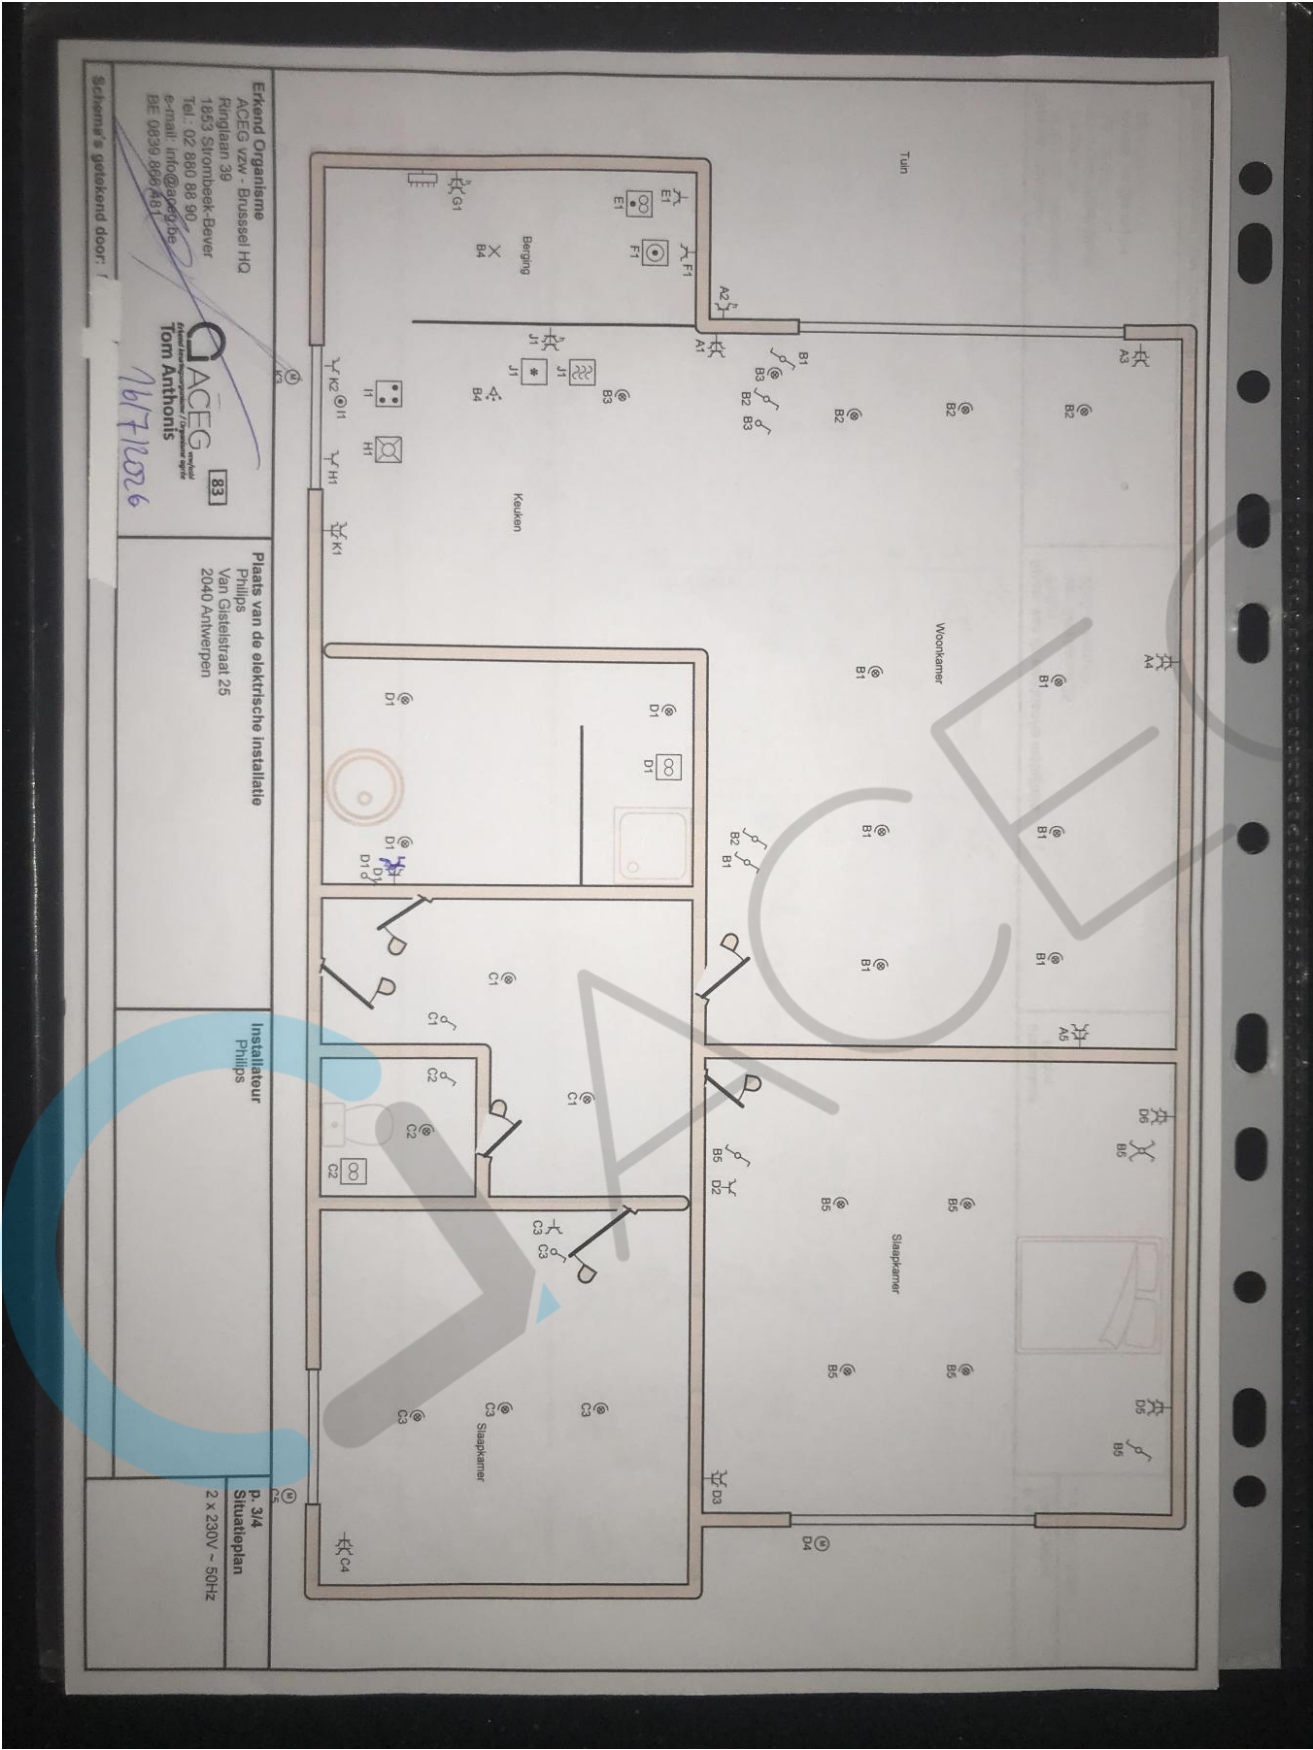

Erkend Organisme  
ACEG vzw - Brussels HQ  
Ruglaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be  
BE 0839 866 481

**QACEG** [B3]  
Kwaliteitsinstelling voor de elektrische installatie  
Tom Anthonis

1671026

Plaats van de elektrische installatie  
Philips  
Van Gieselstraat 25  
2040 Antwerpen

Installateur  
Philips

P. 3/4  
Situatieplan  
2 x 230V ~ 50Hz

Schematische getekend door:









