

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/05/2026

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: DVE Service

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0541 521 997

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251385

Datum verslag: 29/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Platanenlaan
Huisnummer: 70
Busnummer: -
Postcode: 2940
Gemeente: STABROEK
Land: België

Eigenaar

Naam: VME Plantanenlaan 70
Straatnaam: Platanenlaan
Huisnummer: 70
Busnummer: -
Postcode: 2940
Gemeente: STABROEK
Land: België

Installateur

Naam: DVE Service
BTW nr.: BE 0541 521 997
Telefoonnummer: +32 483 46 17 77
E-mail: Info@dve-service.be

Type : algemene delen

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820048547459



Teller Nr.: 1SAG1105145269

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-9.1.1, 6.4. en 4.2.4.4.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 3


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 113.3 MΩ

RE: 21.8 Ω

OK

OK

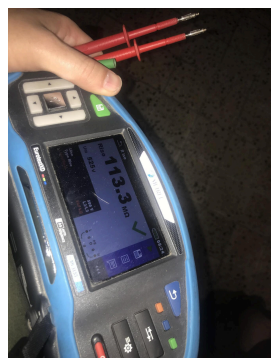

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		
Uitwendige invloeden	NVT				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 29/5/2031
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:33 tot 08:36

De inspecteur Tom Anthonis

Tom Anthonis

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/5/2031	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

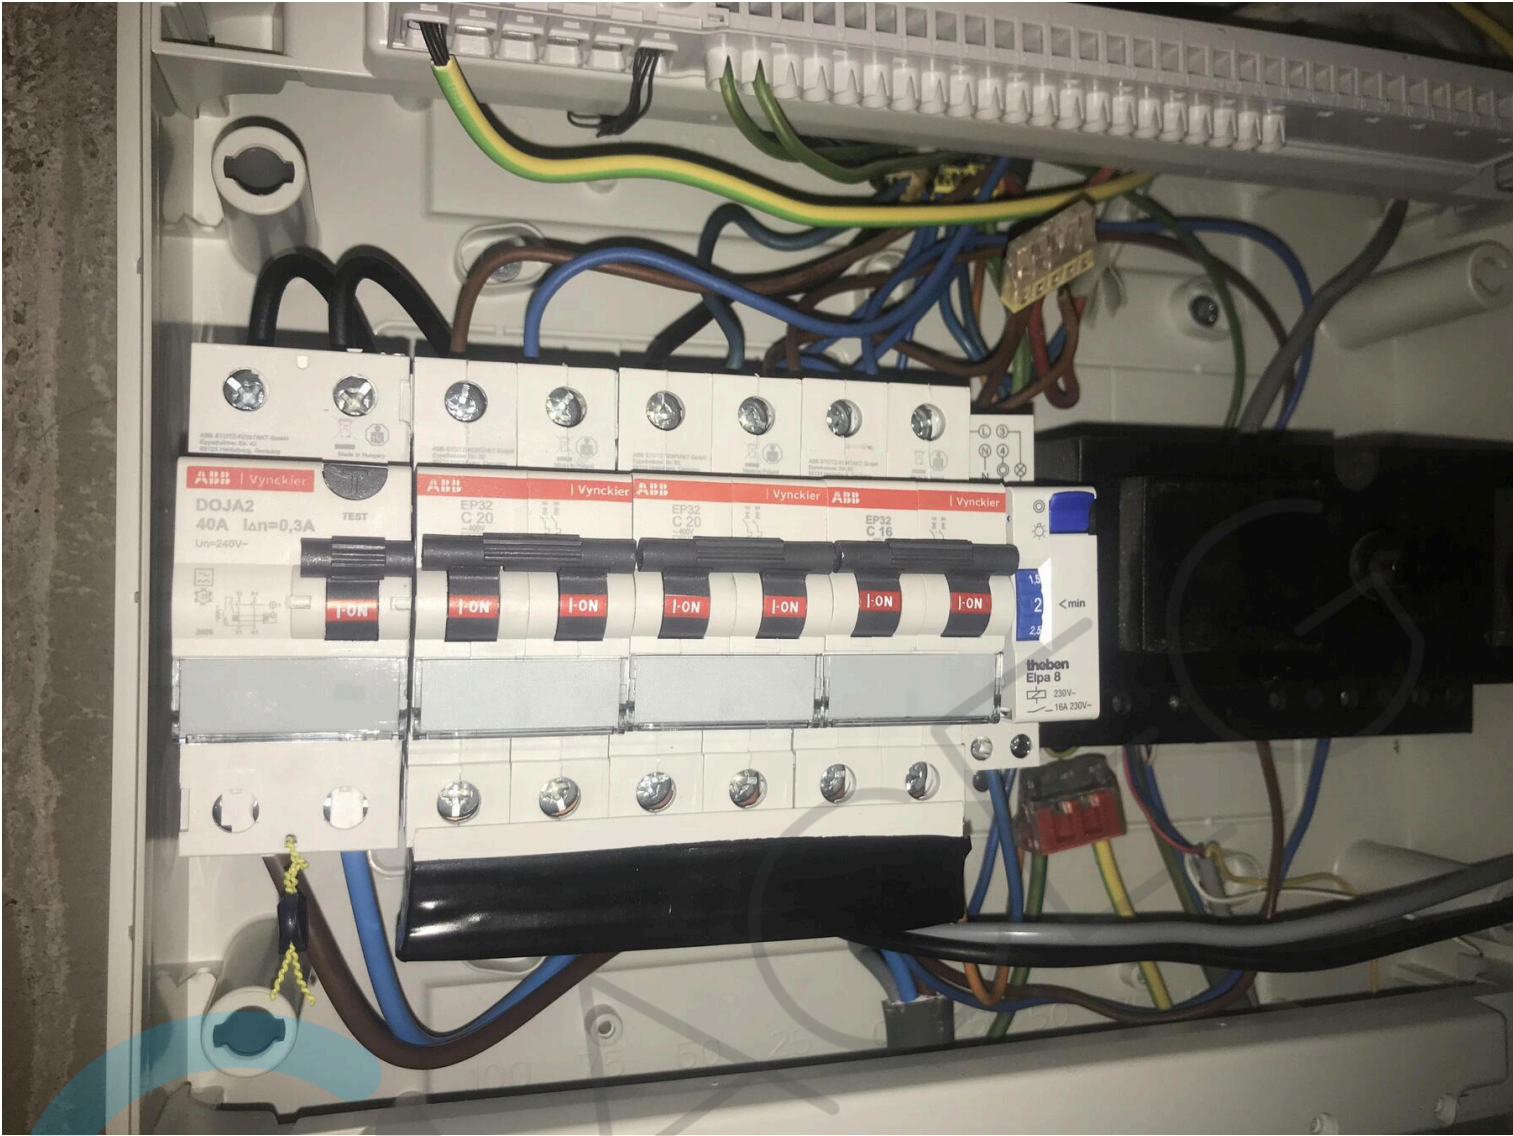




ALGEMENE

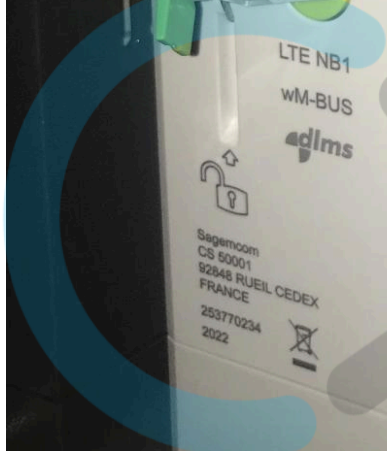








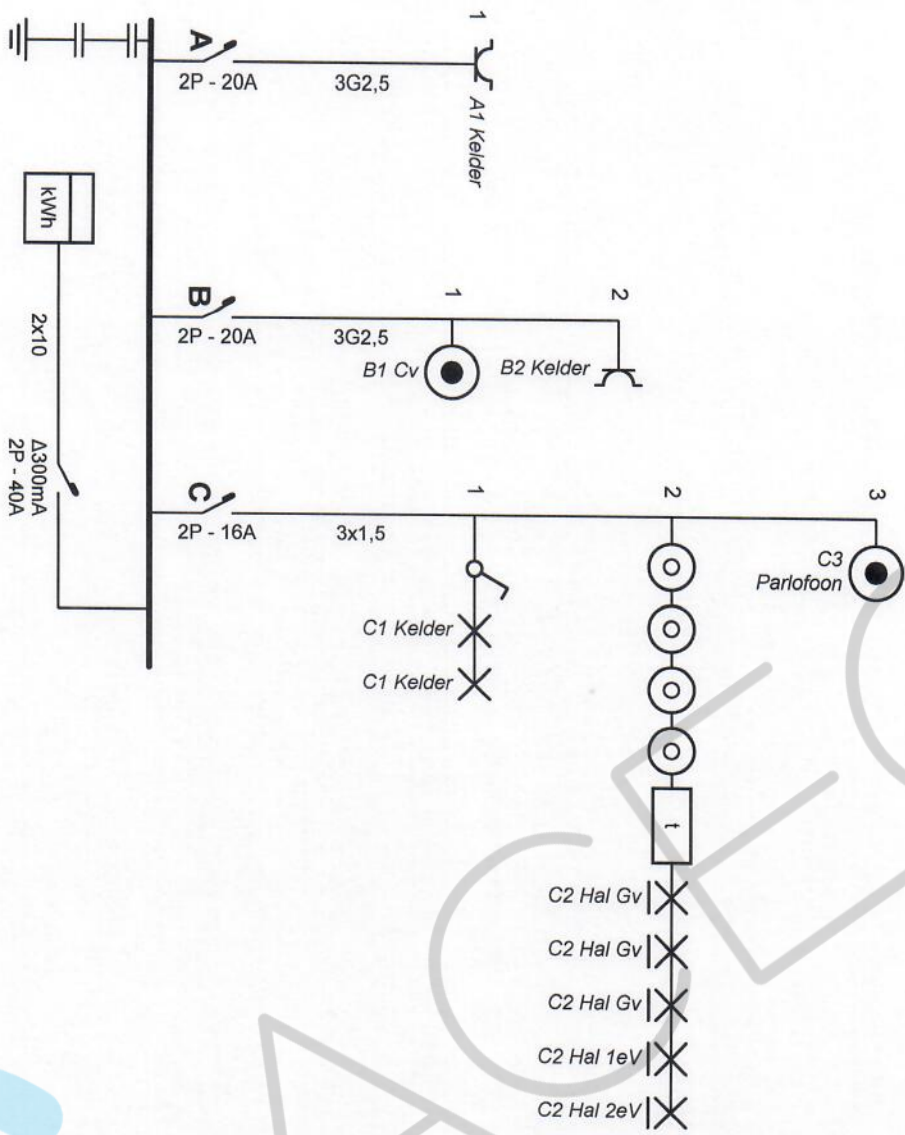


Erkend Organisme Atecon Prins Boudewijnlaan 43 Bus 10 2650 Edegem Tel.: 03 770 75 14 e-mail: info@atecon.be BE 0408.677.925 02/03/21	Plaats van de elektrische installatie VME Platanenlaan 70-72 Platanenlaan 70-72 Bus ALG 2940 Stabroek	Installateur KDP CommV Hubert Coeckstraat 6 2845 Niel GSM: 0474 74 71 66 e-mail: kjeledepoote@gmail.com BTW BE 0757.861.592	p. 1/2 Eendradaarschema 230V ~ 50Hz
---	--	---	--


Kelder

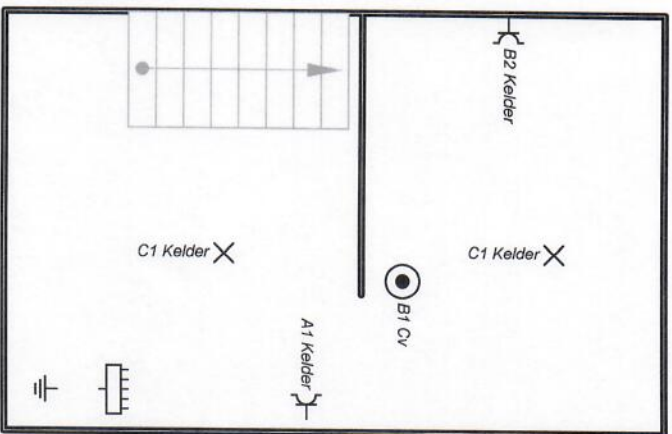


Gelijkvloer

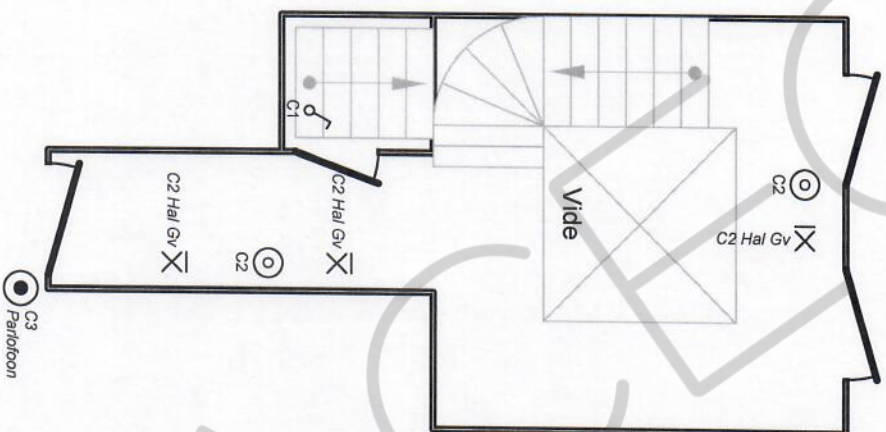

1e Verdiep

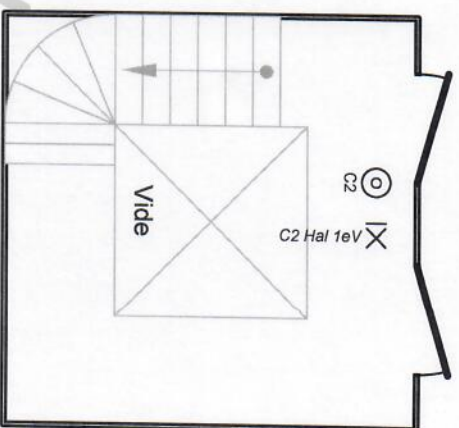

2e Verdiep

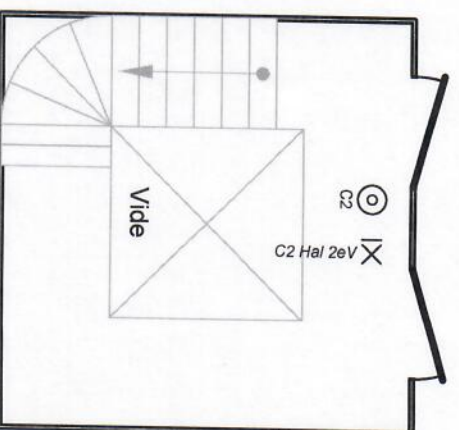

Erkend Organisme

Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 Bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 779 75 14
e-mail: info@atecon.be
BE 0408.677.925

Plaats van de elektrische installatie

VME Platanenlaan 70-72
Platanenlaan 70-72 Bus ALG
2940 Stabroek

Installateur

KDP Commv
Hubert Coeckstraat 6
2845 Niel
GSM: 0474 74 71 66
e-mail: kjellepooter@gmail.com
BTW BE 0757.861.592

p. 212
Situatieschema

230V ~ 50Hz